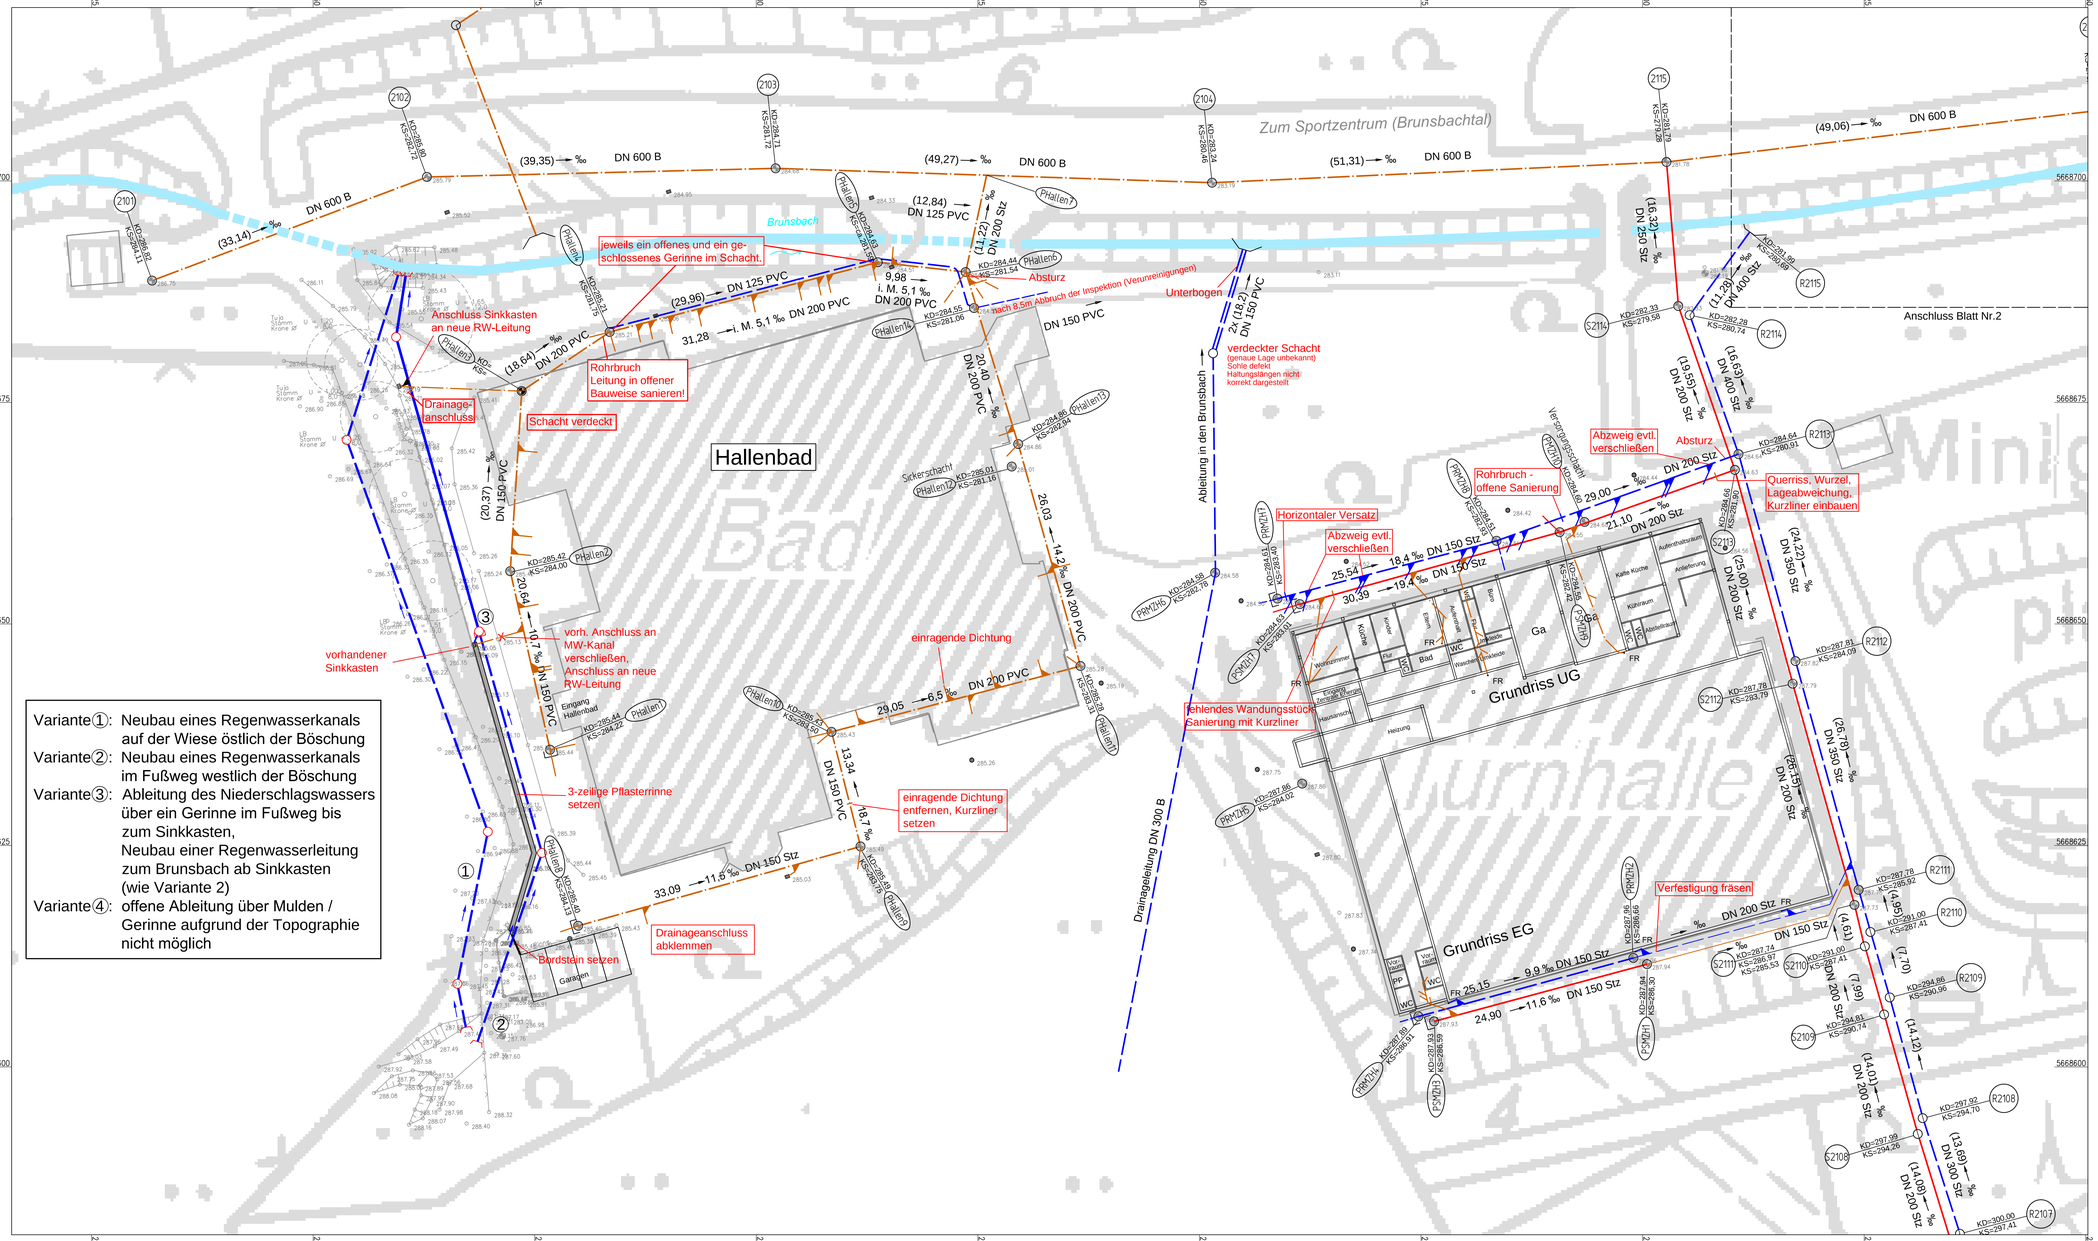
Zum Sportzentrum (Brunsbachtal)
Brunsbach
Hallenbad
Grundriss UG
Grundriss EG
Turnhalle
Garagen
Anschluss Blatt Nr.2
Ableitung in den Brunsbach
Drainageleitung DN 300 B
(39,35) ‰ DN 600 B
(33,14) ‰ DN 600 B
(49,27) ‰ DN 600 B
(51,31) ‰ DN 600 B
(49,06) ‰ DN 600 B
(12,84) DN 125 PVC
(11,22) DN 200 Stz
9,98 i. M. 5,1 ‰ DN 200 PVC
(29,96) DN 125 PVC
31,28 i. M. 5,1 ‰ DN 200 PVC
(18,64) DN 200 PVC
20,40 DN 200 PVC
26,03 14,2 ‰ DN 200 PVC
(20,37) DN 150 PVC
20,64 10,7 ‰ DN 150 PVC
29,05 6,5 ‰ DN 200 PVC
13,34 8,7 ‰ DN 150 PVC
33,09 11,8 ‰ DN 150 Stz
DN 150 PVC
2x (18,2) DN 150 PVC
(16,32) DN 250 Stz
(11,29) DN 400 Stz
(19,55) DN 200 Stz
(16,63) DN 400 Stz
(21,22) DN 350 Stz
(25,50) DN 200 Stz
(26,78) DN 350 Stz
(26,15) DN 200 Stz
29,00 DN 200 Stz
21,10 DN 200 Stz
25,54 18,4 ‰ DN 150 Stz
30,39 19,4 ‰ DN 150 Stz
25,15 9,9 ‰ DN 150 Stz
24,90 11,6 ‰ DN 150 Stz
(4,61) DN 200 Stz
(7,99) DN 200 Stz
(14,12) DN 200 Stz
(14,01) DN 200 Stz
(13,69) DN 300 Stz
(14,08) DN 200 Stz
Unterbogen
verdeckter Schacht
(genaue Lage unbekannt)
Sohle defekt
Haltungslängen nicht korrekt dargestellt
nach 8,5m Abbruch der Inspektion (Verunreinigungen)
Absturz
Sickerschacht
Versatzungsschacht
jeweils ein offenes und ein geschlossenes Gerinne im Schacht.
Anschluss Sinkkasten an neue RW-Leitung
Rohrbruch Leitung in offener Bauweise sanieren!
Drainage-anschluss
Schacht verdeckt
vorhandener Sinkkasten
vorh. Anschluss an MW-Kanal verschließen, Anschluss an neue RW-Leitung
Eingang Hallenbad
einragende Dichtung
3-zeilige Pflasterrinne setzen
einragende Dichtung entfernen, Kurzliner setzen
Bordstein setzen
Drainageanschluss abklemmen
Horizontaler Versatz
Abzweig evtl. verschließen
Rohrbruch - offene Sanierung
Abzweig evtl. verschließen
Absturz
Querriss, Wurzel, Lageabweichung, Kurzliner einbauen
fehlendes Wandungsstück Sanierung mit Kurzliner
Verfestigung fräsen
Kalte Küche
Kühlraum
Abstellraum
Außenthaltsraum
Anlieferung
Werkzeugmacher
Kücheg.
Anker
Flur
Elam
Bad
WC
Ausbildungsraum
Kleiderkammer
Bühne
Ga
Hausmeister
Heizung
Vor-raum
PP
Garderobe
Umkleide
Duschraum
Lager
Vorbereitung
Kopiere
Büro
Sekretariat
Leitung
Verwaltung
Archiv
Lehrer
Lehrerzimmer
Lehrer
Lehrer
Lehr