

**LÜLF<sup>+</sup>**

**DIE FEUERWEHR-  
BERATER**

**luelf-plus.de**



**LÜLF<sup>+</sup>**

**DIE  
FEUERWEHR-BERATER**



SCHLOSS-STADT  
HÜCKESWAGEN

### **3. FORTSCHREIBUNG BRANDSCHUTZ- BEDARFSPLAN**

Stand: 10. Juli 2023

Redaktionelle Verantwortung:

Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH  
Bismarckstr. 29  
41747 Viersen  
luelf-plus.de

ENTWURF - Vertraulich! Nur zur persönlichen  
bzw. bestimmungsgemäßen Verwendung



## Inhalt

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG</b>                                              | <b>8</b>  |
| 1.1      | AUSGANGSSITUATION UND VORBEMERKUNGEN                                                | 8         |
| 1.2      | PROJEKTLERITER UND ZUSAMMENSETZUNG DER PROJEKTGRUPPE                                | 8         |
| 1.3      | BISHERIGE BEDARFSPLANUNG                                                            | 8         |
| 1.4      | GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND SONSTIGE PLANUNGSGRUNDLAGEN                              | 9         |
| 1.4.1    | ÜBERSICHT DER WESENTLICHEN RECHTLICHEN GRUNDLAGEN UND RELEVANTEN PLANUNGSUNTERLAGEN | 9         |
| 1.4.2    | AUFGABEN DER GEMEINDE                                                               | 10        |
| <b>2</b> | <b>VORBERICHT</b>                                                                   | <b>12</b> |
| 2.1      | ECKDATEN DER KOMMUNE                                                                | 12        |
| 2.2      | ECKDATEN DER FEUERWEHR                                                              | 13        |
| 2.3      | BISHERIGE BEDARFSPLANUNG                                                            | 14        |
| 2.4      | MAßNAHMENABGLEICH DER BISHERIGEN PLANUNGEN (BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN 2016)            | 15        |
| 2.4.1    | STANDORTE                                                                           | 15        |
| 2.4.2    | PERSONAL                                                                            | 15        |
| 2.4.3    | FAHRZEUGE                                                                           | 16        |
| 2.4.4    | ORGANISATION                                                                        | 16        |
| <b>3</b> | <b>VERWALTUNG</b>                                                                   | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>GEFAHRENPOTENZIAL UND EINSATZGESCHEHEN</b>                                       | <b>18</b> |
| 4.1      | GRUNDSTRUKTUR GEFAHRENPOTENZIAL                                                     | 18        |
| 4.1.1    | EINWOHNERZAHLEN                                                                     | 18        |
| 4.1.2    | GEFAHRENPOTENZIALE BRAND                                                            | 19        |
| 4.1.3    | GEFAHRENPOTENZIALE TECHNISCHE HILFE                                                 | 21        |
| 4.1.4    | GEFAHRENPOTENZIALE ABC                                                              | 23        |
| 4.1.5    | GEFAHRENPOTENZIALE GEWÄSSER                                                         | 24        |
| 4.1.6    | WALDGEBIETE UND TOPOGRAFIE                                                          | 25        |
| 4.1.7    | GEPLANTE ENTWICKLUNG DES STADTGEBIETES                                              | 26        |
| 4.2      | BESONDERE OBJEKTE                                                                   | 28        |
| 4.2.1    | OBJEKTE VON BESONDERER BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG                                | 28        |
| 4.2.2    | HUBRETTUNGSFAHRZEUG-PFLICHTIGE OBJEKTE                                              | 29        |
| 4.3      | RASTERANALYSE DES STADTGEBIETES                                                     | 30        |



|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | LÖSCHWASSERVERSORGUNG .....                                                            | 30        |
| 4.4.1    | ALLGEMEINES.....                                                                       | 30        |
| 4.4.2    | BESCHREIBUNG DER LÖSCHWASSERVERSORGUNG.....                                            | 30        |
| 4.4.3    | BEWERTUNG .....                                                                        | 32        |
| 4.4.4    | LÖSCHWASSERRÜCKHALTUNG .....                                                           | 33        |
| 4.5      | EINSATZGESCHEHEN .....                                                                 | 34        |
| 4.5.1    | EINSATZENTWICKLUNG.....                                                                | 34        |
| 4.5.2    | ANALYSE DES EINSATZGESCHEHENS .....                                                    | 35        |
| 4.5.3    | VERTEILUNG AUF DAS STADTGEBIET .....                                                   | 38        |
| 4.6      | BEWERTUNG RISIKOSTRUKTUR.....                                                          | 39        |
| 4.7      | GEBIETSABDECKUNG .....                                                                 | 40        |
| 4.7.1    | FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER KERNBEREICHE .....                               | 40        |
| 4.7.2    | FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER DÜNN BESIEDELTEN BEREICHE.....                   | 41        |
| 4.7.3    | FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER HUBRETTUNGSFAHRZEUG-PFLICHTIGEN<br>OBJEKTE ..... | 42        |
| <b>5</b> | <b>PLANUNGSGRUNDLAGEN .....</b>                                                        | <b>43</b> |
| 5.1      | GRUNDSÄTZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN .....                                                 | 43        |
| 5.2      | ENTWICKLUNG RELEVANTER FACHEMPFEHLUNGEN .....                                          | 44        |
| 5.3      | GRUNDSÄTZE ZU HILFSFRISTEN UND EINTREFFZEITEN .....                                    | 45        |
| 5.4      | ABLEITUNG VON EINTREFFZEITEN .....                                                     | 46        |
| 5.5      | GRUNDSÄTZE ZU FUNKTIONSSTÄRKEN.....                                                    | 47        |
| 5.6      | GRUNDSÄTZE ZU CONTROLLING UND ZIELERREICHUNG.....                                      | 48        |
| 5.6.1    | PLANUNGSGRUNDLAGEN („DEFINITION VON SCHUTZZIELEN“) .....                               | 48        |
| 5.6.2    | DERZEITIGE PLANUNGSZIELE .....                                                         | 48        |
| 5.6.3    | BEWERTUNG DER DERZEITIGEN PLANUNGSZIELE .....                                          | 49        |
| 5.6.4    | FORTSCHREIBUNG DER PLANUNGSZIELE .....                                                 | 50        |
| 5.6.5    | ZUSAMMENFASSUNG DER PLANUNGSZIELE.....                                                 | 56        |
| <b>6</b> | <b>SELBSTHILFE UND SICHERHEIT DER BEVÖLKERUNG .....</b>                                | <b>57</b> |
| 6.1      | BRANDSCHUTZERZIEHUNG UND BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG .....                                   | 57        |
| 6.2      | SELBSTHILFEFÄHIGKEIT .....                                                             | 57        |
| 6.3      | WARNUNG DER BEVÖLKERUNG.....                                                           | 58        |
| <b>7</b> | <b>VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ .....</b>                                                  | <b>59</b> |



|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1      | BRANDSCHUTZDIENSTSTELLE .....                                                      | 59        |
| 7.2      | BRANDVERHÜTUNGSSCHAUEN .....                                                       | 59        |
| 7.3      | BRANDSICHERHEITSWACHEN .....                                                       | 60        |
| 7.4      | EINSATZPLANUNG UND -VORBEREITUNG.....                                              | 60        |
| 7.4.1    | ALARM – UND AUSRÜCKEORDNUNG.....                                                   | 61        |
| 7.4.2    | BAU- UND IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN .....                    | 61        |
| 7.4.3    | BAUSTELLENINFORMATIONSSYSTEM.....                                                  | 61        |
| <b>8</b> | <b>ZUSAMMENARBEIT MIT EINRICHTUNGEN DES KREISES, ANDEREN GEMEINDEN UND DRITTEN</b> | <b>62</b> |
| 8.1      | GEMEINSAME BEARBEITUNG GROSSER SCHADENSEREIGNISSE .....                            | 62        |
| 8.2      | ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KREIS.....                                                  | 62        |
| 8.3      | ZUSAMMENARBEIT MIT DER KREISLEITSTELLE .....                                       | 63        |
| 8.4      | INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT UND EINBINDUNG IN ÜBERÖRTLICHE KONZEPTE ....         | 63        |
| 8.5      | HOCHWASSERMANAGEMENT .....                                                         | 65        |
| 8.6      | WERK- UND BETRIEBSFEUERWEHREN .....                                                | 65        |
| <b>9</b> | <b>FEUERWEHRSTRUKTUR .....</b>                                                     | <b>66</b> |
| 9.1      | ÜBERSICHT UND ORGANISATION.....                                                    | 66        |
| 9.2      | STANDORTE DER FEUERWEHR.....                                                       | 67        |
| 9.2.1    | HÜCKESWAGEN.....                                                                   | 68        |
| 9.2.2    | HERWEG.....                                                                        | 69        |
| 9.2.3    | HOLTE.....                                                                         | 70        |
| 9.2.4    | STRASSWEG.....                                                                     | 71        |
| 9.3      | PERSONAL DER FEUERWEHR .....                                                       | 73        |
| 9.3.1    | ENTWICKLUNG DER MITGLIEDERZAHLEN .....                                             | 73        |
| 9.3.2    | ANALYSE DER PERSONALSTRUKTUR.....                                                  | 74        |
| 9.3.3    | ERREICHBARKEIT FEUERWEHRHÄUSER.....                                                | 75        |
| 9.4      | JUGENFEUERWEHR.....                                                                | 77        |
| 9.5      | KINDERFEUERWEHR.....                                                               | 78        |
| 9.6      | AUS- UND FORTBILDUNG.....                                                          | 78        |
| 9.7      | FAHRZEUGE UND TECHNIK .....                                                        | 79        |
| 9.7.1    | AKTUELLER FAHRZEUGBESTAND.....                                                     | 79        |
| 9.7.2    | ALTERSVERTEILUNG DER GROßFAHRZEUGE .....                                           | 80        |



|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.7.3     | ALTERSVERTEILUNG DER KLEINFahrZEUGE .....                   | 81        |
| <b>10</b> | <b>AUFGABENWAHRNEHMUNG UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT .....</b>     | <b>82</b> |
| 10.1      | EINSATZKENNWERTE DER EINHEITEN .....                        | 82        |
| 10.1.1    | EINSATZFREQUENZEN DER EINHEITEN .....                       | 82        |
| 10.1.2    | AUSRÜCKZEITEN DER EINHEITEN .....                           | 83        |
| 10.1.3    | EINTREFFZEITEN .....                                        | 84        |
| 10.1.4    | ERREICHUNG DER ZEITKRITISCHEN EINSATZSTELLEN .....          | 85        |
| 10.2      | DETAILANALYSE RELEVANTER EINSÄTZE .....                     | 85        |
| 10.2.1    | EINLEITUNG .....                                            | 85        |
| 10.2.2    | BRANDEINSÄTZE .....                                         | 86        |
| 10.2.3    | TECHNISCHE HILFELEISTUNGEN .....                            | 87        |
| 10.3      | BEWERTUNG DER ZIELERREICHUNG .....                          | 87        |
| 10.3.1    | BEWERTUNG DER ZIELERREICHUNG INSGESAMT .....                | 88        |
| <b>11</b> | <b>ANFORDERUNGEN AN DIE FEUERWEHRSTRUKTUR .....</b>         | <b>90</b> |
| 11.1      | ANFORDERUNGEN AN DIE STANDORTSTRUKTUR .....                 | 90        |
| 11.1.1    | BEWERTUNG DER IST-STRUKTUR .....                            | 90        |
| 11.1.2    | ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN .....                              | 90        |
| 11.1.3    | MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENFÜHRUNG VON EINHEITEN .....       | 91        |
| 11.1.4    | HANDLUNGSFELDER STANDORTE .....                             | 91        |
| 11.1.5    | STANDORTOPTION STRASSWEG .....                              | 93        |
| 11.2      | ANFORDERUNGEN AN DIE PERSONALSTRUKTUR .....                 | 97        |
| 11.2.1    | SOLL-STÄRKE .....                                           | 97        |
| 11.2.2    | MITGLIEDERWERBUNG UND FÖRDERUNG EHRENAMT .....              | 98        |
| 11.2.3    | TAGESVERFÜGBARKEIT .....                                    | 98        |
| 11.2.4    | TAGESALARMSSTANDORTE .....                                  | 99        |
| 11.2.5    | QUALIFIKATIONEN .....                                       | 99        |
| 11.2.6    | JUGENDFEUERWEHR .....                                       | 101       |
| 11.2.7    | KINDERFEUERWEHR .....                                       | 101       |
| 11.2.8    | EINSATZLEITER VOM DIENST .....                              | 102       |
| 11.3      | ANFORDERUNGEN AN DIE FAHRZEUG- UND TECHNIKAUSSTATTUNG ..... | 103       |
| 11.3.1    | PLANUNGSZIELRELEVANTE FAHRZEUGE .....                       | 103       |
| 11.3.2    | SPEZIALFAHRZEUGE .....                                      | 103       |



|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.3.3 WEITERE FAHRZEUGE .....                                                                                | 104        |
| 11.3.4 SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN UND AUSSTATTUNGEN .....                                                      | 105        |
| 11.3.5 NOTWENDIGE SPEZIFISCHE PSA (VEGETATIONSBRAND, TH, WASSERRETTUNG UND<br>RESERVE PSA) .....              | 106        |
| 11.3.6 FAHRZEUG-SOLL-KONZEPT.....                                                                             | 107        |
| 11.3.7 FAHRZEUG- UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE LAUFZEIT DES<br>BRANDSCHUTZBEDARFSPLANES .....              | 108        |
| 11.4 ANFORDERUNGEN AN DIE ORGANISATION .....                                                                  | 108        |
| 11.4.1 EINSATZPLANUNG.....                                                                                    | 108        |
| 11.4.2 GERÄTEWARTUNG .....                                                                                    | 109        |
| 11.4.3 BRANDSCHUTZERZIEHUNG/BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG/VERBESSERUNG<br>SELBSTHILFEFÄHIGKEIT .....                  | 110        |
| <b>12 ZUSAMMENFASSUNG UND MAßNAHMEN .....</b>                                                                 | <b>111</b> |
| 12.1 MAßNAHMENÜBERSICHT .....                                                                                 | 111        |
| 12.1.1 STANDORTE.....                                                                                         | 111        |
| 12.1.2 PERSONAL .....                                                                                         | 112        |
| 12.1.3 FAHRZEUGE.....                                                                                         | 113        |
| 12.1.4 ORGANISATION .....                                                                                     | 113        |
| <b>13 ANLAGEN.....</b>                                                                                        | <b>116</b> |
| 13.1 PRIMÄRE ABHÄNGIGKEITEN UND EINFLUSSGRÖßEN BEI DER BEDARFSPLANUNG VON<br>FEUERWEHREN .....                | 116        |
| 13.2 ERLÄUTERUNGEN FAHRZEIT-SIMULATIONEN (ISOCHRONEN).....                                                    | 117        |
| 13.3 RASTERANALYSE DES STADTGEBIETS .....                                                                     | 118        |
| 13.3.1 RASTERDARSTELLUNG – BRANDGEFAHREN (OHNE OBJEKTE MIT BESONDERER<br>BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG) ..... | 118        |
| 13.3.2 RASTERDARSTELLUNG – BRANDGEFAHREN (MIT OBJEKTEN VON BESONDERER<br>BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG) ..... | 119        |
| 13.3.3 RASTERDARSTELLUNG – GEFAHREN DER TECHNISCHEN HILFE .....                                               | 120        |
| 13.4 DETAILDARSTELLUNG ZUM PERSONAL DER FEUERWEHR .....                                                       | 121        |
| 13.4.1 ALTERSDIAGRAMM .....                                                                                   | 121        |
| 13.4.2 ÜBERSICHT QUALIFIKATIONEN.....                                                                         | 121        |
| 13.4.3 VERFÜGBARKEIT IM ZEITBEREICH 1 .....                                                                   | 121        |
| 13.5 DETAILDARSTELLUNGEN ZU DEN STANDORTEN DER FEUERWEHR .....                                                | 122        |
| 13.5.1 HÜCKESWAGEN.....                                                                                       | 122        |



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 122                                   |            |
| 13.5.2 HERWEG .....                   | 123        |
| 13.5.3 HOLTE.....                     | 124        |
| 13.5.4 STRAßWEG .....                 | 125        |
| <b>14 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .....</b> | <b>126</b> |



## 1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Im Folgenden werden allgemeine Zusammenhänge zum Thema der Brandschutzbedarfsplanung dargestellt.

Hierbei wird auf die Ausgangssituation und den Auftrag eingegangen. Die rechtlichen Grundlagen und Planungsgrundlagen werden definiert sowie die daraus resultierenden Aufgaben der Feuerwehr beschrieben.

### 1.1 AUSGANGSSITUATION UND VORBEMERKUNGEN

Gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind Kommunen verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen:

*„Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.“ (§ 3 Abs. 3 BHKG).*

Gemäß BHKG ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen Aufgabe der Kommune, die unter Beteiligung der Feuerwehr erfolgt. Der Brandschutzbedarfsplan definiert in kommunaler Eigenverantwortung sowohl das Planungsziel als auch den zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen Umfang der kommunalen Feuerwehr. Der bisherige Brandschutzbedarfsplan der Stadt Hückeswagen stammt aus dem Jahr 2016. Entsprechend des BHKG ist der Brandschutzbedarfsplan alle 5 Jahre fortzuschreiben.

Alle berücksichtigten Rohdaten stammen, soweit nicht anders angegeben, von der Stadt Hückeswagen (Stand: 2021/2022). Alle Auswertungen sind, soweit nicht anders angegeben, Stand 2022. Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben stets auf Angehörige aller Geschlechter.

Die ausführlichen Darstellungen und Analysen sind im zugehörigen Anhang enthalten.

### 1.2 PROJEKTLEITER UND ZUSAMMENSETZUNG DER PROJEKTGRUPPE

Als Projektleiter wurde Herr Dipl. Ing. Andreas Schröder, Fachbereichsleiter III – Ordnung und Bauen, benannt.

Die LülF+ Sicherheitsberatung GmbH unterstützte und begleitete die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans im Auftrag der Schloss-Stadt Hückeswagen. Die elementaren Fragestellungen der Bedarfsplanung wurden durch eine Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der Feuerwehr und der Stadtverwaltung, jeweils unter fachlicher Moderation und Beratung der LülF+ Sicherheitsberatung GmbH, behandelt. Vertreter aller Geschäftsbereiche der Schloss-Stadt Hückeswagen waren in den Gesamtprozess durch regelmäßige Vorstellung und Diskussion wesentlicher Zwischenstände integriert. Der vorliegende Brandschutzbedarfsplan stellt das Ergebnis der Diskussionsprozesse dar.

### 1.3 BISHERIGE BEDARFSPLANUNG

- Ersterstellung Brandschutzbedarfsplan der Schloss-Stadt Hückeswagen: 2004
- 1. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan der Schloss-Stadt Hückeswagen: 2009
- 2. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan der Schloss-Stadt Hückeswagen: 2016
- 3. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan der Schloss-Stadt Hückeswagen: 2022





Folgende wesentliche Termine sind im Projektverlauf zur 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans zu nennen:

- Projektbeginn und Datenanforderung: Oktober 2021
- 1. Projektauftritt: 11.01.2022
  - Auftaktgespräch der Projektgruppe
- 2. Projektauftritt: 03.02.2022
  - Bereisung des Stadtgebiets
  - Begehung der Feuerwehrrhäuser
- 1. Projektgruppensitzung: 30.06.2022
- 2. Projektgruppensitzung: Arbeitskreis Feuerwehr, Zwischenbericht für Verwaltungsvorstand inklusive Kreisbrandmeister Fischer: 01.08.2022
- Übersendung Entwurf der Endfassung des Brandschutzbedarfsplans: 37. Kalenderwoche 2022
- Übersendung Finaler Entwurf des Brandschutzbedarfsplans: 47. Kalenderwoche 2022
- Ergebnispräsentation Politik: Haupt- und Finanzausschuss, geplant: 07.02.2023
- Besprechung des Entwurfs im AK Feuerwehr der Schloss-Stadt Hückeswagen und mit dem Kreisbrandmeister, Herrn Fischer: 26.06.2023

## 1.4 GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND SONSTIGE PLANUNGSGRUNDLAGEN

### 1.4.1 **ÜBERSICHT DER WESENTLICHEN RECHTLICHEN GRUNDLAGEN UND RELEVANTEN PLANUNGSUNTERLAGEN**

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung (BauO NRW) vom 21.07.2018
- Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr - VOFF NRW) vom 09.05.2017
- Verordnung für betriebliche Feuerwehren (VOBfW) vom 13.12.2018
- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)
- Verfahren der Zulassung einer Ausnahme nach § 10 Satz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 02.07.2018 („§ 10-Erlass“)
- Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49, ehem. GUV-VC 53)
- DGUV Information „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (DGUV Information 205-008, ehem. GUV-I 8554), Dezember 2016
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 554)
- „Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und den Katastrophenschutzbehörden - ZFK 2020 -“, Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 29. Oktober 2020
- „Waldbrandvorbeugung und Waldbrandbekämpfung in Nordrhein-Westfalen“ Konzept des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) und des Ministeriums des Innern (IM) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2022



- Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW vom 07.07.2016
- Abschlussbericht „Planungsgrundlagen und Strukturen“, AG 2 „Die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr“, Gemeinschaftsprojekt FEUERWEHRENSACHE NRW, Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW) und Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein-Westfalen (MIK NRW), Oktober 2017
- Technische Regel / Arbeitsblatt W 405 zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches), Februar 2008
- DIN 14092 Feuerwehrhäuser
- „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“, Fortschreibung der Empfehlungen vom 19.11.2015 durch die AGBF
- „Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige Kommunen ohne Berufsfeuerwehr – Grundsätze und Arbeitsanleitung -“, Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW) und Städte- und Gemeindebund NRW, 2018

#### **1.4.2 AUFGABEN DER GEMEINDE**

Die grundsätzliche kommunale Aufgabe ist die Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr als Pflichtaufgabe:

**§ 3 Abs. 1 BHKG: „Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen.“**

#### **ZUFALLSVERTEILTE AUFGABEN**

- Abwehrender Brandschutz (§ 3 Abs. 1 BHKG)
- Technische Hilfe (§ 3 Abs. 1 BHKG)
- Abwehrender Umweltschutz
- Überörtliche Hilfeleistung (§ 39 Abs. 1 BHKG)
- Mitwirkung bei Großeinsatzlagen (Katastrophenschutz und landesweite Hilfe) (§ 3 Abs. 1 BHKG)
- Mitwirkung bei der Warnung der Bevölkerung (§ 3 Abs. 1 BHKG)
- Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe

#### **PLANBARE AUFGABEN (= NICHT „ZUFALLSVERTEILT“)**

- Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung (§ 3 Abs. 2 BHKG)
- Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen unter Beteiligung der Feuerwehr (§ 3 Abs. 3 BHKG)
- Aus- und Fortbildung (§ 3 Abs. 3 i. V. mit § 32 BHKG)
- Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung (§ 3 Abs. 5 BHKG)
- Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung (§ 3 Abs. 3 BHKG)



- Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütungsschauen) (§ 26 Abs. 3 BHKG)
- Wartung, Instandsetzung, Prüfung und Pflege der Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste (§ 27 Abs. 1 BHKG)
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG)
- Möglichkeit zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr (§ 13 Abs. 2 BHKG)
- Aufgaben außerhalb des BHKG („freiwillige Aufgaben“)

## 2 VORBERICHT

### 2.1 ECKDATEN DER KOMMUNE

Die allgemeinen Eckdaten dienen zur ersten Orientierung bei der Darstellung des Gefahrenpotenzials. Die Schloss-Stadt Hückeswagen liegt im Oberbergischen Kreis. Folgende Städte und Gemeinden grenzen an das kommunale Gebiet (Nennung im Uhrzeigersinn, beginnend im Norden): Radevormwald, Wipperfürth, Wermelskirchen, Remscheid.

Die Stadt hat 15.525 Einwohner, die auf 50,52 km<sup>2</sup> leben. Die Einwohnerdichte - bezogen auf die Stadtteile - variiert. Die höchste Einwohnerzahl ist in der Kernstadt Hückeswagen festzustellen, gefolgt von den Stadtteilen Straßweg, Herweg und Holte.

Rund 80 % des Stadtgebiets sind durch Wald oder landwirtschaftliche Flächen geprägt. Siedlungsflächen machen rund 8 % der Gesamtfläche aus.

Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 18 km. In der Ost-West-Ausdehnung erstreckt sich das Stadtgebiet über 14 km.

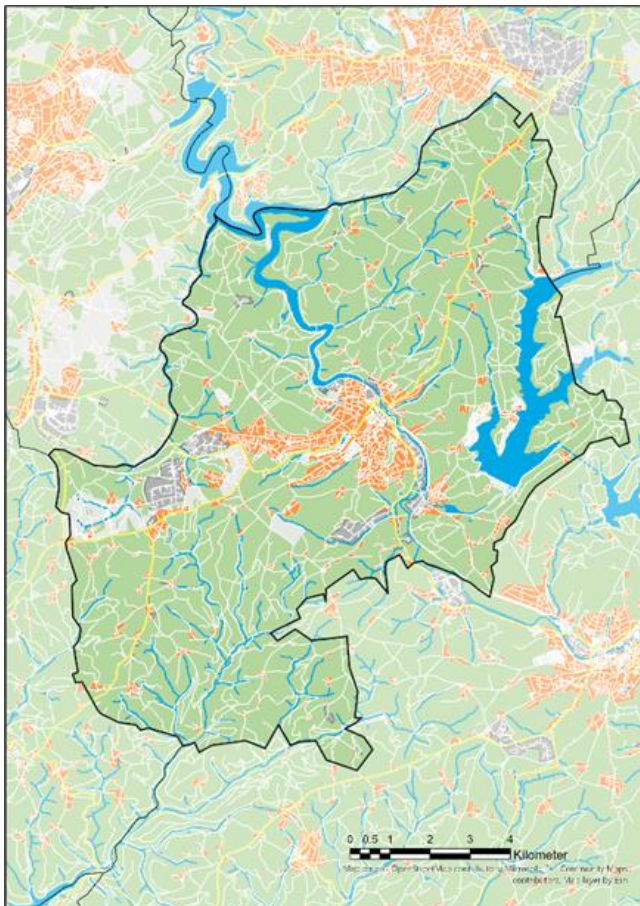


Abb.: Struktur des Stadtgebietes

| Stand:                                 | 23.02.2022                   |                  |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Nutzungsart                            | Fläche<br>[km <sup>2</sup> ] | Fläche<br>[in %] |
| Gebäude- u. Freifläche, Betriebsfläche | 3,37                         | 6,6              |
| Erholung, Friedhof                     | 1,68                         | 3,3              |
| Verkehr                                | 2,32                         | 4,6              |
| Landwirtschaft                         | 24,12                        | 47,3             |
| Wald                                   | 14,79                        | 29,0             |
| Wasserflächen                          | 2,77                         | 5,4              |
| Abbauland                              | 0,6                          | 1,2              |
| Sonstige Flächen                       | 1,29                         | 2,5              |



**Rund 80 % des Stadtgebiets sind durch Wald- oder landwirtschaftliche Flächen geprägt. Siedlungsflächen machen rund 8 % der Gesamtfläche aus.**

## 2.2 ECKDATEN DER FEUERWEHR

Die Feuerwehr der Schloss-Stadt Hückeswagen ist eine Freiwillige Feuerwehr. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind derzeit auf 4 Standorte verteilt (siehe Kartendarstellung).

Derzeit befindet sich der im Brandschutzbedarfsplan von 2016 vorgesehene Neubau des Feuerwehrhauses für den Standort Hückeswagen in der Umsetzungsphase.

Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.

Die Feuerwehr unterhält zentral am Standort Hückeswagen eine gemeinsame Jugendfeuerwehr und eine Kinderfeuerwehr. Des Weiteren gibt es eine Unterstützungsabteilung und eine Ehrenabteilung.

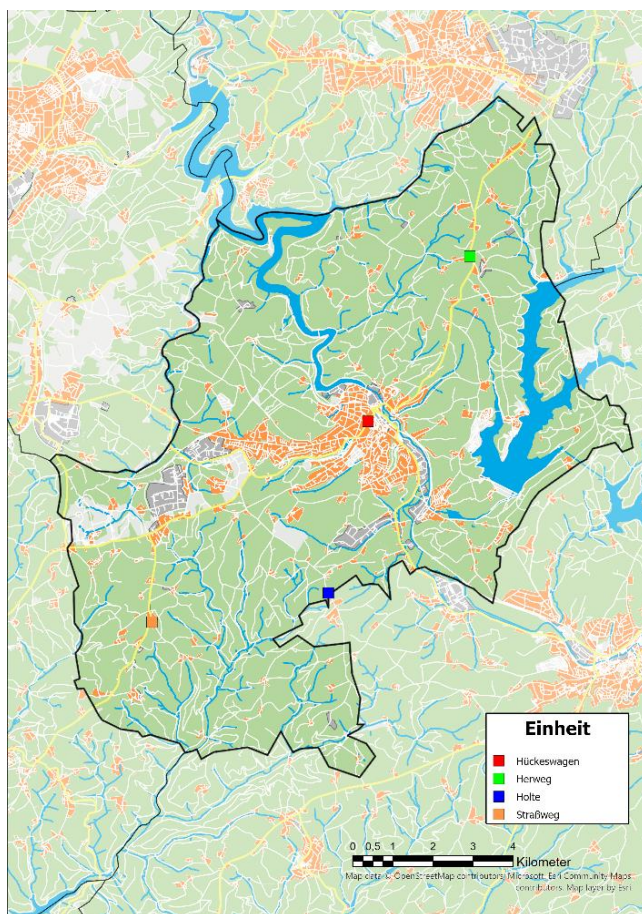


Abb.: Übersicht Standorte der Feuerwehr Hückeswagen



**Die Feuerwehr der Schloss-Stadt Hückeswagen ist eine Freiwillige Feuerwehr und besteht aus 4 Einheiten. Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.**





### 2.3 BISHERIGE BEDARFSPLANUNG

Nach der Erstaufstellung in Jahr 2004 wurde der Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2009 und 2016 fortgeschrieben.

Im Rahmen der Erstellung des letzten Brandschutzbedarfsplans aus 2016 konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

Der kommunale Brandschutz in der Schloss-Stadt Hückeswagen kann weiterhin durch eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr sichergestellt werden.

Die Einsatzauswertung zeigt vor allem bei den Einsätzen mit hoher Zeitdringlichkeit eine gute Verfügbarkeit der Feuerwehr. Aufgrund der Größe und Struktur des Stadtgebietes ergeben sich jedoch teilweise lange Fahrzeiten. Vor allem in den Außenbereichen sind deshalb umliegende Feuerwehren über die Alarm- und Ausrückeordnung bei zeitkritischen Einsätzen einzubinden.

Die Standortstruktur ist gut und alle vier Standorte sind zur Gebietsabdeckung notwendig. Der Standort Hückeswagen weist bauliche Mängel auf. Hier besteht Handlungsbedarf in Form einer Erweiterung oder eines Neubaus. Bei einem Neubau sollte betrachtet werden, ob es einsatztaktisch günstigere Standorte gibt (Einschränkung des bisherigen Standortes durch neue Verkehrsführung). Die drei anderen Standorte (Herweg, Straßweg, Holte) weisen bauliche Mängel auf, die jedoch nur durch eine umfassende Erweiterung oder einen Neubau behebbar sind. Dies scheint derzeit nicht verhältnismäßig.

Die Anforderungen der Schutzziele Brandeinsatz und Technische Hilfeleistung entsprechen im Brandschutzbedarfsplan 2016 den Anforderungen der Bezirksregierung Köln und sind hinsichtlich der Eintreffzeiten und –stärken unverändert gegenüber den Schutzzielen des Brandschutzbedarfsplans 2009. Die aus den örtlichen Gefahrenpotenzialen resultierenden spezifischen Anforderungen an die Feuerwehr werden durch die definierten Planungsgrundlagen abgedeckt.

Als Schutzziel für die Stadt Hückeswagen soll ein differenziertes Schutzziel gelten:

- Im städtischen Bereich (Hückeswagen und Wiehagen) soll die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung mit 9 Funktionen und nach weiteren 5 Minuten ( $8 + 5 = 13$  Minuten) mit weiteren 9 Funktionen ( $9 \text{ FM} + 9 \text{ FM} = 18$  Funktionen) am Einsatzort sein.
- Im ländlich-dörflichen Bereich soll die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 6 Funktionen und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = 15$  Minuten) mit weiteren 12 Funktionen ( $6 \text{ FM} + 12 \text{ FM} = 18$  Funktionen) am Einsatzort sein. Der anzustrebende Zielerreichungsgrad wird mit 80 % definiert.

Derzeit hat die Feuerwehr Hückeswagen 104 Aktive. Die Verfügbarkeit ist werktags tagsüber eingeschränkt, rund 34 Aktive stehen tagsüber planerisch zur Verfügung. Es sind sowohl durch die Feuerwehr als auch durch die Verwaltung weiterhin personalfördernde Maßnahmen (professionelle Werbekampagne, Ehrenamtskarte) zum Erhalt sowie zur Förderung des Ehrenamts (vor allem an den Standorten Herweg und Straßweg) durchzuführen. Es ist zielgerichtet der Anteil an Gruppenführern sowie der Anteil der Atemschutzgeräteträger zu erhöhen (v. a. werktags tagsüber Verfügbare). Es ist weiterhin die intensive Unterhaltung der Jugendfeuerwehr von besonderer Wichtigkeit. Um die Personalverfügbarkeit werktags tagsüber zu erhöhen, sind neue Mitglieder mit Arbeitsort in Hückeswagen bzw. ohne Erwerbstätigkeit (z. B. Hausfrauen und -männer) anzuwerben. Die stadtinternen Pendler der Feuerwehr, die einen festen Arbeitsplatz in einem anderen Ortsteil haben, sollten bei der dortigen Einheit während ihrer Arbeitszeit mitalarmiert werden. Bei der Einstellung von städtischen Mitarbeitern (z. B. Bauhof) sollten (bei gleicher Eignung) Feuerwehrangehörige bevorzugt werden. Es sollte geprüft werden, ob Einpendler zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit gewonnen werden.



werden können. Es ist zu prüfen, ob werktags tagsüber eine Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern durch umliegende Kommunen möglich ist.

Die Feuerwehr Hückeswagen verfügt derzeit über insgesamt 13 Kraftfahrzeuge (darunter 6 (Tank-) Löschfahrzeuge). Kurz- bis mittelfristig (voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 Jahre) sind insgesamt 6 Beschaffungen von Einsatzfahrzeugen aus bedarfsplanerischer Sicht notwendig.

## 2.4 MAßNAHMENABGLEICH DER BISHERIGEN PLANUNGEN (BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN 2016)

Im Folgenden werden die im Brandschutzbedarfsplan 2016 abgeleiteten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzung bewertet. Diese werden in die Kategorien Standorte, Personal, Fahrzeuge und Organisation unterschieden.

Einige Maßnahmen sind fortlaufende Aufgaben und werden auch in der aktuellen Fortschreibung weiter berücksichtigt.

### 2.4.1 STANDORTE

| Einheit     | Maßnahme                                                             | Bewertung                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hückeswagen | Um-/Anbau bzw. Neubau Feuerwehrhaus                                  | ✗                               |
|             | Hückeswagen-Stadtmitte                                               | (Bedarf weiterhin gegeben)      |
| alle        | Einrichtung von geschlechtergetrennten Umkleiden in separaten Räumen | ✗<br>(Bedarf weiterhin gegeben) |

### 2.4.2 PERSONAL

| Maßnahme                                                                                                                                                           | Bewertung                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Durchführung personalfördernder Maßnahmen zum Erhalt sowie zur Förderung des Ehrenamtes                                                                            | ✓                                 |
| Erhöhung des Anteils an Gruppenführern und Atemschutzgeräteträgern                                                                                                 | ✓<br>(Bedarf fortlaufend gegeben) |
| Intensive Unterhaltung der Jugendfeuerwehr                                                                                                                         | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Prüfung, ob Einpendler zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit gewonnen werden können                                                                              | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Maßnahmen zur Erhöhung der Anzahl tagesverfügbarer Kräfte                                                                                                          | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Stadtinterne Pendler, die einen festen Arbeitsplatz in einem anderen Ortsteil haben, sollten bei der dortigen Einheit während der Arbeitszeit mitalarmiert werden. | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Bei der Einstellung von städtischen Mitarbeitern (z.B. Bauhof) sollten (bei gleicher Eignung) Feuerwehrangehörige bevorzugt werden                                 | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |



### 2.4.3 FAHRZEUGE

| Maßnahme                                                                | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beschaffung eine LF 20 (Standort Hückeswagen)                           | ✓         |
| Beschaffung eines HLF 20 (Standort Hückeswagen)                         | ✓         |
| Beschaffung eines MTF (Standort Herweg)                                 | ✓         |
| Beschaffung eines LF 10 (Standort Holte)                                | ✓         |
| -Fahrzeug ist bestellt, Auslieferung voraussichtlich Frühjahr 2023-     |           |
| Beschaffung eines KdoW (Standort Hückeswagen bzw. Leiter der Feuerwehr) | ✓         |
| Beschaffung eines MTF (Standort Straßweg)                               | ✓         |

### 2.4.4 ORGANISATION

| Maßnahme                                                                                                                                                                               | Bewertung                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Es sind personalfördernde Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Förderung der Personalstärke erforderlich                                                                                      | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Bei der Einstellung von städtischen Mitarbeitern (z.B. Bauhof) sollten (bei gleicher Eignung) Feuerwehrangehörige bevorzugt werden.                                                    | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Es sollte geprüft werden, ob Einpendler zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit gewonnen werden können                                                                                 | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |
| Es ist weiterhin die intensive Unterhaltung der Jugendfeuerwehr von besonderer Wichtigkeit                                                                                             | ✓<br>(Bedarf fortlaufend gegeben) |
| Die stadtinternen Pendler der Feuerwehr, die einen festen Arbeitsplatz in einem anderen Ortsteil haben, sollten bei der dortigen Einheit während ihrer Arbeitszeit mitalarmiert werden | ✓<br>(Bedarf weiterhin gegeben)   |



### 3 VERWALTUNG

Die Feuerwehr ist Teil der Stadtverwaltung der Schloss-Stadt Hückeswagen. Sie ist organisatorisch dem Fachbereich III -Ordnung und Bauen- angegliedert.

Gemäß Organisationsplan ist im Fachbereich III die Abteilung Sicherheit und Ordnung für die Feuerwehr und den Vorbeugenden Brandschutz zuständig.

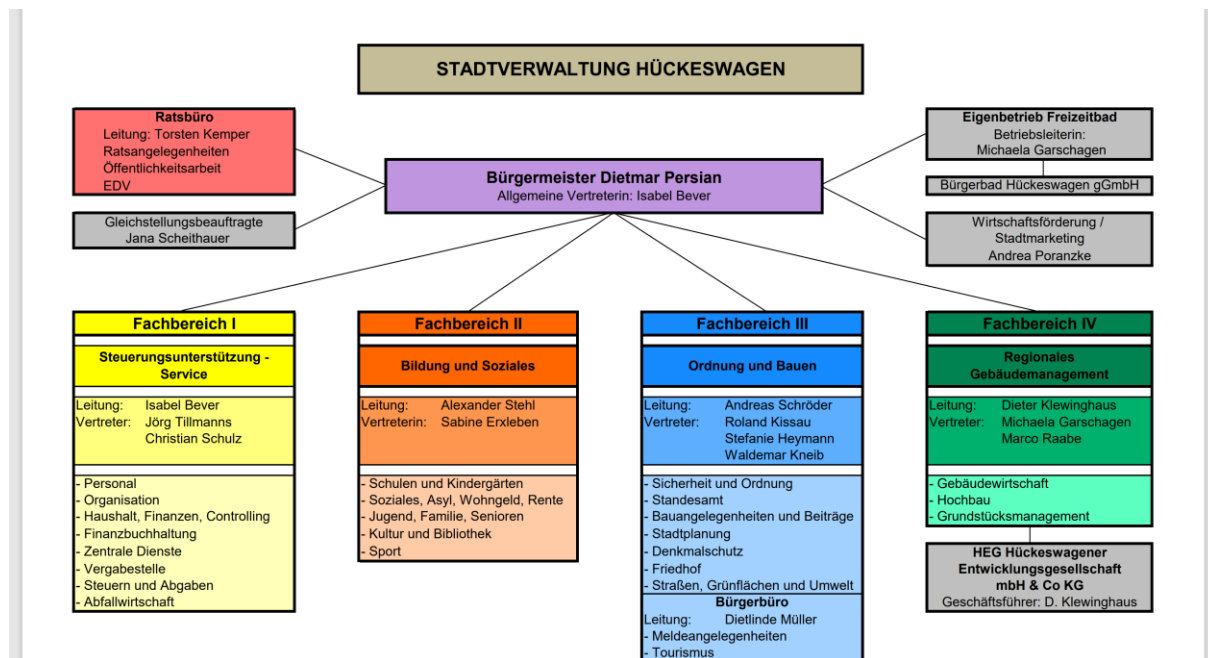


Abb.: Organigramm der Stadt Hückeswagen

Die Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde und sollte daher auch explizit im Organigramm erwähnt werden. Die tatsächlich gute Einbindung der Feuerwehr in die städtischen Verwaltungsstrukturen ist ansonsten nicht sofort für Dritte erkennbar.

Grundsätzlich ist der Rat für alle Angelegenheiten der Schloss-Stadt Hückeswagen zuständig. Die Ausschüsse können zur Entlastung des Rates bestimmte Dinge entscheiden und Empfehlungen oder Anregungen an den Rat aussprechen. Im Regelfall werden Angelegenheiten der Feuerwehr im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten. Die einzelnen Regelungen und Zuständigkeiten der Ausschüsse finden sich in der Hauptsatzung der Schloss-Stadt Hückeswagen.



**Die Feuerwehr ist Teil der Stadtverwaltung und in die Abläufe der Stadtverwaltung eingebunden. Die Feuerwehr sollte zukünftig im Organigramm der Stadtverwaltung ausdrücklich genannt werden.**



## 4 GEFAHRENPOTenZIAL UND EinSATZGESCHEHEN

In diesem Kapitel wird die Risikostruktur, welche unter anderem die Grundlage für die Ableitung des SOLL-Konzepts darstellt, beschrieben.

Das Risiko definiert sich über das Produkt aus Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass neben den vorhandenen Gefahrenpotenzialen auch das Einsatzgeschehen bei der Bewertung der Risikostruktur zu berücksichtigen ist.

Hierzu wird, neben der Betrachtung allgemeiner Eck- und Infrastrukturdaten, die Grundstruktur der Kommune hinsichtlich der Gefahrenart "Brand" unterteilt und die vorhandenen Gefahrenpotenziale, vor allem Sonderobjekte, werden in den Bereichen "Brandgefahren", "Technische Hilfeleistungen" "Atomare, Biologische, Chemische Gefahren" (ABC-Gefahren) und "Wassergefahren" betrachtet.

Anschließend wird das Einsatzgeschehen betrachtet und die Risikostruktur zusammenfassend bewertet.

### 4.1 GRUNDSTRUKTUR GEFAHRENPOTenZIAL

#### 4.1.1 EINWOHNERZAHLEN

Die Schloss-Stadt Hückeswagen hat aktuell 15.525 Einwohner. Die detaillierte Einwohnerstatistik differenziert alle Stadtteile.

Die höchste Einwohnerzahl ist in der Kernstadt von Hückeswagen festzustellen, gefolgt vom Stadtteil Straßweg. Die beiden weiteren Stadtteile Herweg und Holte haben weniger als 1.000 Einwohner.



**Den Siedlungsschwerpunkt bildet die Kernstadt, in der rund 80 % aller Einwohner der Schloss-Stadt Hückeswagen ihren Wohnsitz haben.**

#### 4.1.2 GEFAHRENPOENZIALE BRAND

Die Planungsklassen zur Charakterisierung des Stadtgebiets werden unter Berücksichtigung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen und in Anlehnung an Fachempfehlungen des Verbandes der Feuerwehren NRW definiert. Als maßgebliches Kriterium ist hier die vorherrschende Wohnbebauung zu nennen. Mischgebiete (Gewerbe und Wohnen) werden als Wohngebiete geplant.

Industrie- oder Gewerbegebiete werden im Planungsprozess über spezifische Szenarien geplant, weil die Objekte mit dem höchsten Gefahrenpotenzial in den Industrie- oder Gewerbegebieten regelmäßig Sonderbauten sind.

Die Merkmale der Planungsklassen „Brand“ werden über die vorhandenen Gebäude- und Siedlungsstrukturen (Strukturtyp) definiert. Die Abgrenzung der Planungsklassen erfolgt vornehmlich über die Höhen der Gebäude, da hiernach unterschiedliche Rettungsgeräte der Feuerwehr notwendig sind (tragbare Leitern oder Hubrettungsfahrzeug). Die Einstufung in die Planungsklassen erfolgt im Wesentlichen auf Basis des örtlichen Eindrucks im Rahmen einer Befahrung des kommunalen Gebietes.

Die Planungsklassen „Brand“ beziehen sich auf den Bereich

- „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ gemäß § 34 BauGB (= der sogenannte „Innenbereich“) oder
- „innerhalb zusammenhängender Bebauung“.

Die Analyse der Gebäude- und Siedlungsstrukturen zeigt in der Kernstadt von Hückeswagen Merkmale der Planungsklasse Brand-2 und teilweise Brand-3 auf.

Die übrigen Siedlungsbereiche erfüllen nicht die auf dieser Seite genannten Anforderungen an zu beplanende Bereiche.

Das weitere Stadtgebiet ist vielmehr durch eine hohe Anzahl von Streusiedlungen ohne zusammenhängende Bebauungsstrukturen und einzelne Weiler geprägt, die allerdings mit Blick auf die Einteilung von Planungsklassen nicht bemessungsrelevant sind. Das Versorgungsniveau dieser Bereiche wird dennoch im weiteren Verlauf ermittelt und dargestellt.

Da sich in den genannten Gebieten und in den Stadtteilen Herweg, Holte und Straßweg überwiegend Gebäude „geringer Höhe“ (gem. LBO NRW) in offener Bauweise befinden, wird - unabhängig von der nicht erforderlichen formalen Einteilung in eine Planungsklasse - als Bemessungsstab für die Erreichbarkeit dieser Gegenden die Planungsklasse Brand-1 zugrunde gelegt.

| Planungs-<br>klasse                | Strukturtyp                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brand-1<br/>(bis 7 m)</b>       | deutlich überwiegend Gebäude geringer Höhe (bis 7 m Fußbodenhöhe),<br>überwiegend offene Bebauung<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>tragbare Leitern (Steckleiter)                       |
| <b>Brand-2<br/>(7 bis 13 m)</b>    | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 7 m und max. 13 m Fußbodenhöhe (Gebäudeklasse 4)<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>Hubrettungsfahrzeug, ggf. tragbare Leitern (Schiebleiter) möglich |
| <b>Brand-3<br/>(13 bis 22 m)</b>   | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 13 m und max. 22 m Fußbodenhöhe<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>Hubrettungsfahrzeug                                                                |
| <b>Brand-4<br/>(Sonderobjekte)</b> | Gebäude oberhalb 22 m,<br>Sonderbauten,<br>sonstige besondere Objekte                                                                                                                         |

Tab.: Definition der Planungsklassen „Brand“

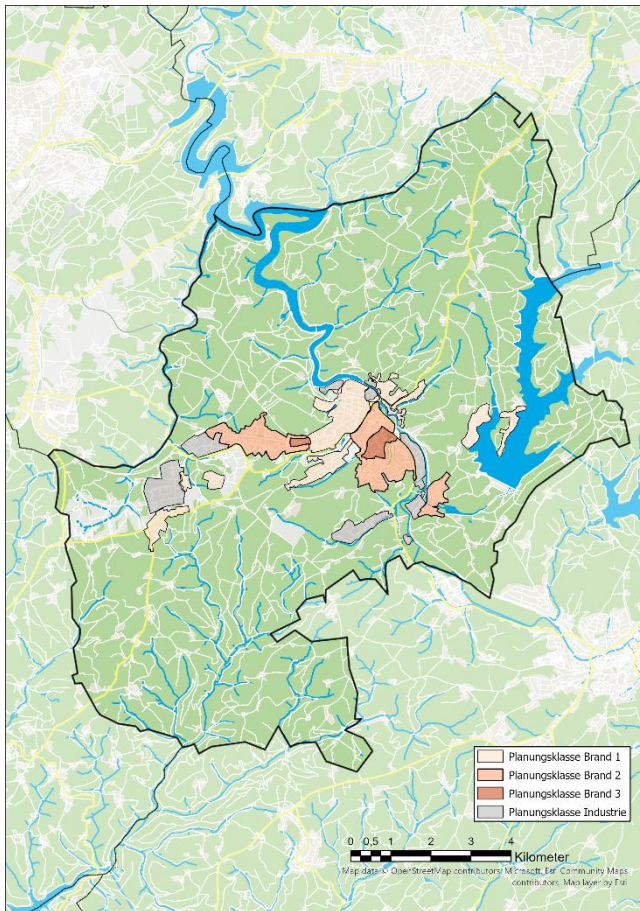


Abb.: Übersicht Planungsklassen „Brand“

Neben der vorgenommenen „Flächenplanung“ werden in den folgenden Kapiteln auch Einzelobjekte betrachtet (Planungsklasse Brand-4).

Die drehleiterpflichtigen Objekte (Objekte oberhalb „geringer Höhe“ nach LBO NRW und ohne vorhandenen 2. baulichen Rettungsweg) befinden sich in den Ortsteilen Hückeswagen und Wiehagen und können mit der Drehleiter (Standort: Feuerwehrhaus Hückeswagen) bei einer planerischen Fahrzeit von 5 Minuten fristgerecht erreicht werden. Die größte Entfernung hat das Gebäude oberhalb geringer Höhe in Wiehagen.

Diese Klassifizierung bildet zusammen mit der Analyse der besonderen Objekte die Basis für die Schutzzieldefinition und das Fahrzeugkonzept.



**Außer der Kernstadt von Hückeswagen erfüllen die übrigen Siedlungsbereiche nicht die Anforderungen an zu beplanende Bereiche.**

#### 4.1.3 GEFAHRENPOTENZIALE TECHNISCHE HILFE

##### VERKEHRSWEGE

- Bundesautobahnen:
  - Keine
- Bundesstraßen:
  - B 237, B 483

Der Einsatzbereich der Feuerwehr Hückeswagen umfasst umfangreiche Straßenabschnitte risikologisch relevanter Verkehrswege. Gefahrenpotenzial für Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen ist im gesamten Stadtgebiet (primär im Bereich der Hauptverkehrsachsen) gegeben.

Im Stadtgebiet sind größere zusammenhängende Industrie- und Gewerbegebiete vorhanden. Aufgrund des damit verbundenen Transport- und Lieferverkehrs besteht ein grundsätzliches Gefahrenpotenzial für Unfälle, unter anderem auch mit LKW-Beteiligung.

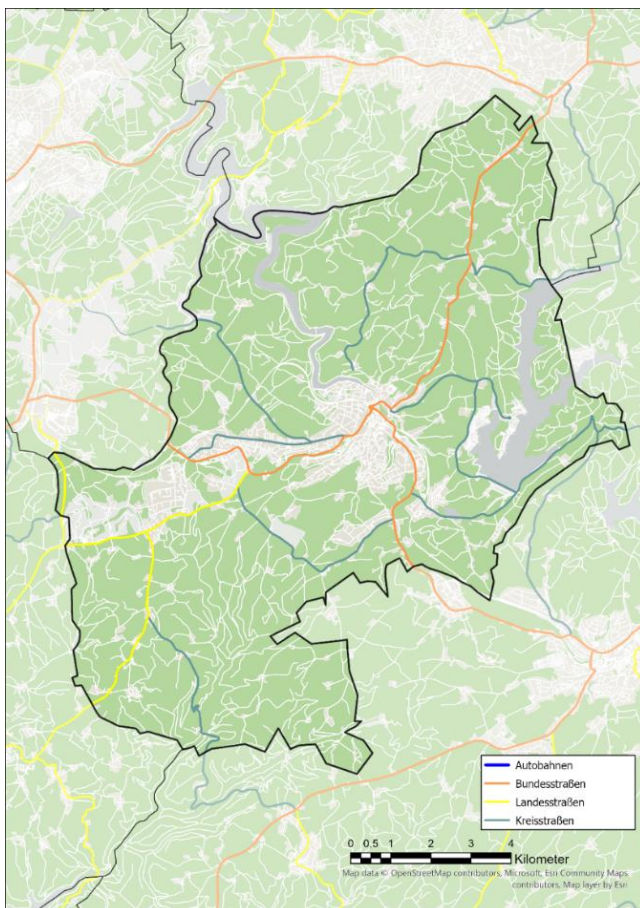


Abb.: Übersicht zu den Verkehrswegen im kommunalen Gebiet



**Gefahrenpotenzial für Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen ist im gesamten Stadtgebiet (primär im Bereich der Hauptverkehrsachsen) gegeben.**



## INDUSTRIE UND GEWERBE

Im Stadtgebiet befinden sich verschiedene Gewerbe- und Industriegebiete unterschiedlicher Größenordnung. Davon befinden sich die größten zusammenhängenden Gewerbe- und Industriegebiete im Innenstadtbereich zwischen der B 237 und der Wupper (Gewerbegebiet Ost 1), in Kobeshofen (Gewerbegebiet Süd), in Wiehagen/Industriestraße (Gewerbegebiet West 1), Scheideweg/Winterhagen (Gewerbegebiet West 2) und im Bereich An der Schlossfabrik/Kleineichen (Gewerbegebiet Ost 2). In diesen Gewerbe- und Industriegebieten sind Unternehmen verschiedener Branchen vorhanden, unter anderem metall- und kunststoffverarbeitende Betriebe.

Im Bereich Kammerforsterhöhe/Heidt/Junkernbusch werden die bestehenden Gewerbeflächen um ca. 11 ha erweitert. Das neue Gewerbegebiet trägt die Bezeichnung West 3.

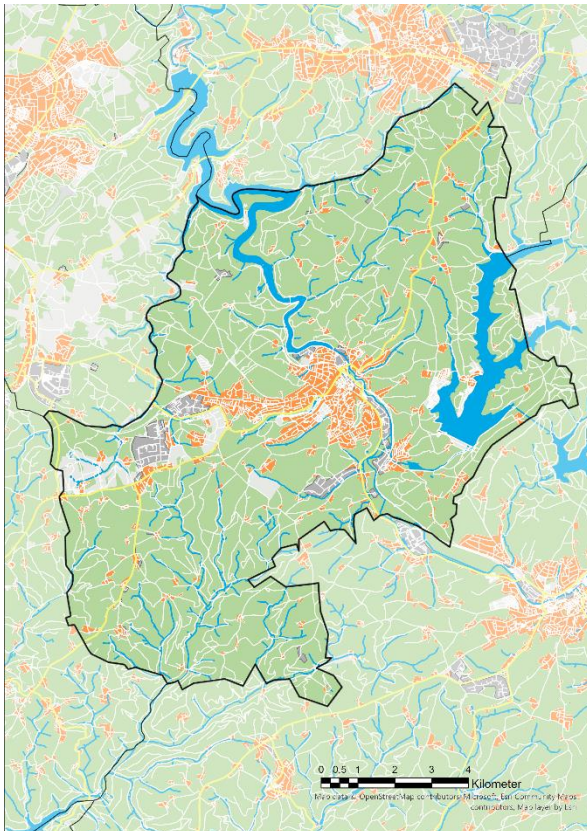


Abb.: Übersicht der Gewerbegebiete



**Gefahrenpotenzial für Arbeitsunfälle mit eingeklemmten Personen ist primär im Bereich der Industrie- und Gewerbegebiete gegeben.**

#### 4.1.4 GEFAHRENPO TENZIALE ABC

Im Stadtgebiet Hückeswagen sind keine Betriebe nach Störfallverordnung vorhanden.

In einigen Gewerbegebieten sind Betriebe mit relevanten Gefahrenpotenzialen im ABC-Bereich angesiedelt. Die Menge der dort verarbeiteten Gefahrstoffe und Gefahrgüter ist jedoch überschaubar.

Ein Gefahrenpotenzial für Unfälle mit gefährlichen Stoffen und Gütern ist zwar grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet auf den Transportwegen gegeben. Aus der Einsatzdatenanalyse ist allerdings ersichtlich, dass ein geringes Risiko für Gefahrguttransportunfälle auf Straßen besteht.

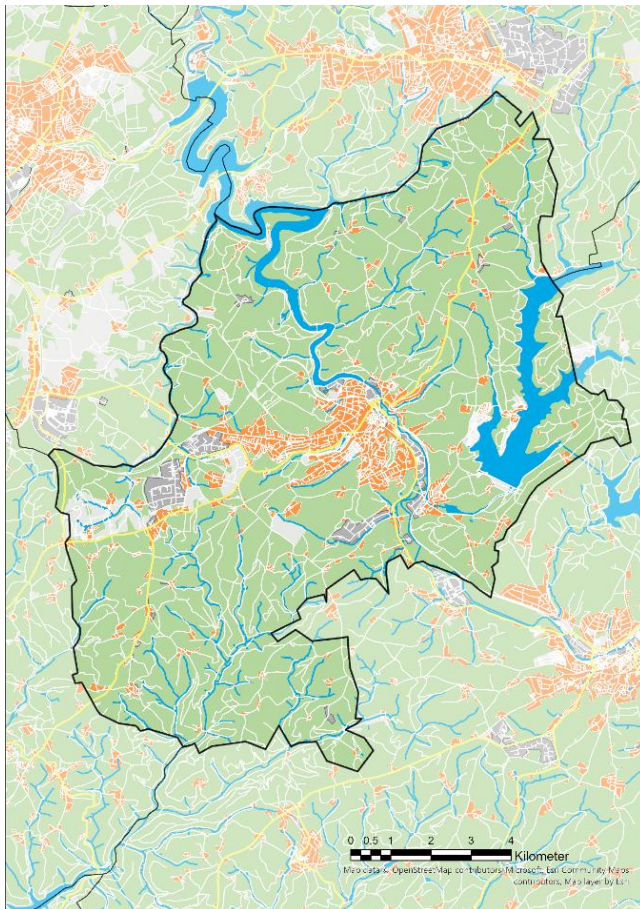


Abb.: Übersicht ABC-Gefahren im Stadtgebiet



**Ein Gefahrenpotenzial für Unfälle mit ABC-Gefahren ist grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet gegeben. Es besteht allerdings aufgrund der Erkenntnisse aus den Einsatzdatenauswertungen ein nur geringes Risiko für Gefahrgutunfälle.**



#### 4.1.5 GEFAHRENPOENZIALE GEWÄSSER

Im Stadtgebiet befinden sich diverse größere Fließgewässer und stehende Gewässer:

- Stehende Gewässer:
  - Bewertalsperre
  - Wuppertalsperre
  - Wuppervorsperre
- Größere Fließgewässer:
  - Wupper



Abb.: Übersicht Gewässer im Stadtgebiet

Ein besonderes Gefahrenpotenzial stellen die beiden Talsperren dar. Die Bewertalsperre wird intensiv für Freizeitaktivitäten genutzt. Die Feuerwehr Hückeswagen wird regelmäßig zu Personenrettungen im Bereich der Talsperren alarmiert.

Am Ufer der Talsperren befinden sich 3 Campingplätze. In diesem Bereich ist bei schnell steigendem Hochwasser oder bei Sturzfluten auch mit Überflutungsgefahren zu rechnen. Im Fall einer Überflutung müssen aufwändige Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen für eine größere Anzahl Betroffener von der Feuerwehr bewerkstelligt werden.

Daneben gibt es auch im übrigen Stadtgebiet zahlreiche Flüsse, Bachläufe und Teiche, die mit Ertrinkungsgefahren Einfluss auf das Gefahrenpotenzial haben.

Es resultieren entsprechende Risiken für Einsätze zur Wasserrettung, zur Technischen Hilfeleistung oder zur Brandbekämpfung an und auf Gewässern.

Hochwasserbereiche sind vor allem in der Umgebung der Wupper, aber auch im weiteren Stadtgebiet vorhanden. Dazu gibt es entsprechende Aus- und Bewertungen (u. a. über eine entsprechende Arbeitsgruppe der Bezirksregierung Köln zum Hochwassermanagement), die separat vorgehalten werden.

Auf den stehenden Gewässern kann sich im Winter eine Eisschicht bilden. Diese ist jedoch witterungsbedingt selten dick genug, damit sie tragend wird. Dadurch kann es auch zu Einsätzen zur Eisrettung kommen.



**Im Stadtgebiet gibt es Gewässer, von denen Überflutungs- und Ertrinkungsgefahren ausgehen. Ein Teil der Gewässer kann mit einem Boot befahren werden. Die Wasser-/Eisrettung erfolgt gemeinsam mit der DLRG und bei Bedarf mit Tauchern umliegender Feuerwehren.**

#### 4.1.6 WALDGEBIETE UND TOPOGRAFIE

Hückeswagen verfügt großflächig über zusammenhängende Waldgebiete. Rund 80 % des kommunalen Gebietes besteht aus Waldflächen sowie landwirtschaftlichen Freiflächen.

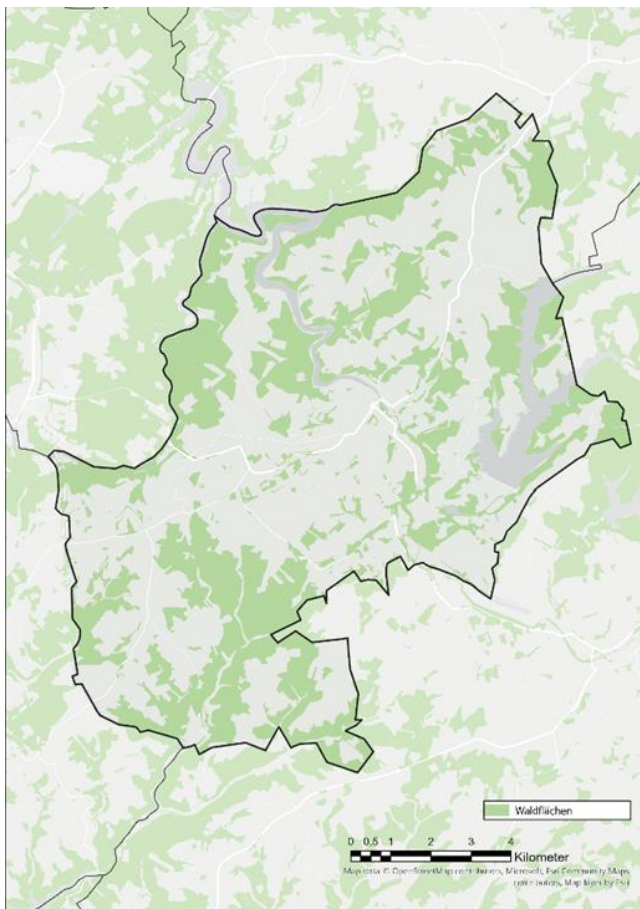


Abb.: Übersicht der Waldflächen im Stadtgebiet



Die Waldflächen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Sie sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch:

- Höhenunterschiede und teils unwegsames Gelände
- große Ausdehnung und teilweise eingeschränkte Erreichbarkeit der Waldgebiete
- eingeschränkte Löschwasserversorgung.

In Hückeswagen ist die für das Bergische Land typische Topografie vorzufinden. Hückeswagen ist gekennzeichnet durch wechselnde Täler und Berge. Markant ist die enge Tallage der Stadt sowie der Schlossberg. Hinzu kommen Wanderwege und teils unwegsames Gelände.

Der höchste Punkt im Stadtgebiet befindet sich auf 382 Metern über Normalnull, der niedrigste auf 197 Metern über Normalnull.

Die Feuerwehr wird oftmals zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei Personenrettungen aus schwerem Gelände gefordert. Aufgrund der zunehmenden Freizeitaktivitäten in den heimischen Wäldern durch Wanderer, Mountainbiker usw. sind hier auch in Zukunft weitere Einsätze zu erwarten.



**Aufgrund der großen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen besteht in weiten Teilen des Stadtgebietes die Gefahr von Vegetationsbränden.**



**Aufgrund der Geländebeschaffenheit, der vorhandenen Waldflächen und der Topografie (Höhenunterschiede, Steigungen etc.) sind die Fahrzeuge grundsätzlich mit einer höheren Motorisierung auszustatten. Vor diesem Hintergrund sind zudem entsprechende Allradfahrgestelle bei einem Teil der Fahrzeuge notwendig.**

#### **4.1.7 GEPLANTE ENTWICKLUNG DES STADTGEBIETES**

Um auch zukünftig eine leistungsfähige Feuerwehr sicherzustellen, ist eine Betrachtung und Bewertung der städtebaulichen Entwicklung vorzunehmen.

In der Schloss-Stadt Hückeswagen finden auf Grundlage des Flächennutzungsplans und verschiedener Bebauungspläne Bautätigkeiten statt. Für die Brandschutzbedarfsplanung sind die zwei Bauprojekte „Neubaugebiet Eschelsberg“ und „ISEK Hückeswagen“ maßgeblich.

Im „Neubaugebiet Eschelsberg“ ist der Bau von ca. 30 Einfamilienhäusern und ca. 3-4 Mehrfamilienhäusern vorgesehen.

Im Rahmen des Projektes „ISEK Hückeswagen“ ist die Umgestaltung von öffentlichen Räumen in der Innenstadt geplant.

Es handelt sich hierbei nur um kleine Erweiterungen und hauptsächlich Nachverdichtungen im Stadtgebiet. Da sich die neuen Wohngebiete innerhalb der bestehenden Bebauungsstrukturen befinden, haben die momentanen städtebaulichen Planungen keine Auswirkungen auf die Feuerwehr. Die städtebauliche Entwicklung hat somit durch die voraussichtliche Zunahme der Einsatzanlässe lediglich quantitativen Einfluss auf die Feuerwehr.

Hinsichtlich der Entwicklung neuer Industrie- und Gewerbegebiete im Stadtgebiet Hückeswagen wird das zukünftige Gefährdungspotenzial davon abhängen, welche Gewerbe- und Industriebetriebe sich in den neuen Gebieten niederlassen. Gegebenenfalls ist das neue Gefahrenpotenzial dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu bewerten.

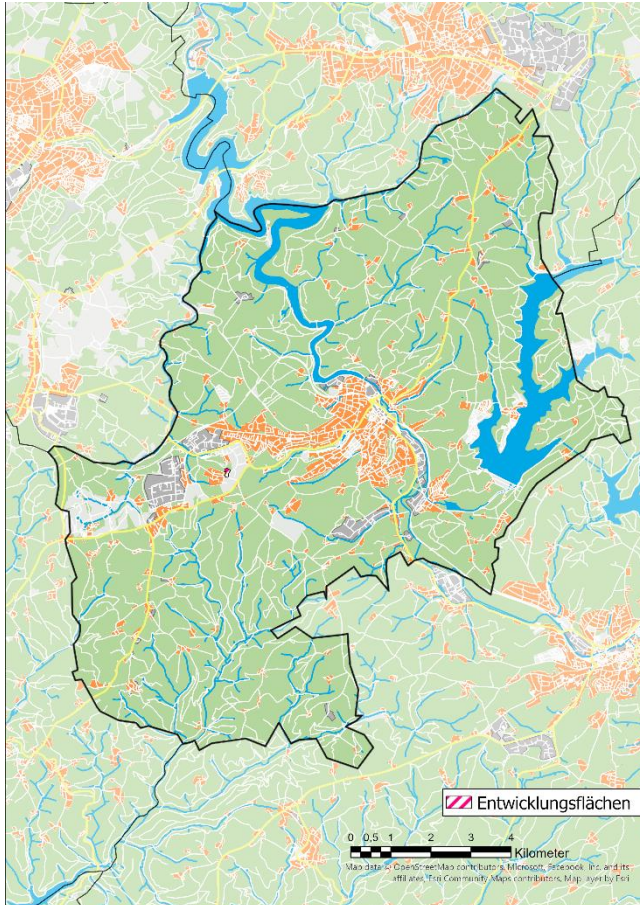


Abb.: Übersicht Neubaugebiete und Stadtentwicklung



**Im Stadtkern von Hückeswagen bestehen Planungen für die Erweiterung der Wohnbebauung. Da sich die neuen Wohngebiete innerhalb der bestehenden Bebauungsstrukturen befinden, haben die momentanen städtebaulichen Planungen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Feuerwehr.**



**Das zukünftige Gefährdungspotenzial aufgrund neuer Industrie- und Gewerbegebiete wird davon abhängen, welche Gewerbe- und Industriebetriebe sich in den neuen Gebieten niederlassen.**



## 4.2 BESONDERE OBJEKTE

### 4.2.1 OBJEKTE VON BESONDERER BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG

In der Abbildung sind herausragende Einzelobjekte dargestellt. Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung sind solche, die im Einsatzfall Anforderungen an die Feuerwehr stellen, die über das Grundgefahrenpotenzial der umliegenden Wohnbebauung hinausgehen. Bei den dargestellten Objekten handelt es sich jeweils um diejenigen, die die höchsten Anforderungen an die Feuerwehr stellen. Folgende Objektarten sind dargestellt:

- Kranken- und Pflegeeinrichtungen
- Beherbergungsbetriebe und Unterkünfte
- Industrie- und Verkehrsanlagen
- sonstige Objekte (u. a. Hochhäuser, Einkaufszentren und Schulen)

Im Anhang sind weitere Objekte, ggf. auch mit Kurz-Erläuterungen (z. B. Anzahl Pflegeplätze bei Kranken- und Pflegeeinrichtungen), dokumentiert.

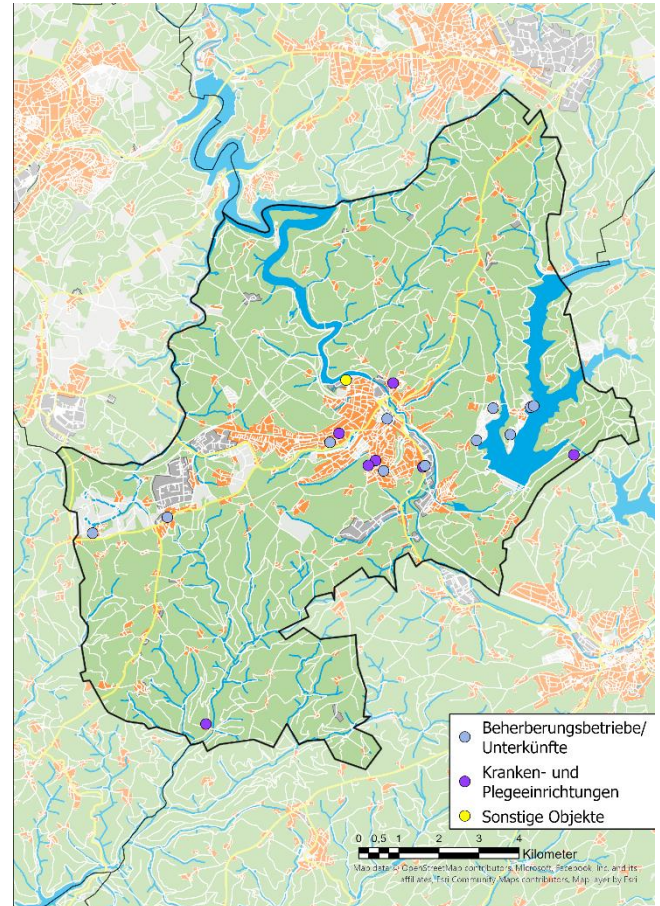


Abb.: Übersicht bedarfsplanerisch bedeutsamer Objekte

#### Anmerkung:

Die Karte zeigt die ungefähre Lage der Objekte. Es handelt sich hierbei um keine exakte georeferenzierte Darstellung. Die tatsächliche Lage der einzelnen Objekte kann abweichen



**Für die Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung sind - je nach Gefährdungspotenzial - im Bedarfsfall zusätzlich zur Brandschutzbedarfsplanung objekt-spezifische Einsatzplanungen zu betrachten und zu erstellen.**

#### 4.2.2 HUBRETTUNGSFAHRZEUG-PFLICHTIGE OBJEKTE

In Hückeswagen gibt es Objekte, deren 2. Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden muss (= nahezu jedes Wohngebäude). Hierzu werden an allen Standorten der Feuerwehr tragbare Leitern vorgehalten.

Es existieren in Hückeswagen jedoch auch Objekte, deren obere Nutzungseinheiten nicht über eine „4-teilige Steckleiter“ (bzw. bei entsprechender Genehmigungslage „3-teilige Schiebleiter“) der Feuerwehr erreichbar sind.

Die Abbildungen zeigen die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte im Stadtgebiet sowie deren Erreichbarkeit vom Standort Hückeswagen-Stadtmitte. Die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte befinden sich in den Ortsteilen Hückeswagen und Wiehagen. Die größte Entfernung vom Standort Hückeswagen haben die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Gebäude in Wiehagen. Diese können mit der Drehleiter (Standort: Feuerwehrhaus Hückeswagen) innerhalb von 5 Minuten erreicht werden (siehe rote Isochronen-Darstellung vom Standort Hückeswagen aus). Bei der vorgegebenen Eintreffzeitzeit von 8 Minuten (Planungsklasse Brand-3) können die Objekte bei einer planerischen Ausrückzeit von 3 Minuten fristgerecht erreicht werden.

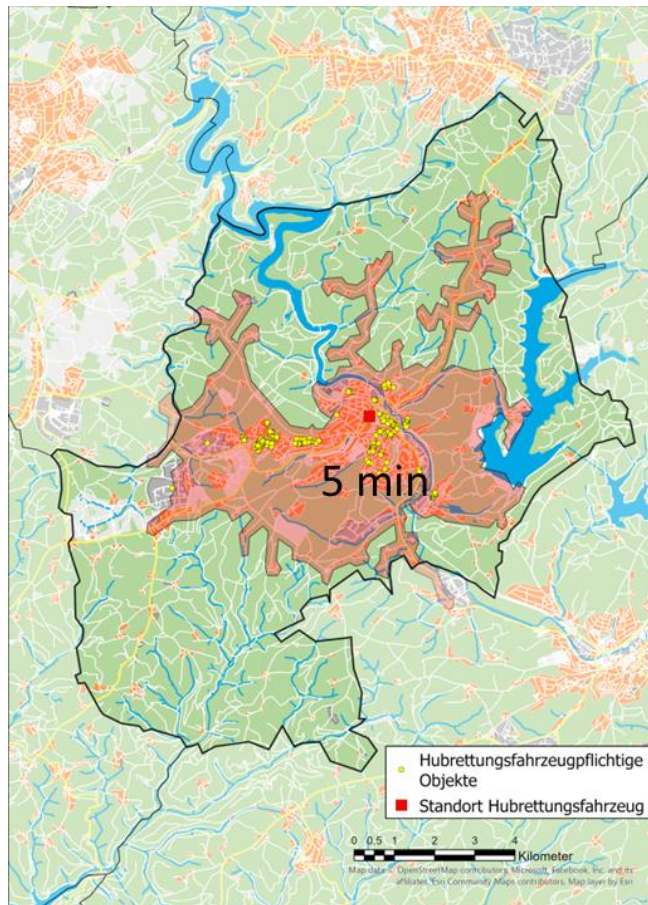


Abb.: Erreichbarkeit Hubrettungsfahrzeug-pflichtiger Objekte

Hinweis: Die Erfassung der relevanten Objekte beruht auf einer von der Stadt Hückeswagen zur Verfügung gestellten Liste sowie (teilweise) auf einer Außenansicht der Objekte. Evtl. vorhandene 2. bauliche Rettungswege sind nicht berücksichtigt.



**Die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte befinden sich in den Ortsteilen Hückeswagen und Wiehagen und können planerisch innerhalb von 5 Minuten erreicht werden.**





### 4.3 RASTERANALYSE DES STADGEBIETES

Die einzelnen Bewertungsschritte zur Erfassung und Kategorisierung des kommunalen Gefahrenpotenzials werden in einer Rasteranalyse zusammengeführt.

Die Rasteranalyse sowie die grundlegenden Daten sind in einem Geoinformationssystem (GIS) dokumentiert. Über dieses System ist es grundsätzlich möglich, Details des Gefahrenpotenzials darzustellen, zukünftige Änderungen vorzunehmen, Auswertungen und Analysen durchzuführen oder Grundlagen für den Vorbeugenden Brandschutz oder die Einsatzplanung zu nutzen.

Die Rasteranalysen sind der Anlage zu diesem Brandschutzbedarfsplan zu entnehmen.

Folgende Rasteranalysen wurden erstellt:

- Rasteranalyse für Brandgefahren innerhalb der Wohnbebauung
- Rasteranalyse unter Berücksichtigung von Objekten mit besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung
- Rasteranalyse „Technische Hilfeleistung“

### 4.4 LÖSCHWASSERVERSORGUNG

#### 4.4.1 ALLGEMEINES

Gem. § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) treffen die Gemeinden Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher (Grundschutz).

Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen (Objektschutz).

Die Angemessenheit der kommunalen Löschwasserversorgung orientiert sich mangels gesetzlicher Bestimmungen an der Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes - in Abstimmung mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. "Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen" sowie an dem Arbeitsblatt W 405. Die Papiere enthalten Festlegungen und technische Regeln zur „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“.

Die Schloss-Stadt Hückeswagen hat ein Löschwasserkonzept nach § 38 Landeswassergesetz NRW erstellt, auf dessen Inhalt an dieser Stelle ergänzend verwiesen wird.

Hinweis: Diese Bewertung der Löschwasserversorgung im Brandschutzbedarfsplan stellt kein Löschwasserkonzept nach § 38 Landeswassergesetz NRW dar.

#### 4.4.2 BESCHREIBUNG DER LÖSCHWASSERVERSORGUNG

In den zusammenhängenden und dicht besiedelten Bereichen ist als Grundschutz eine stationäre Löschwasserversorgung (für Feuerwehr nutzbares Hydrantennetz der öffentlichen Trinkwasserversorgung) vorhanden.

In der Schloss-Stadt Hückeswagen erfolgt die Bereitstellung des Löschwassers zum größten Teil in den bebauten Ortslagen über die Sammelwasserversorgung des Wasserversorgers BEW - die Bergische Energie- und Wasser GmbH - mittels der eingebauten Hydranten.

Die Hydranten müssen stets zugriffsbereit, planmäßig erfasst (Hydrantenplan) und hinreichend gekennzeichnet sein. Dies ist in der Stadt Hückeswagen dadurch gewährleistet, dass eine regelmäßige Sichtprüfung aller Hydranten durch die Feuerwehr erfolgt. Im Rahmen der Mängelmitteilung stellt der Wasserversorger auf Kosten der Schloss-Stadt Hückeswagen sicher, dass die erkannten Mängel beseitigt werden, die Beschilderung und Kennzeichnung erfolgt bzw. erneuert wird und auch die Reparatur ggf. beschädigter Hydranten erfolgt. Auch werden der Neubau bzw. der Wegfall von Hydranten im Rahmen der Überprüfung durch die Feuerwehr planmäßig erfasst und der Stadt Hückeswagen bzw. dem Wasserversorger zur Verfügung gestellt.


Die Feuerwehr der Schloss-Stadt Hückeswagen hat die folgenden Bereiche mit unzureichender Löschwasserversorgung identifiziert:

- Niederlangenberg (neuer Löschteich 2017 angelegt), Oberlangenberg, Höhe,
- Kleinhöfeld, Siepersbever, Pixbergermühle, Böckel, Frohnhausen
- Oberburghof, Niederburghof, Odenhollermühle, Odenholl
- Purd
- Karquelle

In der nebenstehenden Karte hat die Feuerwehr Hückeswagen die Bereiche mit eingeschränkter Löschwasserversorgung erfasst und die unterversorgten Bereiche farblich rot eingezeichnet.

In diesen rot markierten Bereichen und den weiteren Außenbereichen muss die Löschwasserversorgung bei Einsätzen typischerweise teilweise über offene oder sonstige Wasserentnahmestellen und lange Wegstrecken oder durch Pendelverkehr mit (Tank-)Löschfahrzeugen sichergestellt werden.

In einigen Bereichen kann zusätzlich auf unerschöpfliche Wasserstellen zurückgegriffen werden. Diese Wasserstellen führen jedoch bei längeren Trockenperioden, so wie sie in den letzten Jahren vorgekommen sind, kaum noch Wasser, so dass sie gar nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Löschwasserversorgung genutzt werden können.

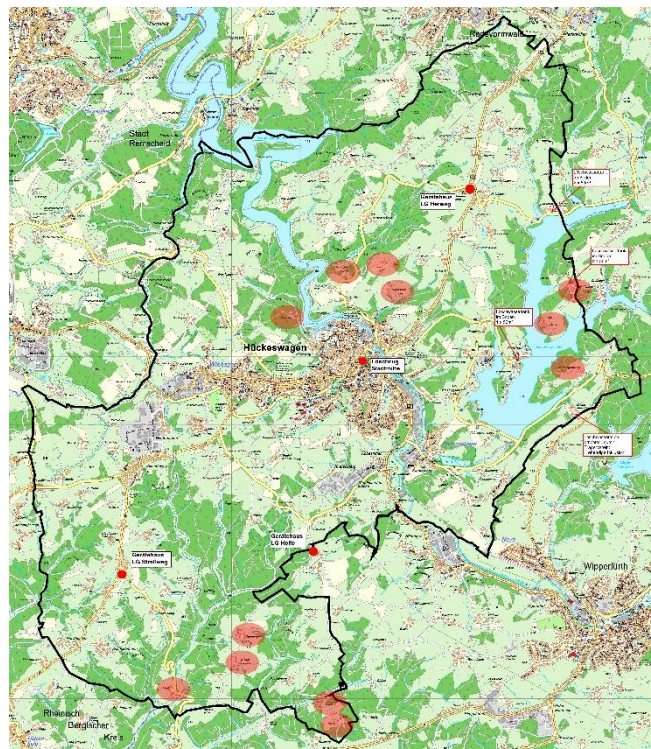

Darüber hinaus wurden zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in den vergangenen Jahren nach den Vorgaben der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises Löschwassertanks eingebaut.



Löschwassertanks zum Objektschutz sind u.a. an folgenden Orten vorhanden:

- Wefelsen / „Strand Café Kürten“ 1 x 50 m<sup>3</sup> im Boden
- Villa Hardt 2 x 50 m<sup>3</sup> im Boden
- Siepersbever / Landwirt Busch 2 x 50 m<sup>3</sup> im Boden

Bei der Ersatzbeschaffung von Löschfahrzeugen wurden diese bei den letzten Beschaffungen - unter Berücksichtigung der Gewichtsreserven - mit einem über die Normvorgaben hinaus möglichst großen Wassertank ausgerüstet. Beispielhaft hierfür ist das LF 20 am Standort Hückeswagen mit einem Tankvolumen von 3.000 Liter Wasser erwähnenswert.

#### **4.4.3 BEWERTUNG**

In den Kernbereichen ist nach wie vor eine stationäre Löschwasserversorgung gegeben, welche insbesondere in den Außenbereichen durch weitere Entnahmestellen (z. B. Offene Gewässer, Löschwasserbehälter usw.) ergänzt wird.

In den Außenbereichen ist die stationäre Versorgung naturgemäß eingeschränkt. Dafür werden löschwasserführende Fahrzeuge und Komponenten für die Wasserversorgung über lange Wegstrecken vorgehalten. Die für den Wassertransport und die Wasserförderung vorgesehenen Fahrzeuge sollen eventuell vorhandene Defizite in der Löschwasserversorgung ausgleichen und bedarfsorientiert alarmiert werden.

Nur die Kombination aus stationärer Löschwasserversorgung (Hydrantennetz, Löschwasserbehälter etc.) und aus Vorhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften zum Wassertransport/zur Wasserförderung sorgt für eine bedarfsgerechte Löschwasserversorgung im überwiegenden Teil des Stadtgebietes.

Die Erfordernisse zur Wasserförderung über lange Wegstrecken müssen beim Fahrzeugkonzept (Kapitel 12) berücksichtigt werden. Daher ist die Beschaffung eines SW 2000 oder eines GW-L2 mit dem Modul „Wasserversorgung“ erforderlich.



**Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in den identifizierten Bereichen sind zu priorisieren und durch die Kommune umzusetzen. Hierzu sind über die Brandschutzbedarfsplanung hinaus auch Einsatzpläne für besondere Objekte und Einsatzszenarien anzufertigen.**



**Nur eine Kombination aus stationärer Löschwasserversorgung (Hydrantennetz, Löschwasserbehälter etc. und aus Vorhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften zum Wassertransport/zur Wasserförderung sorgt für eine bedarfsgerechte Löschwasserversorgung im überwiegenden Teil des Stadtgebietes.**



**Die Erfordernisse zur Wasserförderung über lange Wegstrecken müssen beim Fahrzeugkonzept (Kapitel 12) berücksichtigt werden. Daher ist die Beschaffung eines GW-L2 mit dem Modul „Wasserversorgung“ zur Verbesserung der Löschwasserversorgung erforderlich. Ein derartiges Fahrzeug ist bislang im Fuhrpark der Feuerwehr Hückeswagen nicht vorhanden.**



**Perspektivisch ist neben weiteren Maßnahmen die Beschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) zu prüfen, um die Löschwasserdefizite in den unterversorgten Bereichen (teilweise) kompensieren zu können (siehe Fahrzeugkonzept).**

#### 4.4.4 LÖSCHWASSERRÜCKHALTUNG

Bei der Schloss-Stadt Hückeswagen werden verschiedene Maßnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung von kontaminierten Löschwässern getroffen. Dies dient dem Schutz von Gewässern vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften durch Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen und/oder Löschmitteln.

Das Konzept zur Löschwasserrückhaltung ist bei der Feuerwehr Hückeswagen modular wie folgt aufgebaut:

- Einige Löschfahrzeug verfügen nach DIN 14530-27 über Schachtabdeckungen, um den Einlauf von kontaminiertem Löschwasser in den Abwasserkanal zu verhindern.
- Weiteres Material zum Abdecken und Abdichten der Abwasserkanalisation ist auf dem bei der Einheit Hückeswagen stationierten Rüstwagen verlastet oder kann mittels des MZF aus dem Lager an die Einsatzstelle gebracht werden.
- Muss kontaminiertes, bereits aufgefangenes Löschwasser abgepumpt werden, so stehen hier Saug-/Pumpwagen von privaten Unternehmen zur Verfügung.
- Als letzte Eskalationsstufe kann auf ein Kreiskonzept zur Schadwasserrückhaltung zurückgegriffen werden.

Bei Anlagen/Betrieben, von denen im Schadensfall eine erhöhte Gefährdung durch Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen und/oder Löschmitteln ausgeht, werden bereits im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren geeignete Maßnahmen eingeplant, um die Ausbreitung von Schadstoffen zu verhindern. Für die Feuerwehr sind die zu ergreifenden Maßnahmen in der Regel in den Feuerwehrplänen der Anlage/des Objektes ersichtlich.

Die Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung sind grundsätzlich gut, aber noch ausbaufähig.



**Handlungsbedarf gegeben**



**Maßnahme: Aufgrund der zur Trinkwassergewinnung genutzten Talsperren/Gewässer im Stadtgebiet ist ein Konzept „Löschwasserrückhaltung“ zu erstellen und die dafür erforderliche Technik vorzuhalten.**

## 4.5 EINSATZGESCHEHEN

### 4.5.1 EINSATZENTWICKLUNG

Die Daten für die Jahre 2015 bis 2021 wurden aus den Einsatzdaten (Rohdaten der Leitstelle) übernommen. Jahresberichte lagen LülF+ zur Auswertung nicht vor. Insofern können einige Daten geringfügig von den eigenen Statistiken der Feuerwehr Hückeswagen abweichen. Auf die Aussagekraft der Einsatzdaten hat dieser Umstand allerdings keine Auswirkungen.

Die Einsatzentwicklung der Jahre 2015 bis 2021 zeigt insgesamt schwankende Werte. Tendenziell ist ein Anstieg der Einsatzzahlen zu erkennen. Im Mittel der Jahre 2015 bis 2020 lag die Anzahl der Einsätze bei rund 120 bis 130 Einsätzen pro Jahr.

Herausragend hinsichtlich der Einsatzzahlen ist das Jahr 2021, in dem, bedingt durch Unwetterlagen, insbesondere der Flutereignisse im Sommer 2021, viele Einsätze der Technischen Hilfeleistung bewältigt werden mussten.

Das Jahr 2021 hat somit auch Auswirkungen auf die statistischen Werte für die Technischen Hilfeleistungen: Das Jahresmittel von 2015 bis 2020 betrug 51,5 TH-Einsätze/Jahr. Im Vergleich hierzu waren es 2021 mit 193 Einsätzen dann 3,75 mal so viele TH-Einsätze.

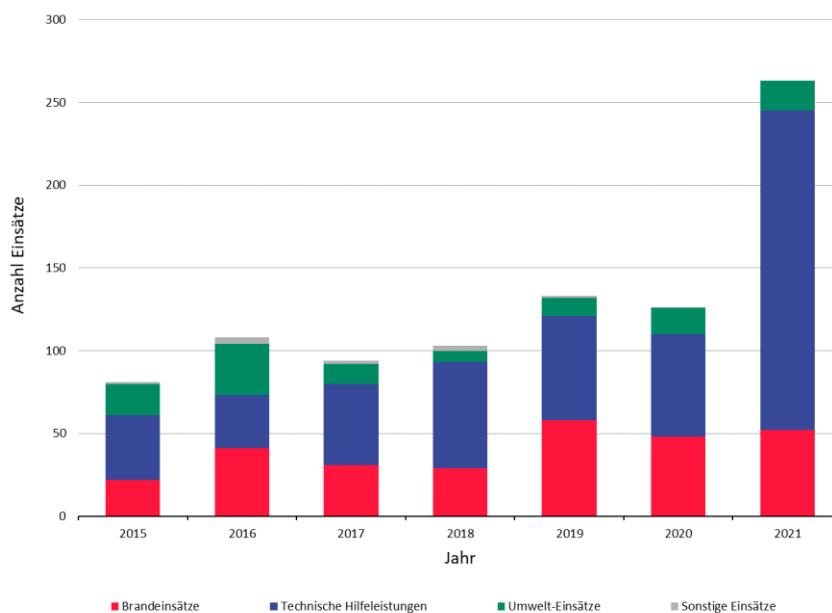


Abb.: Langfristige Einsatzentwicklung

| Einsatzart                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brandeinsätze              | 22   | 41   | 31   | 29   | 58   | 48   | 52   |
| Technische Hilfeleistungen | 39   | 32   | 49   | 64   | 63   | 62   | 193  |
| Umwelt-Einsätze            | 19   | 31   | 12   | 7    | 11   | 16   | 18   |
| Sonstige Einsätze          | 1    | 4    | 2    | 3    | 1    | 0    | 0    |
| Summe                      | 81   | 108  | 94   | 103  | 133  | 126  | 270  |

Tab.: Langfristige Einsatzentwicklung





#### 4.5.2 ANALYSE DES EINSATZGESCHEHENS

##### EINLEITUNG UND DATENMENGE

| Zeitbereich   |                                  | alle<br>Einsätze | zeitkritische<br>Einsätze |
|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Zeitbereich 1 | Mo.-Fr. 7-17 Uhr                 | 299              | 130                       |
| Zeitbereich 2 | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | 604              | 241                       |
| Gesamt        |                                  | 903              | 371                       |

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022

Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung werden die Einsätze der Feuerwehr vom 01.01.2015 bis 18.01.2022 detaillierter betrachtet. Im Betrachtungszeitraum wurden in diesen Daten 903 relevante Einsätze (ohne planbare Einsätze) ausgewertet. Die feuerwehrinternen Dokumentationen der Gesamteinsatzzahlen können hiervon ggf. abweichen.

Bei den Auswertungen erfolgt jeweils die Angabe der Einsatzzahlen bezogen auf ein Jahr (Jahresmittelwerte). Als Gesamteinsatzmenge pro Jahr ergeben sich somit 128 Einsätze.

Weitere Auswertungen befinden sich im Kapitel Aufgabenwahrnehmung und Leistungsfähigkeit. Als Grundlage dienen die elektronischen Einsatzdaten der Leitstelle Oberbergischer Kreis. Zusätzlich werden die Dokumentationen der Feuerwehr verwendet (Einsatzberichte und Fahrzeugstärken).

Bei der Analyse erfolgt stets eine Aufteilung der Ergebnisse auf zwei Zeitbereiche nach dem erfahrungsgemäß unterschiedlichen Einsatzaufkommen sowie der Verfügbarkeit der freiwilligen Kräfte. Der „Zeitbereich 1“ umfasst dabei die übliche Arbeitszeit Montag bis Freitag tagsüber, „Zeitbereich 2“ die übrigen Zeiten Montag bis Freitag nachts, Samstag, Sonntag, Feiertag.

Zeitkritische Einsätze sind Einsätze, die keinen Zeitverzug dulden und ein schnellstmögliches Eingreifen der Feuerwehr erfordern (z. B. Wohnungsbrand; Beispiel für nicht-zeitkritischen Einsatz: Katze auf Baum). Die Einstufung erfolgt anhand der Alarmierungstichwörter.

##### VERTEILUNG DER EINSATZARTEN

In der Tabelle sind die Einsatzarten der Einsätze im Betrachtungszeitraum ausgewertet.

Dazu wurden die Alarmierungstichwörter zu den dargestellten Einsatzarten kategorisiert.

Die Kategorisierung erfolgt bei den Brandeinsätzen (neben den automatischen Brandmeldeanlagen) basierend auf einem allgemeinen einsatztaktischen Ansatz, der für die einzelnen Alarmstichworte grundsätzlich notwendig ist.

- Kategorie I: Staffel/Gruppe
- Kategorie II: Zug (z. B. Wohnungsbrand)
- Kategorie III: mehr als ein Zug



| Einsatzart                        | Mo.-Fr. 7-17 Uhr | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | Gesamt         |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | <i>absolut</i>   | <i>absolut</i>                   | <i>absolut</i> | <i>relativ</i> |
| <b>Summe Brand</b>                | <b>13,2</b>      | <b>27,0</b>                      | <b>40,1</b>    | <b>31,3 %</b>  |
| Brand: Kategorie I                | 6,1              | 17,6                             | 23,7           | 18,5 %         |
| Brand: Kategorie II               | 2,0              | 3,7                              | 5,7            | 4,4 %          |
| Brand: Kategorie III              | 0,9              | 0,6                              | 1,4            | 1,1 %          |
| Brand: Brandmeldeanlage           | 4,3              | 5,1                              | 9,4            | 7,3 %          |
| <b>Summe Techn. Hilfeleistung</b> | <b>29,2</b>      | <b>58,7</b>                      | <b>87,9</b>    | <b>68,7 %</b>  |
| THL: Person in Gefahr             | 1,7              | 2,3                              | 4,0            | 3,1 %          |
| THL: Türöffnung                   | 2,8              | 5,0                              | 7,8            | 6,1 %          |
| THL: ABC/CBRN                     | 0,6              | 0,6                              | 1,1            | 0,9 %          |
| THL: Ölspur/Kraftstoff            | 5,2              | 10,9                             | 16,2           | 12,6 %         |
| THL: Unwetter                     | 8,8              | 10,6                             | 19,4           | 15,2 %         |
| THL: Sonstiges                    | 10,1             | 29,4                             | 39,4           | 30,8 %         |
| <b>Summe</b>                      | <b>42,4</b>      | <b>85,7</b>                      | <b>128,1</b>   | <b>-</b>       |

Anm.: Bei den Absolutzahlen handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022

Abb.: Verteilung des Einsatzgeschehens nach Einsatzarten

Anhand der Alarmierungsstichwörter werden die Einsätze zu 9 Kategorien zusammengefasst, die die gemeldete Lage widerspiegeln. Die höchsten Anteile am Einsatzgeschehen machen demnach Alarmierungen zu kleineren (sonstigen) Technischen Hilfeleistungen aus.

Ungewöhnlich für eine Feuerwehr dieser Größe ist der Umstand, dass nur rund 7 % des Einsatzgeschehens auf Alarmierungen zu ausgelösten Brandmeldeanlagen zurückzuführen ist.



**Rund 31 % des gemeldeten Einsatzgeschehens sind (gemeldete) Brände, nur etwa 7 % davon Brandmeldeanlagen.**



**Technische Hilfeleistungen haben einen Anteil von rund 69 % am Einsatzgeschehen.**



## ZEITLICHE VERTEILUNG

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Einsätze in Bezug zu den Zeitbereichen

- Montag bis Freitag tagsüber (Zeitbereich 1) und
- Montag bis Freitag abends/nachts/Weekende/Feiertags (Zeitbereich 2)

|                    | Zeitbereich                      | Anzahl<br>Einsätze | result.<br>Faktor |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| zeitkritisch       | Mo.-Fr. 7-17 Uhr                 | 129                | 1,31              |
|                    | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | 245                | (=1)              |
|                    | <b>Gesamt</b>                    | <b>374</b>         | -                 |
| nicht zeitkritisch | Mo.-Fr. 7-17 Uhr                 | 170                | 1,18              |
|                    | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | 359                | (=1)              |
|                    | <b>Gesamt</b>                    | <b>529</b>         | -                 |
| alle Einsätze      | Mo.-Fr. 7-17 Uhr                 | 299                | 1,23              |
|                    | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | 604                | (=1)              |
|                    | <b>Gesamt</b>                    | <b>903</b>         | -                 |

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022

Auffallend ist die überproportionale Häufigkeit von Einsätzen im Zeitbereich Montag bis Freitag tagsüber. Die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz in dieser Zeit liegt um 23 % höher als im übrigen Zeitbereich.

Zeitkritische Einsätze ereignen sich sogar mit einer 31 % höheren Wahrscheinlichkeit als abends/nachts, am Wochenende oder Feiertags.



**Die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz im Zeitbereich Montag bis Freitag tagsüber liegt um 23 % höher als im übrigen Zeitbereich. In diesem Zeitbereich stehen insgesamt weniger Einsatzkräfte zur Verfügung als zu den übrigen Zeiten.**

#### 4.5.3 VERTEILUNG AUF DAS STADTGEBIET

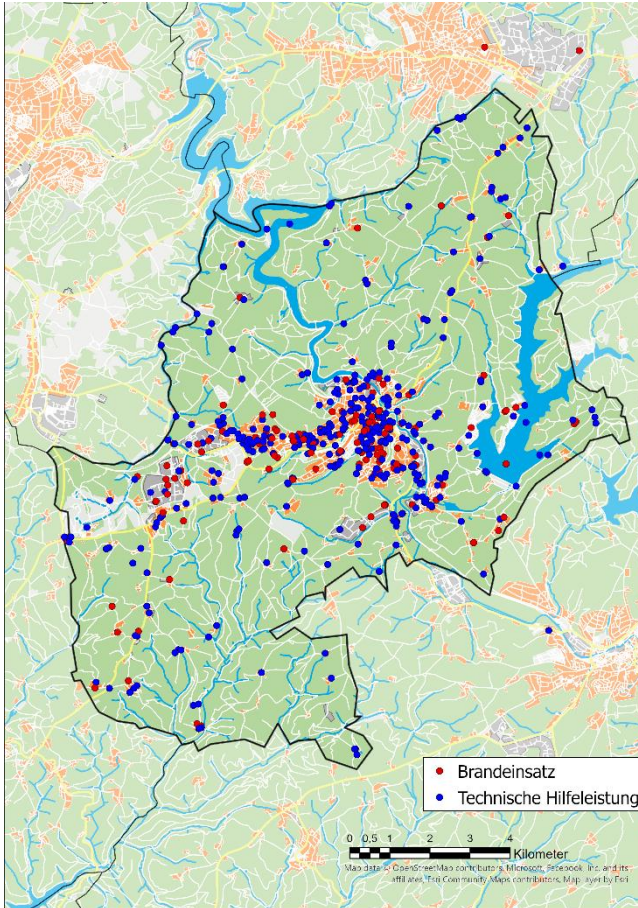


Abb.: Darstellung der zeitkritischen Einsatzstellen

Die Kartendarstellung zeigt die geografische Lage der 903 zeitkritischen Einsatzstellen des Betrachtungsraumes 01.01.2015 bis 31.12.2021 im Stadtgebiet. Davon liegen 3 außerhalb des Kartenausschnitts. Die Verortung erfolgt anhand der in den Einsatzdaten dokumentierten Adressen und Geokoordinaten.



Die georeferenzierte Darstellung der Einsatzstellen zeigt eine Verteilung über alle Stadtteile. Ein Schwerpunkt ist in der Kernstadt von Hückeswagen zu erkennen. Hier fallen die meisten Einsätze an.

#### 4.6 BEWERTUNG RISIKOSTRUKTUR

Die Klassifizierung des Stadtgebiets in Planungsklassen bildet zusammen mit der Identifizierung der besonderen Objekte das Gefahrenpotenzial („Kalte Lage“) ab. In Verbindung mit der Einsatzdatenanalyse („Heiße Lage“), bei welcher eine Korrelation der Einsatzstellenschwerpunkte mit den Planungsklassen und der Grundstruktur festzustellen ist, ergibt sich die Risikobewertung. Diese ist Basis für die Definition der Planungsgrundlagen und die daraus abgeleitete SOLL-Konzeption.

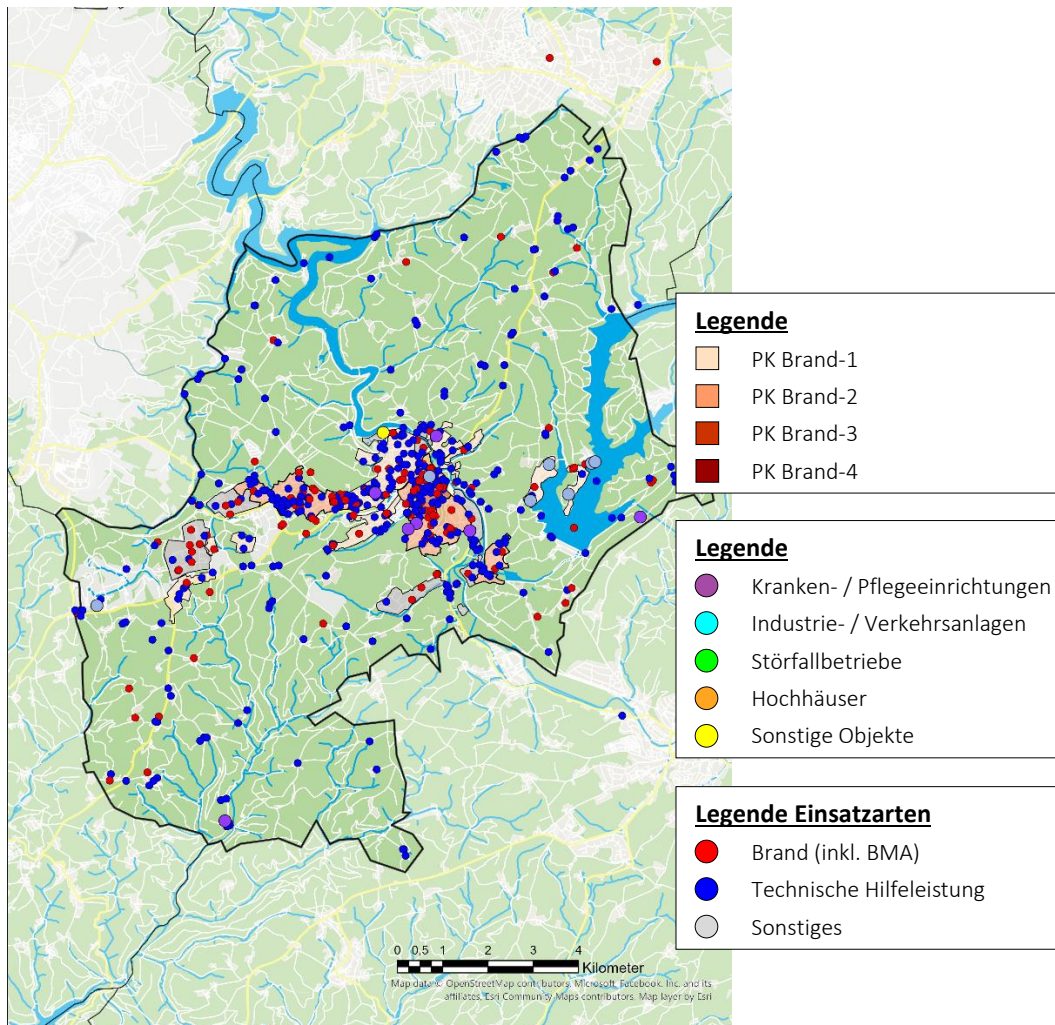


Abb. Zusammenfassung der Analyseschritte der Risikostruktur



**Die Analyse der Risikostruktur zeigt eine Risikokonzentration hinsichtlich der besonderen Objekte, der Einsatzzahlen und der Bebauungsstruktur in der Kernstadt von Hückeswagen.**



**In den übrigen Stadtteilen ist ein im Vergleich zur Kernstadt geringeres Risiko festzustellen.**



#### 4.7 GEBIETSABDECKUNG

##### 4.7.1 FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER KERNBEREICHE

Zur Abdeckung der im Zusammenhang bebauten Stadt- und Ortsteile (Kernbereiche) sind von den Standorten der Feuerwehr planerische Fahrzeiten von 1 bis 4 Minuten notwendig.

| Einheit     | notw. Fahrzeit<br>zur Abdeckung<br>der<br>Kernbereiche<br>[min] |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hückeswagen | 4                                                               |
| Herweg      | 1                                                               |
| Holte       | 1                                                               |
| Straßweg    | 1                                                               |

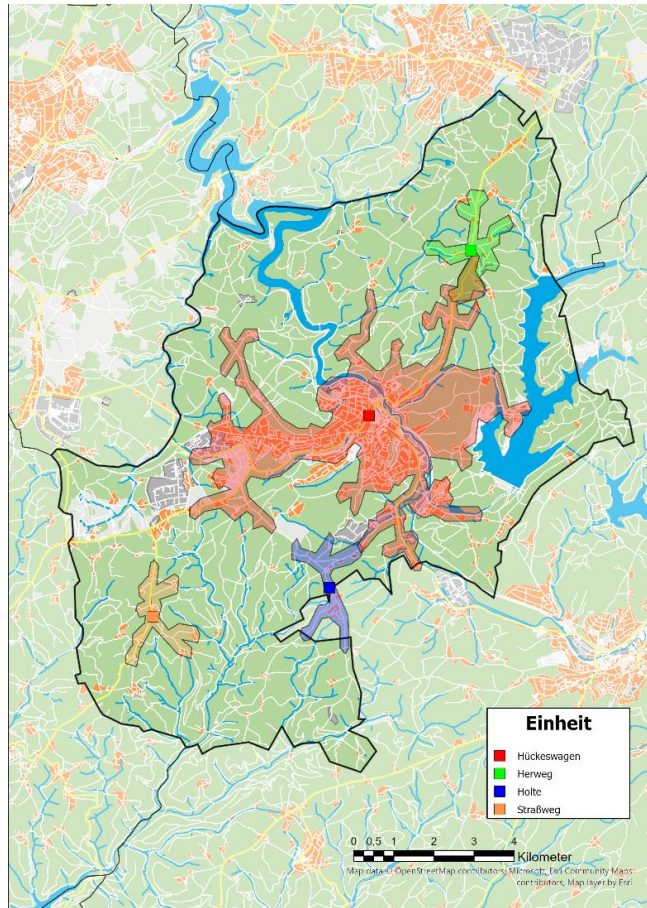


Abb.: Übersicht planerische Fahrzeiten Abdeckung Kernbereiche

##### Fahrgeschwindigkeiten (Feuerwehrfahrzeug):

Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“ (75 km/h)



**Zur Abdeckung der im Zusammenhang bebauten Stadt- und Ortsteile (Kernbereiche) sind von den Standorten der Feuerwehr planerische Fahrzeiten von 1 bis 4 Minuten notwendig.**

#### 4.7.2 FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER DÜNN BESIEDELTEN BEREICHE

Zur Erreichung der dünn besiedelten Bereiche sind planerisch Fahrzeiten von 3 bis 6 Minuten erforderlich.

Bei den nicht abgedeckten Flächen handelt es sich größtenteils um Waldflächen und landwirtschaftliche Flächen.

| Einheit     | notw. Fahrzeit zur Abdeckung der erw. Bereiche [min] |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Hückeswagen | 6                                                    |
| Herweg      | 4                                                    |
| Holte       | 3                                                    |
| Straßweg    | 4                                                    |

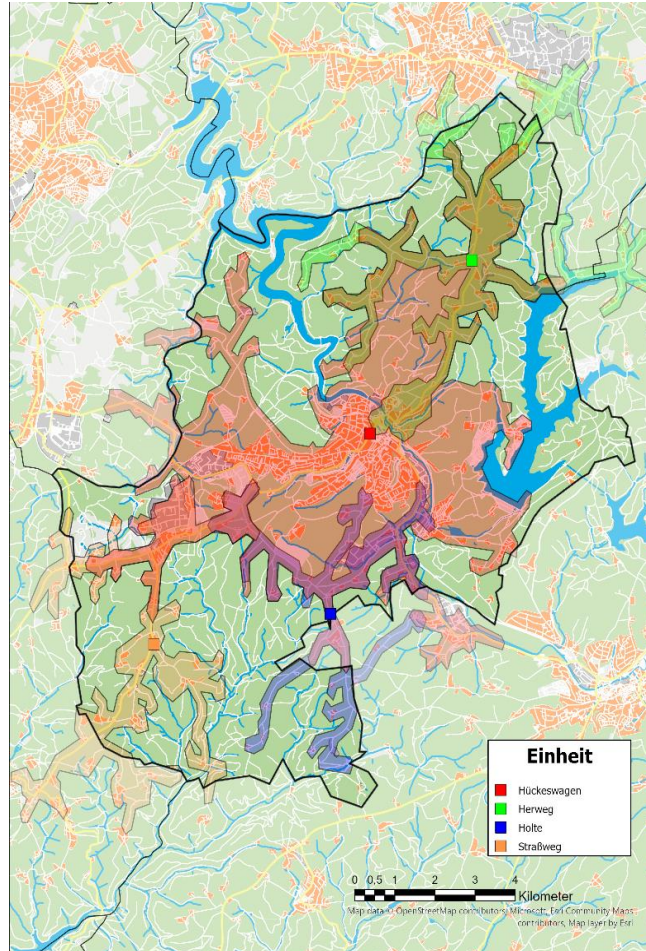


Abb.: Übersicht Fahrzeiten Abdeckung der erweiterten Bereiche

Fahrgeschwindigkeiten (Feuerwehrfahrzeug):

Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“



**Zur Erreichung der dünn besiedelten Bereiche sind planerisch Fahrzeiten von 3 bis 6 Minuten erforderlich.**

#### 4.7.3 FAHRZEITABSCHÄTZUNG ZUR ABDECKUNG DER HUBRETTUNGSFAHRZEUG-PFLICHTIGEN OBJEKTE

Die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte in der Innenstadt von Hückeswagen können von dem am Standort Hückeswagen stationierten Fahrzeug planerisch in Fahrzeiten von bis zu 5 Minuten erreicht werden. Auf der Karte ist eine 5-Minuten-Isochrone eingezeichnet.

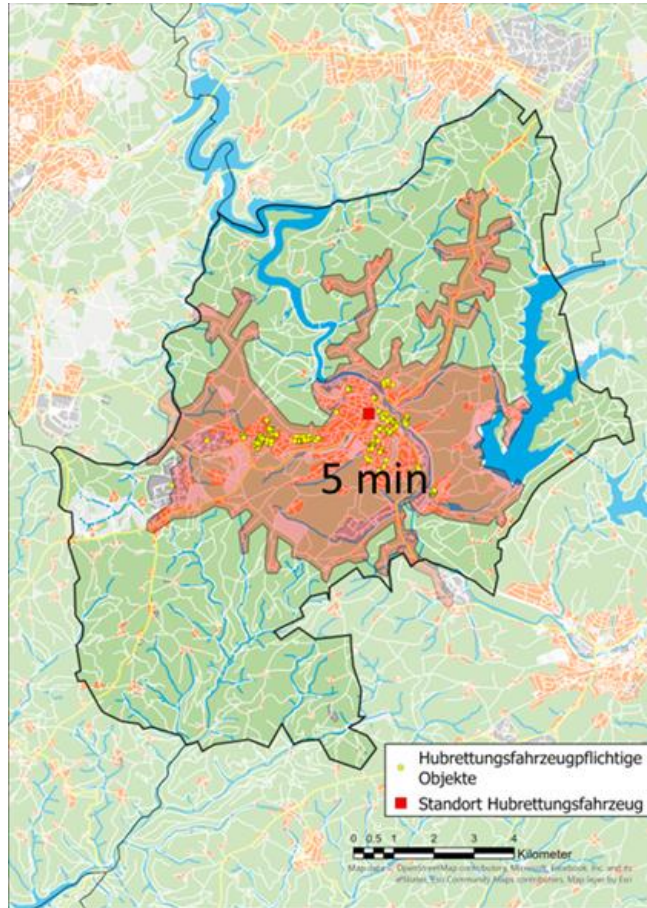


Abb.: Erreichbarkeit der Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte vom Standort Hückeswagen-Stadtmitte

##### Fahrgeschwindigkeiten (Feuerwehrfahrzeug):

Die rechnergestützte Simulation zur Gebietsabdeckung umfasst Straßenkategorien und zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (10 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“ (75 km/h)



**Die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte in der Kernstadt von Hückeswagen können von dem am Standort Hückeswagen stationierten Fahrzeug planerisch in Fahrzeiten von bis zu 5 Minuten (Isochrone 5 Minuten Fahrzeit) erreicht werden.**



## 5 PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Planungsgrundlagen definieren die wesentliche Basis für die Ableitung der SOLL-Bedarfe.

Bei der Definition der Planungsgrundlagen werden die bisherigen Erkenntnisse des Brandschutzbedarfsplans berücksichtigt. Zum Beispiel ist die Analyse der Risikostruktur elementare Grundlage für die Ableitung szenarienbasierter Planungsgrundlagen („Schutzziel“).

Die Planungsgrundlagen stellen ein zentrales Element eines Brandschutzbedarfsplans dar. In diesem Kapitel werden zunächst die einzelnen Parameter der Planungsziele – die Eintreffzeit, die Funktionsstärken und der Zielerreichungsgrad – näher erläutert. Anschließend werden - unter Berücksichtigung des Gefahrenpotenzials und des Einsatzgeschehens innerhalb der Kommune - die Planungsziele definiert und beschrieben.

### 5.1 GRUNDSÄTZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Das BHKG fordert in § 3 Abs. 1: *„Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen.“*

Um die „den örtlichen Verhältnissen entsprechende“ Leistungsfähigkeit zu bestimmen, hat sich in der Brandschutzbedarfsplanung die Verwendung von Planungszielen (umgangssprachlich auch: Schutzziele) etabliert. Das Planungsziel definiert ein standardisiertes Schadensereignis. Aus Art und Umfang des standardisierten Ereignisses lassen sich konkrete Anforderungen an die Feuerwehr ableiten, zum Beispiel hinsichtlich der notwendigen Eintreffzeit nach Ereignisbeginn oder der notwendigen Tätigkeiten an der Einsatzstelle. In der Folge ergeben sich aus der definierten Eintreffzeit konkrete Anforderungen unter anderem an die Standortstruktur; die erforderlichen Tätigkeiten lassen Rückschlüsse auf die an der Einsatzstelle benötigten Funktionen und somit, nach weiteren Planungsschritten, auf den resultierenden Personalbedarf der Feuerwehr zu. Das Planungsziel stellt insofern einen der relevantesten Parameter zur Skalierung des Umfangs der Feuerwehrstruktur dar.

Der Gesetzgeber hat aus verschiedenen Gründen kein Planungsziel definiert: Zum einen handelt es sich beim Brandschutz um eine kommunale Aufgabe, dementsprechend sind Planungsziele in kommunaler Eigenverantwortung festzulegen. Zum anderen zielt die Gesetzesnorm auf die örtlichen Verhältnisse ab, die zwischen den Kommunen – und häufig auch bereits innerhalb der Kommune – differieren. Ein auf Landes- oder Bundesebene vorgegebenes Planungsziel kann die notwendigen Differenzierungen naturgemäß nicht abbilden.

Vor diesem Hintergrund haben sich in Deutschland diverse Planungszieldefinitionen für den kommunalen Brandschutz bzw. die Bedarfsplanung entwickelt. Es ist dabei zu beachten, dass in der aktuellen Forschung eine wissenschaftliche Ableitung „normierter“ Planungsszenarien oder eine Validierung der in Deutschland etablierten Planungszieldefinitionen nicht gelang. Die in diesem Bedarfsplan verwendeten Planungsziele sind anhand ortsspezifischer Parameter aus relevanten Fachempfehlungen ausgewählt; sie bilden somit gleichwohl den aktuellen Stand der Technik der Brandschutzbedarfsplanung ab.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass teilweise auch andere Methoden zur Brandschutzbedarfsplanung verwendet werden. So finden sich vereinzelt Ansätze, die beispielsweise auf Grundlage der Erwartungshaltung der Bürger zur Eintreffzeit den notwendigen Umfang der Feuerwehr zu bestimmen versuchen. Dieser Ansatz erscheint allerdings nicht geeignet, die komplexen lokalen Anforderungen an die Feuerwehr sachgerecht abzubilden.

## 5.2 ENTWICKLUNG RELEVANTER FACHEMPFEHLUNGEN

Im Rahmen der Fachempfehlung „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ schlug die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) 1998 den sogenannten „kritischen Wohnungsbrand“ als ein mögliches standardisiertes Schadensereignis vor. In einer Fortschreibung der Qualitätskriterien im Jahre 2015 wurde die Planungszieldefinition aufrechterhalten, die theoretische Herleitung und die Allgemeingültigkeit der Empfehlung für alle Strukturen aber eingeschränkt. Für entsprechende, großstädtisch geprägte Wohnquartiere stellt der kritische Wohnungsbrand gleichwohl ein weithin anerkanntes Planungsziel dar.

Gleich mehrere Fachempfehlungen der letzten Jahre aus Nordrhein-Westfalen zielen zusätzlich auf eine differenziertere Betrachtung des unbestimmten Begriffs „den örtlichen Verhältnissen entsprechend“ ab.

Es wird empfohlen, die Planungsziele bereits in der intrakommunalen Betrachtungsebene anhand jeweiliger örtlicher Gegebenheiten zu differenzieren. In den Empfehlungen folgender Verbände sind entsprechende Forderungen enthalten:

- „Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger“ (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW; zur bundesweiten Umsetzung empfohlen durch den Hauptausschuss des Deutschen Städtetages)
- Abschlussbericht „Planungsgrundlagen und Strukturen“ des Gemeinschaftsprojekts FEUERWEHRENSACHE NRW (Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und des Verbands der Feuerwehren NRW)
- „Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige Kommunen ohne Berufsfeuerwehr – Grundsätze und Arbeitsanleitung“ (Verband der Feuerwehren NRW und Städte- und Gemeindebund NRW)

Die inhaltlichen Grundlagen dieser Differenzierung werden im Abschnitt 4.6 ausgeführt.

Allen vorgenannten Empfehlungen ist gemein, dass – bei Vorliegen entsprechender Gefahren – die Definition weiterer, spezifischer Planungsziele für andere Einsatzarten (z. B. Technische Hilfeleistung, ABC-Gefahren) empfohlen wird.



**Planungsziele definieren ein standardisiertes Schadensereignis und ermöglichen somit die Ableitung spezifischer Anforderungen an die Feuerwehr. Die Definition von Planungszielen erfolgt in kommunaler Eigenverantwortung. Eine Differenzierung von Planungszielen auf Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse wird in aktuellen, relevanten Fachempfehlungen gefordert und entspricht somit dem Stand der Technik der Bedarfsplanung.**



### 5.3 GRUNDSÄTZE ZU HILFSFRISTEN UND EINTREFFZEITEN

Die Eintreffzeit ist die Zeitspanne von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle. Auch dieses Kriterium ist gesetzlich nicht definiert.

Zur Erreichung einer gleichermaßen leistungsfähigen, wie wirtschaftlichen Feuerwehrstruktur entspricht sie in der Definition der Szenarien dem Zeitpunkt nach Ereignisbeginn, zu dem wirksame Maßnahmen der Feuerwehr spätestens eingeleitet sein müssen, um Gefährdungen von Menschenleben abzuwehren oder die Ausbreitung von Gefahren zu verhindern. In den aufgeführten Fachempfehlungen sind für unterschiedliche Einsatzarten entsprechende Eintreffzeiten als Stand der Technik enthalten.

Im Gegensatz zur sogenannten „Hilfsfrist“ umfasst die Eintreffzeit nicht die Dispositionszeit (= Zeit von der Annahme des Notrufs in der Leitstelle bis zur Alarmierung der Feuerwehr). Diese ist von der Feuerwehr bzw. Stadt regelmäßig nicht beeinflussbar, da die Notrufannahme und -bearbeitung über die Leitstelle erfolgt. Daher wird der Begriff der „Hilfsfrist“, der in aller Regel die Dispositionszeit beinhaltet, nicht zur Definition der Planungsgrundlagen im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung herangezogen.

Beim Vergleich intrakommunal unterschiedlich definierter Eintreffzeiten ist zu beachten, dass aufgrund örtlicher Gegebenheiten teils erhebliche Unterschiede in den Abläufen an der Einsatzstelle vorliegen können. Die Definition unterschiedlicher Eintreffzeiten führt auf Grundlage dieser Unterschiede in der Folge zu einem annähernd einheitlichen Zeitpunkt relevanter Einsatzerfolgswerte nach Ereignisbeginn, zum Beispiel bei der Übergabe geretteter Personen an den Rettungsdienst.

*Beispiel: Aufgrund der längeren Erkundungszeit des Einsatzleiters bei einem Brand im OG eines Mehrfamilienhauses in geschlossener Bauweise erfolgt die erste Befehlsgabe später. Auch der zur Menschenrettung vorgehende Trupp benötigt aufgrund der weiteren Wege länger zum Vorgehen. In der Folge wird die Person später gerettet. In der Szenariodefinition wird diesem Umstand durch eine entsprechend kürzere Eintreffzeit Rechnung getragen.*



**Die Eintreffzeit ist die Zeitspanne von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle. Sie entspricht der üblichen Größe zur Definition der zeitlichen Anforderung an die Feuerwehr im Rahmen der Bedarfsplanung.**

Es ist gängige Praxis der Bedarfsplanung, dass in den Planungszielen zwischen mehreren Eintreffzeiten unterschieden wird. In der Regel wird mindestens eine 1. und eine 2. Eintreffzeit definiert. Diese Unterscheidung basiert auf der unterschiedlichen Dringlichkeit der an der Einsatzstelle einzuleitenden Maßnahmen auf Grundlage von beispielsweise Feuerwehrdienstvorschriften und standardisierten Einsatzabläufen. Auch diese Differenzierung dient dem Ausgleich von Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Feuerwehrstruktur.



Abb.: Zeitkette im Einsatzverlauf



**Die Definition aufeinanderfolgender Eintreffzeiten in einem Szenario spiegelt die Dringlichkeit der Erledigung anfallender Aufgaben wider und entspricht dem Stand der Technik der Bedarfsplanung.**

#### 5.4 ABLEITUNG VON EINTREFFZEITEN

Grundsätzlich ist es naheliegend, dass ein möglichst schnelles Eintreffen der Feuerwehr an einer Einsatzstelle anzustreben ist, um zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt die Schadensbekämpfung bzw. Gefahrenabwehr einleiten zu können.

Um dieses in einen quantifizierbaren Rahmen zu bringen, wurde in früheren Empfehlungen zur Bedarfsplanung versucht, den Zeitpunkt des notwendigen Eintreffens der Feuerwehr wissenschaftlich abzuleiten. Hierzu wurde für einen sogenannten „kritischen Wohnungsbrand“ auf Basis einer Zeit von 17 Minuten, bis zu der die Menschenrettung nach Brandausbruch abgeschlossen sein muss („Reanimationsgrenze“), eine Zeitkette verschiedener Abschnitte des Feuerwehreinsatzes aufgebaut. Trotz der gleichen verwendeten Grundlage resultierten hieraus in verschiedenen Empfehlungen unterschiedliche notwendige Eintreffzeiten von 8 bzw. 10 Minuten (vgl. Qualitätskriterien der AGBF 1998 und Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr BW 2008).

Neuere wissenschaftliche Untersuchungen haben sowohl die verwendete Grundlage (17 Minuten bis zur Menschenrettung) als auch die aufgestellten Zeitketten widerlegt (vgl. Lindemann 2010<sup>1</sup>). Vielmehr zeigt sich ein gleitender Einfluss der Zeit auf die Schadenentstehung als eine plötzliche Zustandsänderung. „Ein Zusammenhang zwischen einer Brandverlaufskurve und der maximal zulässigen Eintreffzeit der Feuerwehr konnte nicht festgestellt werden.“ (Ridder 2015<sup>2</sup>)

Auch die AGBF, auf die die Aufstellung der Zeitkette mit einer resultierenden Eintreffzeit von 8 Minuten zurückgeht, erkennt in ihrer Fortschreibung 2015 an, dass diese Eintreffzeiten „auf empirischen Erkenntnissen gründen“ (Qualitätskriterien der AGBF 2015). Die heute aktuellen Empfehlungen zur Eintreffzeiten und die teilweise gesetzlichen Vorgaben für die ersten eintreffenden Einheiten variieren zwischen 8 und 15 Minuten.

<sup>1</sup> Lindemann, T. 2010: Die Erkundungs- und Entwicklungszeit beim „kritischen Wohnungsbrand“, Bachelorthesis, Köln.

<sup>2</sup> Ridder, A., 2015: Risikologische Betrachtungen zur strategischen Planung von Feuerwehren – Empirische Befunde und Systematisierung von Zielsystemen, Dissertation, Wuppertal.



Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Normierung von Eintreffzeiten auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gelang. Die Festlegung von Eintreffzeiten basiert somit auf der Feststellung eines „Standes der Technik“ im interkommunalen Vergleich. Hierbei stellt eine Eintreffzeit von 8 Minuten die weit überwiegend verwendete Eintreffzeit in entsprechend großstädtisch geprägten Strukturen in NRW dar. In eher ländlich geprägten Siedlungsbereichen mit aufgelockerter Bebauung bildet eine Eintreffzeit von 10 Minuten in NRW eine übliche Definition auf Basis der in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Fachempfehlungen ab.

Im Einklang mit der daraus resultierenden Minimalanforderung an die Flächenplanung sowie basierend auf der zwischenzeitlich in der Medizin als Planungsstandard etablierten „Golden Hour of Shock“ kristallisierte sich, auf Basis dieser Differenzierung, die Verwendung einer Eintreffzeit von 10 Minuten auch für weitere „nicht-Brand-Ereignisse“ (z. B. Technische Hilfeleistung) heraus.

## 5.5 GRUNDSÄTZE ZU FUNKTIONSSTÄRKEN

Die Funktionsstärke beschreibt den benötigten Bedarf an Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Sie leitet sich ab aus den an der Einsatzstelle erforderlichen, parallel durchzuführenden Tätigkeiten in der jeweils betrachteten Eintreffzeit. Daneben sind weitere Rahmenbedingungen, wie die generelle Einsatztaktik der Feuerwehr sowie bundesweit geltende Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften, zu beachten.

Bei den im jeweiligen Schutzziel definierten Personalstärken handelt es sich um Mindeststärken, die zur qualifizierten Bearbeitung der jeweiligen Einsatzart mindestens erforderlich sind. Dieser Ansatz wird wiederum gewählt, um eine gleichermaßen wirtschaftliche wie leistungsfähige Feuerwehrstruktur zu erreichen. Es entspricht der gängigen Praxis, im Rahmen der Alarm- und Ausrückeordnung höhere Funktionskräfteansätze vorzusehen, um zum Beispiel durch Reservebildung weitere Optimierungen im Einsatzablauf zu erreichen.

Analog zu den Eintreffzeiten differieren auch die Funktionsstärken in Abhängigkeit vom gewählten standardisierten Schadensereignis. Dies betrifft auf Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse teilweise auch ähnliche Ereignisse.

### **Erläuterung am Beispiel eines Wohnungsbrands in städtischer Struktur gegenüber einem Wohnungsbrand in ländlicher Struktur:**

Bei einem Wohnungsbrand in einem Gebäude geringer Höhe im ländlich-dörflichen Bereich handelt es sich in der Regel um Ein- bis Zweifamilienhäuser. Hier sind folgende Differenzen gegenüber dem städtischen Gebäude zu erkennen:

- deutlich geringere Geschoss- / Wohnfläche
- deutlich geringere Zahl möglicher betroffener / zu rettender Personen
- 2. Rettungsweg in der Regel über Steckleiter gesichert (keine Drehleiter erforderlich)
- kürzere Entwicklungszeit (Zeit zwischen Eintreffen der Kräfte am Einsatzort und dem Wirksamwerden der Maßnahmen / der Rettung der Person) aufgrund der kürzeren Wege vor Ort

Daraus resultiert ein geringerer Kräftebedarf als beim städtischen Gebäude. Die nach Abschnitt 5.1 der FwDV 3 definierte Staffel (= 6 Funktionen) ist eine einsatztaktische Größe, die unter Beachtung der UVV / FwDV 7 in der Lage ist, einen Innenangriff unter Atemschutz durchzuführen. Eine Gruppe (= 9 Funktionen) könnte ggf. parallel eine weitere Aufgabe durchführen, beispielsweise die Vornahme einer tragbaren Leiter.

## 5.6 GRUNDSÄTZE ZU CONTROLLING UND ZIELERREICHUNG

Es gibt Empfehlungen zur Brandschutzbedarfsplanung, in denen neben der Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit und der Funktionsstärke als drittes Qualitätskriterium ein Erreichungsgrad eingeführt wird (prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen die Zielgrößen Eintreffzeit und Funktionsstärke eingehalten wurden). Aufgrund der geringen Anzahl an Einsätzen, die dem Szenario „kritischer Wohnungsbrand“ entsprechen [vgl. Einsatzdatenauswertung], ist aus mathematischen Gründen (geringe Datenbasis) die alleinige Betrachtung eines Erreichungsgrades nicht zielführend.

Gleiches ist in der Fortschreibung der AGBF-Qualitätskriterien („Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“, Fortschreibung der Empfehlungen vom 19.11.2015 durch die AGBF) formuliert:

*„Dieses Verfahren zur Ermittlung des Erreichungsgrades ist nur dann sachgerecht, wenn es für das untersuchte Versorgungsgebiet auf einer hinreichenden Datenbasis erfolgt. Das dürfte bei weniger als etwa 50 bemessungsrelevanten Einsätzen nicht mehr der Fall sein. Bis auf wenige Ausnahmen wird eine solche Datenbasis nur für das jeweils vollständige Versorgungsgebiet zur Verfügung stehen. Wenn dann für die örtliche Bedarfsplanung differenzierte Aussagen zum Beispiel in Bezug auf einzelne Stadtteile gewünscht sind, kann die Darstellung seriös nicht mehr über individuelle Erreichungsgrade erfolgen.“*

Zur Bewertung der IST-Situation sowie ggf. zur Ableitung von Maßnahmen (Änderungen in der Alarm- und Ausrückeordnung, Durchführung von personellen Maßnahmen, Änderungen in der Standortstruktur) wurde zur Erreichung einer hinreichenden Aussagekraft die Gesamtheit aller Einsätze hinsichtlich der Einhaltung der definierten zeitlichen Vorgaben ausgewertet.

### 5.6.1 PLANUNGSGRUNDLAGEN („DEFINITION VON SCHUTZZIELEN“)

Zunächst werden die derzeitigen Planungsziele aus dem Brandschutzbedarfsplan von 2016 dargestellt.

Da in der Stadt Hückeswagen ein unterschiedliches Gefährdungs- und Risikopotenzial vorliegt, wird auf Grundlage der aktuellen Fachempfehlungen im Szenario Brandeinsatz eine Differenzierung des Planungsziels anhand der Risikostruktur vorgenommen.

Daher werden die Planungsziele für die Stadt Hückeswagen in einer Flächenbetrachtung neu definiert.

### 5.6.2 DERZEITIGE PLANUNGSZIELE

Die Anforderungen der Schutzziele Brandeinsatz und Technische Hilfeleistung im Brandschutzbedarfsplan 2016 entsprechen den Anforderungen der Bezirksregierung Köln und sind hinsichtlich der Eintreffzeiten und –stärken unverändert gegenüber den Schutzzielen des Brandschutzbedarfsplans 2009.

Die aus den örtlichen Gefahrenpotenzialen resultierenden spezifischen Anforderungen an die Feuerwehr werden durch die definierten Planungsgrundlagen abgedeckt.

Nach dem derzeitigen Schutzziel für die Stadt Hückeswagen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016 soll für Brandeinsätze ein differenziertes Schutzziel gelten, welches wie folgt definiert ist:

#### SCHUTZZIEL STÄDTISCHER BEREICH

Im städtischen Bereich (Hückeswagen und Wiehagen) soll die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand innerhalb von **8 Minuten nach der Alarmierung** mit 9 Funktionen und nach weiteren 5



Minuten ( $8 + 5 = 13$  Minuten) mit weiteren 9 Funktionen ( $9 \text{ FM} + 9 \text{ FM} = 18$  Funktionen) am Einsatzort sein.

#### SCHUTZZIEL LÄNDLICH-DÖRFLICHER BEREICH

Im ländlich-dörflichen Bereich soll die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand innerhalb von **10 Minuten nach der Alarmierung** mit 6 Funktionen und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = 15$  Minuten) mit weiteren 12 Funktionen ( $6 \text{ FM} + 12 \text{ FM} = 18$  Funktionen) am Einsatzort sein.

#### ZIELERREICHUNGSGRAD

Der anzustrebende Zielerreichungsgrad wird mit 80 % definiert.

### 5.6.3 BEWERTUNG DER DERZEITIGEN PLANUNGSZIELE

Das bisherige Schutzziel aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016 bezieht sich auf die Schutzzielempfehlung der Bezirksregierung Köln (in Anlehnung an die Empfehlung der AGBF für Großstädte). Damit orientiert es sich an den Planungsgrundlagen für Großstädte, die gegenüber kreisangehörigen Kommunen ein deutlich höheres Risikopotenzial haben.

Diverse aktuelle Fachempfehlungen (z.B. Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW vom 07.07.2016; Abschlussbericht „Planungsgrundlagen und Strukturen“, AG 2 „Die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr“, Gemeinschaftsprojekt FEUERWEHRENSACHE NRW, Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW) und Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein-Westfalen (MIK NRW), Oktober 2017) zeigen Möglichkeiten zur Differenzierung der Planungsziele anhand der örtlichen Risikostruktur auf.

Defacto kann das bisherige Schutzziel in den außenliegenden Ortsteilen (Herweg, Holte, Straßweg) nicht eingehalten werden, da selbst bei den guten Ausrückzeiten der Einheiten die notwendigen Fahrzeiten zu lang sind. Dies wurde bereits in der letzten Fortschreibung thematisiert. Als Kompensation wurde damals verstärkt auf Aufklärung gesetzt.

Die aktuellen Empfehlungen ermöglichen nun jedoch, die Planungsziele an die vorhandene Risikostruktur anzupassen.

Damit ergeben sich die im Folgenden dargestellten Planungsziele.



**Auf Basis des vorhandenen Gefahrenpotenzials beziehungsweise der Risikostruktur und den aktuellen Fachempfehlungen zur Planungszieldefinition (u.a. Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige Kommunen ohne Berufsfeuerwehren [„VdF-Papier“]) sollen die bisherigen Planungsziele aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016 neu definiert und fortgeschrieben werden.**





#### 5.6.4 FORTSCHREIBUNG DER PLANUNGSZIELE

Auf Basis des vorhandenen Gefahrenpotenzials beziehungsweise der Risikostruktur und der aktuellen Fachempfehlungen zur Planungszieldefinition (u.a. Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige Kommunen ohne Berufsfeuerwehren [„VdF-Papier“]) werden zukünftig folgende Planungsgrundlagen definiert:

- Brandeinsatz
- Technische Hilfeleistung
- ABC-Einsatz
- Vegetationsbrand

Es wird kein gesondertes Planungsziel „Wassernotfall“ definiert. Da es sich bei einem Wassernotfall in der Regel um ein zeitkritisches Ereignis handelt, soll die Leistungsfähigkeit für diesen Bereich dennoch gemessen werden können. Hierzu ist es sachgerecht, als Controllinginstrument (Eintreffzeit, Funktionsstärke) für das Planungsziel „Wassernotfall“ das Planungsziel „Technische Hilfeleistung“ anzuwenden.

Die neue Planungsgrundlage Brandeinsatz bezieht sich auf Brände in Wohngebäuden. Somit beinhaltet die Planungsgrundlage auch die bisherige Schutzzieldefinition für einen kritischen Wohnungsbrand.

## VORBEMERKUNG ZUR EINTEILUNG DER PLANUNGSKLASSEN

Aufgrund der Gebäude- und Siedlungsstrukturen ist lediglich der Kernstadtbereich der Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die Einteilung von Planungsklassen bemessungsrelevant. Die übrigen Siedlungsbereiche erfüllen nicht die genannten Anforderungen an zu beplanende Bereiche. Das weitere Stadtgebiet ist vielmehr durch eine hohe Anzahl von Streusiedlungen ohne zusammenhängende Bebauungsstrukturen und einzelne Weiler geprägt, die mit Blick auf die Einteilung von Planungsklassen nicht bemessungsrelevant sind. In der nachfolgenden Karte ist grob der bebauungsplanrechtliche Innen- bzw. Außenbereich eingezeichnet.

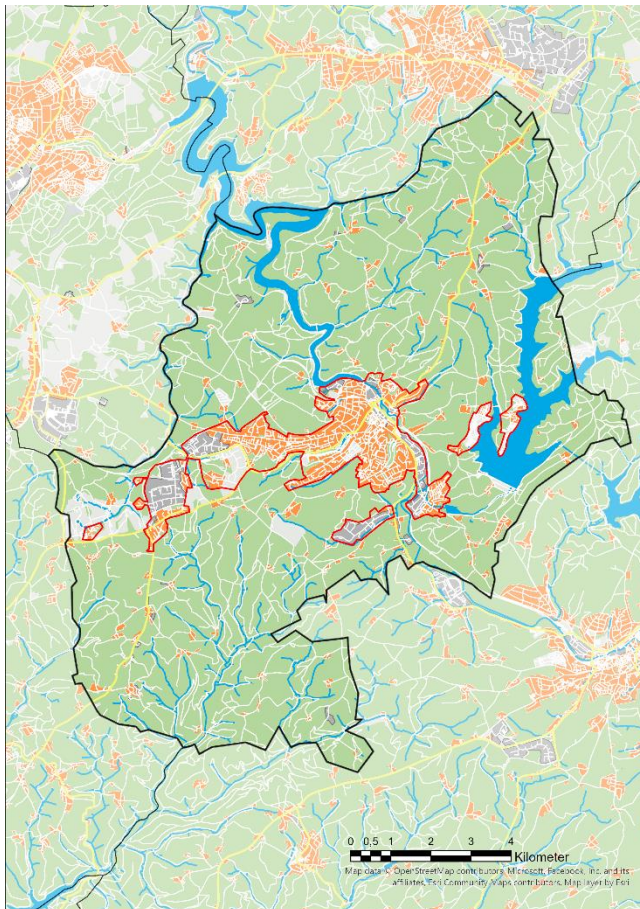


Abb.: Bauplanungsrechtlicher Innenbereich

## BRANDEINSATZ - PLANUNGSKLASSEN „BRAND“

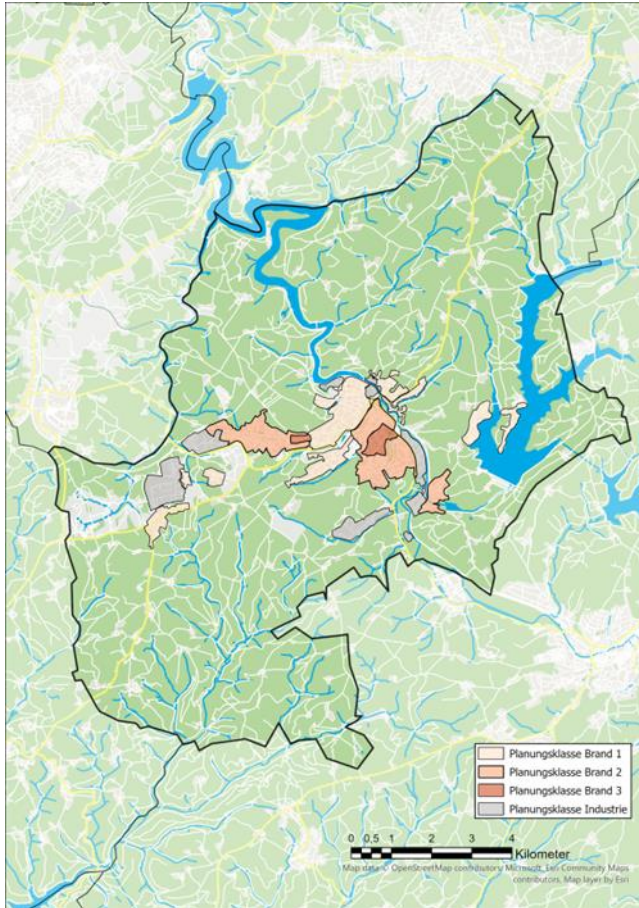


Abb.: Übersicht Planungsklassen „Brand“

| Planungs-<br>klasse                | Strukturtyp                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brand-1<br/>(bis 7 m)</b>       | deutlich überwiegend Gebäude geringer Höhe<br>(bis 7 m Fußbodenhöhe),<br>überwiegend offene Bebauung<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>tragbare Leitern (Steckleiter)                          |
| <b>Brand-2<br/>(7 bis 13 m)</b>    | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 7 m und<br>max. 13 m Fußbodenhöhe (Gebäudeklasse 4)<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>Hubrettungsfahrzeug, ggf. tragbare Leitern<br>(Schiebleiter) möglich |
| <b>Brand-3<br/>(13 bis 22 m)</b>   | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 13 m und<br>max. 22 m Fußbodenhöhe<br><br>Rettungsgerät der Feuerwehr:<br>Hubrettungsfahrzeug                                                                   |
| <b>Brand-4<br/>(Sonderobjekte)</b> | Gebäude oberhalb 22 m,<br>Sonderbauten,<br>sonstige besondere Objekte                                                                                                                               |

Tab.: Definition der Planungsklassen „Brand“

Allgemein gilt, dass für besondere Objekte Objekteinsatzpläne aufgestellt und gepflegt werden. In diesen können besondere Eintreffzeiten sowie Funktionsstärken abgeleitet werden, welche sich auf die Alarm- und Ausrückeordnung auswirken.



**Aufgrund der Gebäude- und Siedlungsstrukturen ist lediglich der Kernstadtbereich der Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die Einteilung von Planungsklassen bemessungsrelevant. Die übrigen Siedlungsbereiche erfüllen nicht die genannten Anforderungen an zu beplanende Bereiche.**



**Die Analyse der Gebäude- und Siedlungsstrukturen zeigt in der Kernstadt von Hückeswagen kein homogenes Bild. Es sind Merkmale der Planungsklasse Brand-1, Brand-2 und teilweise Brand-3 vorhanden, sodass eine entsprechende Einteilung erfolgt.**



#### BRANDEINSATZ – PLANUNGSKLASSE BRAND-1

##### Szenario

- **Zimmerbrand** im Obergeschoss eines freistehenden **Einfamilienhauses**

##### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **10 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit **6 Funktionen** sowie einem Löschfahrzeug
- und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = \mathbf{15\ Minuten}$  = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **6 Funktionen** ( $6 + 6 = \mathbf{12\ Funktionen}$ ) sowie einem weiteren Löschfahrzeug am Einsatzort ist.

#### BRANDEINSATZ – PLANUNGSKLASSE BRAND-2

##### Szenario

- **Zimmerbrand** im Obergeschoss eines **Mehrfamilienhauses** mit verrauchten Rettungswegen

##### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **10 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit **9 Funktionen** sowie einem Löschfahrzeug und Hubrettungsfahrzeug\*
- und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = \mathbf{15\ Minuten}$  = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **7 Funktionen** ( $9 + 7 = \mathbf{16\ Funktionen}$ ) sowie einem weiteren Löschfahrzeug am Einsatzort ist.

##### Hinweis:

\*) Das Eintreffen des Hubrettungsfahrzeugs bezieht sich auf die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte

#### BRANDEINSATZ – PLANUNGSKLASSE BRAND-3

##### Szenario

- **Zimmerbrand** im Obergeschoss eines **Mehrfamilienhauses** in geschlossener Bauweise mit verrauchten Rettungswegen

##### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **8 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit **9 Funktionen** sowie einem Löschfahrzeug und Hubrettungsfahrzeug\*
- und nach weiteren 5 Minuten ( $8 + 5 = \mathbf{13\ Minuten}$  = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **7 Funktionen** ( $9 + 7 = \mathbf{16\ Funktionen}$ ) sowie einem weiteren Löschfahrzeug am Einsatzort ist.

##### Hinweis:

\*) Das Eintreffen des Hubrettungsfahrzeugs bezieht sich auf die Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Objekte



#### TECHNISCHE HILFELEISTUNG – PLANUNGSZIEL VERKEHRSUNFALL

##### Szenario

- **Verkehrsunfall** mit 2 beteiligten PKW innerorts
- **1 Person** ist in einem PKW eingeklemmt und durch technische Maßnahmen zu retten

##### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **10 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit **6 Funktionen** sowie einem Löschfahrzeug
- und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = \mathbf{15\ Minuten}$  = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **7 Funktionen** ( $6 + 7 = 13$  Funktionen) sowie einem Hilfeleistungsfahrzeug am Einsatzort ist.

Hinweis: Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf im Zusammenhang bebaute Ortsteile. Außerorts gelegene Einsatzbereiche, z. B. Landesstraßen, werden ggf. später erreicht.

#### ABC-EINSATZ – PLANUNGSZIEL AUSLAUFENDER GEFÄHRSTOFF

##### Szenario

- **Austritt** eines flüssigen Gefahrstoffs aus einem Behälter in einem **Industriebetrieb**

##### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **10 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit **9 Funktionen** (= Gruppe) und einem Löschfahrzeug  
*[Aufgaben: Erstmaßnahmen nach „GAMS-Regel“]*
- und nach weiteren 5 Minuten ( $10 + 5 = \mathbf{15\ Minuten}$  = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **6 Funktionen** (= Staffel) und 1 **Funktion Einsatzleiter** (Zugführer) ( $6 + 9 + 1 = \mathbf{16\ Funktionen}$ ) sowie einem Hilfeleistungsfahrzeug (z.B. HLF)

am Einsatzort ist.

Spezialfahrzeuge und Personal (z. B. GW-G oder Dekon-P) werden stichwortbezogen mitalarmiert oder bei Bedarf nachalarmiert.

Hinweis: Die definierten Eintreffzeiten beziehen sich auf im Zusammenhang bebaute Ortsteile. Außerorts gelegene Einsatzbereiche, z. B. Landesstraßen, werden ggf. später erreicht.





## VEGETATIONSBRAND

### Szenario

- **Entstehungsbrand** in einem Waldgebiet, Alarmierung aufgrund der Sichtung einer Rauchentwicklung

### Anforderung an die Feuerwehr

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr:

- innerhalb von **10 bis 15 Minuten** (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung mit mind. **1 Funktion Einsatzleiter** (Zugführer) und einem Fahrzeug mit Geländefahreigenschaften mit der Erkundung im gemeldeten Bereich beginnt,
- und nach weiteren 5 Minuten (10 bis 15 + 5 = **15 bis 20 Minuten** = 2. Eintreffzeit) mit weiteren **12 Funktionen** (6 + 6 + 1 = **13 Funktionen**) sowie Löschfahrzeugen in einem Bereitstellungsraum

vor Ort ist.

Weitere Spezialfahrzeuge und Personal (z. B. geländegängige TLF 2000) werden stichwortbezogen mitalarmiert oder bei Bedarf nachalarmiert gemäß Kreiskonzept.

## ZIELERREICHUNGSGRAD

Der Zielerreichungsgrad bei allen Planungszielen soll zukünftig, nach individueller Beurteilung der planungszielrelevanten Einsätze, bei 80 bis 90 % liegen. Grundsätzlich sollen 80 % nicht unterschritten werden.

## PARALLELEREIGNISSE

Bei der Anwendung der Planungsgrundlagen ist zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen von einem planungsrelevanten Ereignis im kommunalen Gebiet in einem Betrachtungszeitraum ausgegangen wird. Parallelereignisse sind statistisch sehr selten, jedoch naturgemäß nicht auszuschließen. Durch das Gesamtfeuerwehrpotenzial in der Kommune und auch in den Nachbarkommunen sind gleichzeitige Ereignisse handhabbar, ggf. kann es jedoch zu verlängerten Eintreffzeiten kommen.



### 5.6.5 ZUSAMMENFASSUNG DER PLANUNGSZIELE

Die aus den örtlichen Gefahrenpotenzialen resultierenden spezifischen Anforderungen an die Feuerwehr werden durch die definierten Planungsziele abgedeckt.

| Planungsgrundlage                        | 1. Eintreffzeit |                 |                                               | 2. Eintreffzeit |                          |                                           |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | Zeit<br>[min]   | Stärke<br>[Fu.] | Fahrzeug                                      | Zeit<br>[min]   | Summe<br>Stärke<br>[Fu.] | Fahrzeug                                  |
| Brandeinsatz -<br>Planungsklasse Brand-1 | 10              | 6               | Löschfahrzeug                                 | 15              | 12                       | Löschfahrzeug                             |
| Brandeinsatz -<br>Planungsklasse Brand-2 | 10              | 9               | Löschfahrzeug und ggf.<br>Hubrettungsfahrzeug | 15              | 16                       | Löschfahrzeug                             |
| Brandeinsatz -<br>Planungsklasse Brand-3 | 8               | 9               | Löschfahrzeug und ggf.<br>Hubrettungsfahrzeug | 13              | 16                       | Löschfahrzeug                             |
| Technische Hilfeleistung                 | 10              | 6               | Löschfahrzeug                                 | 15              | 13                       | Hilfeleistungsfahrzeug<br>(z. B. HLF, RW) |
| ABC-Einsatz                              | 10              | 9               | Löschfahrzeug                                 | 15              | 16                       | Hilfeleistungsfahrzeug<br>(z. B. HLF, RW) |
| Vegetationsbrand                         | 10-15           | 1               | Fahrzeug mit<br>Geländefahreigenschaften      | 15-20           | 13                       | Löschfahrzeug                             |

Hinweise zu den Planungszielen:

- Eintreffzeiten beziehen sich auf im Zusammenhang bebaute Gebiete
- Vegetationsbrand: Eintreffzeiten beziehen sich auf das Eintreffen im Bereitstellungsraum



**Die definierten Planungsziele stellen eine wesentliche Grundlage für die Ableitung der angemessenen Feuerwehrstruktur dar. Sie werden im weiteren Verlauf durch weitere Betrachtungen ergänzt, um neben einer angemessenen Standortstruktur auch den angemessenen Umfang der Funktionsvorhaltung zu ermitteln.**



## 6 SELBSTHILFE UND SICHERHEIT DER BEVÖLKERUNG

### 6.1 BRANDSCHUTZERZIEHUNG UND BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung wird auf Basis des § 3 (5) BHKG regelmäßig durchgeführt. Es existiert eine regelmäßige Nachfrage seitens der Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet. Die Aufgaben werden vom Leiter der Feuerwehr koordiniert. Darüber hinaus wirken die ehrenamtlichen Kräfte bei Maßnahmen zur Brandschutzerziehung- und -aufklärung der Bevölkerung mit. Perspektivisch soll im Bereich Vorbeugender Brandschutz zur Brandschutzerziehung und -aufklärung eine hauptamtliche Unterstützung zur Sachbearbeitung zur Verfügung stehen.

Brandschutzaufklärungen finden, abseits der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, nur sporadisch statt.



Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben



**Perspektivisch soll im Bereich Vorbeugender Brandschutz zur Brandschutzerziehung und -aufklärung eine hauptamtliche Unterstützung zur Sachbearbeitung geprüft werden.**

### 6.2 SELBSTHILFEFÄHIGKEIT

Die Feuerwehr ist nur ein Teil des Brandschutzes einer Kommune und wird daher im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung nicht allein betrachtet. Vielmehr werden in diesem Brandschutzbedarfsplan auch Maßnahmen des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes analysiert, damit diese im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr organisiert werden können.

Als organisatorische Maßnahme gehört hierzu auch die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung.

Aufgrund der Größe des kommunalen Gebietes und trotz einer grundsätzlich leistungsfähigen Feuerwehr ist auch weiterhin in einigen kommunalen Bereichen mit verlängerten Eintreffzeiten der Feuerwehr zu rechnen.

Zunächst besteht grundsätzlich ein Informationsanspruch der Menschen, dass sie möglicherweise nicht fristgerecht von der Feuerwehr erreicht werden können. Diese Information kann durch ein Schreiben der Stadt oder eine Präsenzveranstaltung vor Ort erfolgen. Hierdurch wird die Bürgerschaft für dieses Thema sensibilisiert.

Für die in den unterversorgten Gebieten lebenden Menschen sollen zukünftig fördernde Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit durch die Stadt mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt werden. Insbesondere sollen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit entsprechende Informationsveranstaltungen und Kampagnen, wie beispielhaft Informationen zu Rauchmeldern, organisiert und durchgeführt werden. Weitere sinnvolle Maßnahmen sind Unterweisungen in der Handhabung von Feuerlöschern und die Durchführung von Erste-Hilfe-Schulungen. Aber auch die Vernetzung der Menschen in diesen Gebieten und die gelebte Nachbarschaftshilfe müssen proaktiv in diesem Zusammenhang angesprochen werden.



Mittlerweile liefern Portale wie das des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) oder das Portal vom Verband der Feuerwehren in NRW und der Provinzial ([www.sicherheitserziehung.de](http://www.sicherheitserziehung.de)) anforderungsgerechte Informationen und Informationsmaterialien für die Bürgerinnen und Bürger.

Diese Informationen bzw. Adressen können z. B. bei einer entsprechenden Anfrage weitergeleitet werden.

Zur Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung soll in der Zukunft vermehrt auch über die sozialen Medien auf die entsprechenden Informationen bzw. auf aktuelle Themen hingewiesen werden.

Vor dem Hintergrund einer sich aktuell ändernden Gefahrenlage (z.B. möglicher großflächiger Stromausfall, Gasmangellage) soll diesem Themenbereich zukünftig noch eine stärkere Bedeutung zukommen.



**Maßnahme: Auch unter Berücksichtigung der in Teilbereichen des Stadtgebietes möglichen Überschreitung der grundlegenden Eintreffzeit ist eine regelmäßige und zielgruppenorientierte Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung erforderlich.**

### 6.3 WARNUNG DER BEVÖLKERUNG

Ein Konzept zur Warnung der Bevölkerung ist erstellt worden. Dieses definiert unter anderem die Anzahl und Verteilung notwendiger Sirenen. Es wurden bereits neue Sirenen installiert, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Aktuell sind Sirenen wie folgt im Stadtgebiet verteilt:

- Auf'm Schloß 1 (erneuert 2017)
- Zur Landwehr 3 (erneuert 2018)
- Neuenherweg 1 (erneuert 2019)
- Bockhackerstr. 5 (Neuinstallation 2020)
- Stahlschmidtsbrücke 45 (Neuinstallation in 2022).

Durch die flächendeckende Installation können im gegenwärtigen Ausbaustand ca. 80 % des Stadtgebietes abgedeckt werden. Für die übrigen Bereiche und für „Sonderfälle“ hält die Stadt Hückeswagen zwei mobile Sirenenanlagen vor, die auf Fahrzeugen montiert werden und im Bedarfsplan ebenfalls zur Warnung der Bevölkerung genutzt werden können.

Das Konzept zur Warnung der Bevölkerung wurde bzw. wird weiterhin mit dem Oberbergischen Kreis abgestimmt.

Durch die flächendeckende Installation von Sirenen können im gegenwärtigen Ausbaustand ca. 80 % des Stadtgebietes abgedeckt werden. Ergänzend werden im Bedarfsfall mobile Sirenenanlagen eingesetzt.



**Die Schloss-Stadt Hückeswagen hat ein bedarfsgerechtes Konzept zur Warnung der Bevölkerung durch Sirenen erstellt. Aktuell besteht daher bezüglich dieses Themenbereichs kein Handlungsbedarf.**

## 7 VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

### 7.1 BRANDSCHUTZDIENSTSTELLE

Die Brandschutzdienststelle wird beim Oberbergischen Kreis vorgehalten.

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung erfolgt eine enge Kooperation mit der Schloss-Stadt Hückeswagen. Dabei ist in erster Linie der Leiter der Feuerwehr der von der Stadt benannte Ansprechpartner für Fragestellungen zum Vorbeugenden Brandschutz.

Der Leiter der Feuerwehr übernimmt diese Aufgabe als Bediensteter der Stadt Hückeswagen im Rahmen seiner regulären Arbeitszeit.

Beispielhaft werden im Rahmen dieser Tätigkeit folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Überprüfung Feuerwehrpläne
- Abnahme Brandmeldeanlagen, Überprüfung Schlüsselkästen, Feuerwehrezufahrten
- Beteiligung Brandschauen

Ehrenamtlich wäre dieses Aufgabenspektrum nicht allein zu bewerkstelligen. Aufgrund der hauptamtlichen Unterstützung durch den Leiter der Feuerwehr als Bediensteter der Stadt können die in diesem Aufgabenbereich übertragenen Aufgaben im Wesentlichen fristgerecht wahrgenommen werden.

Daher sollte auch zukünftig der Leiter der Feuerwehr im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Stadt Hückeswagen für derartige Aufgaben entsprechende Zeitanteile erhalten.



Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben



**Aufgrund der Schnittstellen zwischen den Aufgaben der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises und dem operativ-taktischen Brandschutz auf örtlicher Ebene sind weiterhin auch bei der Schloss-Stadt Hückeswagen entsprechende Kapazitäten zur Aufgabenbewältigung vorzuhalten. Bei weitergehendem Bedarf sind die bereits vorhandenen Kapazitäten auszubauen.**

### 7.2 BRANDVERHÜTUNGSSCHAUEN

Die Schloss-Stadt Hückeswagen hat durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung dem Oberbergischen Kreis die Aufgabe der Durchführung der Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG und das Recht zur Erhebung von Gebühren für die Brandverhütungsschau nach § 52 Abs. 5 Satz 1 BHKG sowie Entgelte nach § 52 Abs. 5 Satz 2 BHKG mandatierend übertragen. Auch hierbei unterstützt der Leiter der Feuerwehr die Brandschutzdienststelle bei besonderen Objekten („Örtlichkeitsprinzip“ der operativ-taktischen Gefahrenabwehr)

Entsprechende Regelungen ergeben sich aus der „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Schloss-Stadt Hückeswagen und Entgelte für sonstige brandschutztechnische Leistungen“ vom 03.12.2018.





**Laut Auskunft der Schloss-Stadt Hückeswagen können die für die Brandverhütungsschau eingesetzten Kräfte die ihnen übertragenen Aufgaben im Wesentlichen fristgerecht wahrnehmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht daher in diesem Themenbereich kein Handlungsbedarf. Weiterhin ist die Feuerwehr im Rahmen der Brandverhütungsschau - insbesondere bei besonderen Objekten - zu beteiligen. Hierfür sind entsprechende Personalkapazitäten vorzuhalten.**

### 7.3 BRANDSICHERHEITSWACHEN

Brandsicherheitswachen werden bei Bedarf durch die vier Einheiten, gegen ein entsprechendes Entgelt, gemäß Satzung durchgeführt. Allerdings sind Brandsicherheitswachen im Stadtgebiet eher selten.

Bisher konnten alle Brandsicherheitswachen fachgerecht geleistet werden, so dass derzeit in diesem Themenbereich kein Handlungsbedarf besteht.



**Es ist hinreichend geregelt, wie Brandsicherheitswachen organisiert sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht in diesem Themenbereich kein Handlungsbedarf.**

### 7.4 EINSATZPLANUNG UND -VORBEREITUNG

Der Bereich Einsatzplanung (Pflichtaufgabe einer Kommune gemäß § 3 Abs. 3 BHKG) wird derzeit hauptsächlich durch den Leiter der Feuerwehr bearbeitet.

Vor allem folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Erstellung Objektpläne (für Sonderobjekte ohne Feuerwehrplan)
- Spezifische Einsatzplanung für Sonderobjekte, ggf. auch objektspezifische Alarm- und Ausrückeordnung
- Überprüfung Feuerwehrpläne
- Beteiligung Brandschauen
- Stellungnahmen Löschwasserversorgung
- Controlling, Auswertung Einsatzgeschehen
- Abstimmung überörtlicher und interkommunaler Einsatzkonzepte

Eine gute Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung ist von enormer Wichtigkeit für den Einsatzerfolg. Die enge Verzahnung zwischen Vorbeugendem und Abwehrendem Brandschutz trägt hierbei maßgeblich zum Einsatzerfolg bei. Daher sind in diesem Bereich nachhaltig hinreichende Ressourcen vorzuhalten.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Aufgrund des vorhandenen Gefahrenpotenzials und der Vielzahl der zu betreuenden Objekte ist auch in diesem Aufgabenbereich eine Entlastung des Leiters der Feuerwehr erforderlich.**

#### **7.4.1 ALARM – UND AUSRÜCKEORDNUNG**

Die Alarm- und Ausrückeordnung wird regelmäßig angepasst und fortgeschrieben und ist in elektronischer Form im Einsatzleitrechner der Leitstelle des Oberbergischen Kreises hinterlegt. Bei Ausfall von Geräten, Personal, Fahrzeugen oder relevanten Straßensperrungen werden bedarfsorientierte Anpassungen vorgenommen.

#### **7.4.2 BAU- UND IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN**

Die Abteilung Bauaufsicht der Stadt Hückeswagen arbeitet gemäß der Landesbauordnung NRW und auch darüber hinaus eng mit der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises sowie weiterer notwendiger Akteure zusammen.

In Bezug auf die Feuerwehr sind den Verantwortlichen der Fachabteilung Bauaufsicht die Möglichkeiten und auch die Problemstellen bekannt, u.a. weil die entsprechenden Datensätze aus dem Brandschutzbedarfsplan vorliegen. Bei Problemfällen, Unsicherheiten oder besonderen Lagen (z.B. Feuerwehraufstellflächen, Fragen zur Löschwasserversorgung) wird der Leiter der Feuerwehr mit einbezogen.

Insgesamt läuft die Zusammenarbeit in diesem Arbeitsfeld unkompliziert und problemlos.

#### **7.4.3 BAUSTELLENINFORMATIONSSYSTEM**

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und auch sonstige relevante Stellen erhalten ausführliche Informationen über Baustellen und Straßensperrungen oder Verkehrsbehinderungen im Allgemeinen über einen E-Mail-Verteiler. In der Regel werden die Informationen (inkl. Lageplänen) durch die Abteilung Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr zur Verfügung gestellt.



## 8 ZUSAMMENARBEIT MIT EINRICHTUNGEN DES KREISES, ANDEREN GEMEINDEN UND DRITTEN

### 8.1 GEMEINSAME BEARBEITUNG GROSSER SCHADENSEREIGNISSE

Im § 35 Abs. 5 BHKG ist geregelt, dass Kreise und kreisangehörige Gemeinden ihre Gefahrenabwehrmaßnahmen abstimmen und dass die kreisangehörigen Gemeinden dazu Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bilden können. Neben der Einsatzleitung der Feuerwehr kann im Bedarfsfall in der Schloss-Stadt Hückeswagen ein kommunaler Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zur Umsetzung administrativ-organisatorischer Maßnahmen besetzt werden. Dieser wird in Verantwortlichkeit der Verwaltung besetzt. Durch die Feuerwehr wird ein Verbindungsbeamter gestellt. Die Stadt Hückeswagen hat in diesem Zusammenhang im August 2021 einen „Krisenplan für besondere Schadensereignisse“ erstellt, der gleichsam als Dienstanweisung für den „Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)“ dient.



**In der Stadt Hückeswagen ist ein kommunaler Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zur Umsetzung administrativ-organisatorischer Maßnahmen eingerichtet.**

### 8.2 ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KREIS

Durch den Oberbergischen Kreis werden Ausbildungen der Feuerwehr auf Kreisebene durchgeführt, z. B. die Truppführerausbildung.

Der Oberbergische Kreis hält zudem folgende Einsatzkomponenten vor, die von der Feuerwehr Hückeswagen im Bedarfsfall angefordert werden können:

- AB-Atemschutz
- ELW 2
- Messzug
- Dekon-Einheit
- PSU-Team
- IuK-Einheit
- Bereitschaft V

Der AB-Atemschutz ist die am häufigsten alarmierte Einsatzkomponente im Oberbergischen Kreis und kommt insbesondere bei größeren Brandeinsätzen zum Einsatz, um die Versorgung der Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten sicherzustellen.

Weitere Zusammenarbeiten erfolgen im Rahmen von regelmäßigen Abstimmungen auf Ebene der Leiter der Feuerwehr und des Kreisbrandmeisters.



**Die Zusammenarbeit mit dem Oberbergischen Kreis ist als gut zu bezeichnen. So erfolgt z.B. die Ausbildung auf Kreisebene. Die Feuerwehr kann im Einsatzfall bei besonderen Lagen auf diverse Einsatzkomponenten des Kreises zurückgreifen.**



### 8.3 ZUSAMMENARBEIT MIT DER KREISLEITSTELLE

Die Feuerwehr Hückeswagen wird durch die Leitstelle des Oberbergischen Kreises in Kotthausen (notrufannahmende Stelle) über Meldeempfänger und ggf. Sirene alarmiert. Als ergänzende Informationsmittel sind SMS-Alarmierung, Fax und Zusatzalarmierung über App-Nutzung möglich.

Im Feuerwehrhaus Hückeswagen ist eine Einsatzzentrale eingerichtet, die bei Bedarf zur Führungsunterstützung bei größeren Einsätzen (z. B. Besetzung des Unwettermeldekopfs) mit Einsatzkräften der Feuerwehr Hückeswagen besetzt wird.

Alle Feuerwehrhäuser sind mit den folgenden Kommunikationsmitteln ausgestattet:

- Telefon / Fax
- Internetanschluss



**Die Zusammenarbeit mit der Kreisleitstelle ist als gut zu bezeichnen. Bei größeren Schadenslagen kann im Feuerwehrhaus Hückeswagen ein Meldekopf eingerichtet werden.**

### 8.4 INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT UND EINBINDUNG IN ÜBERÖRTLICHE KONZEPTE

Grundsätzlich erfolgt die Unterstützung sowohl bei größeren Schadenslagen als auch zur Sicherstellung einer hinreichenden Funktionsstärke vor allem durch jeweils andere Einheiten der Feuerwehr Hückeswagen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist, neben der Unterstützung bei Großschadenslagen, zum einen die Unterstützung im Rahmen der Schutzzielerfüllung sowie zum anderen bedarfsbezogen die Unterstützung mit Sonderfahrzeugen möglich.

Dies sollte in der Alarmierungsplanung entsprechend berücksichtigt werden (dabei u. a. zu beachten: Tagesverfügbarkeit, Einsatzmittel sowie Einsatzerfahrung und -häufigkeit).

Besondere Anforderungen an eine interkommunale Unterstützung werden bei Bedarf im weiteren Verlauf definiert.

Bei einer planerischen Einbindung ist die Definition einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anzustreben.

Zukünftig können planerische Einbindungen in das Einsatzgeschehen der benachbarten Kommunen relevant werden. Hier sind gegenseitige Unterstützungen in der Planungszieldefinition und im Bereich Sonderfahrzeuge denkbar.

In den Außenbereichen soll weiterhin geprüft werden, ob und in welchem Umfang umliegende Feuerwehren über die AAO bei zeitkritischen Einsätzen eingebunden werden können.

Für die bereits praktizierte interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der „Nachbarschaftshilfe“ existieren derzeit noch keine öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit den unterstützenden Kommunen.

Im Folgenden werden die Feuerwehren genannt, die für eine Unterstützung in Frage kommen.

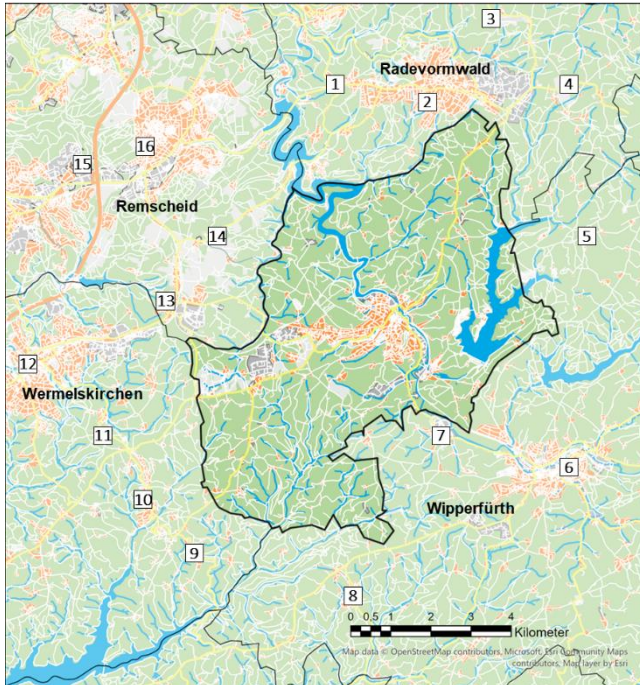


Abb.: Übersicht benachbarte Feuerwehren

| Lfd. Nr. | Feuerwehr         | Standort         | ausgewählte Fahrzeuge (nicht alle Fahrzeuge am Standort aufgeführt)                                          |
|----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | FF Radevormwald   | LG Herbeck       | LF 10, GW-G, MTF                                                                                             |
| 2        |                   | LG Stadt         | HLF 20, LF 20 KatS, DLK 23/12, GW-L2, CBRN ErkW                                                              |
| 3        |                   | LG Wellingrade   | TLF 16/25, RW 1                                                                                              |
| 4        |                   | LG Hahnenberg    | LF 10, MTF                                                                                                   |
| 5        | FF Wipperfürth    | LG Egen          | TLF 3000, MTF, TSA                                                                                           |
| 6        |                   | LZ Wipperfürth   | ELW 1, HLF 20, LF 20 KatS, DLK 23/12, RW, GW-G, Dekon-P, MTF                                                 |
| 7        |                   | LG Dohrgaul      | SW 2000                                                                                                      |
| 8        |                   | LG Hämmern       | LF 10, FwA Schaum- und Wasserwerfer                                                                          |
| 9        | FF Wermelskirchen | LG Wipperfeld    | LF 20 KatS, TLF 8/18                                                                                         |
| 10       |                   | LG Halzenberg    | LF 16                                                                                                        |
| 11       |                   | LG Dhünn         | HLF 16, MTF                                                                                                  |
| 12       |                   | LG Eipringhausen | TLF 3000, GW-Mess                                                                                            |
| 13       | FW Remscheid      | FuRW             | KdoW, HLF 20, DLK 23/12                                                                                      |
| 14       |                   | LG Stadtmittel   | ELW 1, LF 24, TLF 4000, MTF                                                                                  |
| 15       |                   | LE Bergisch Born | HLF 10/6, TLF 16/24, GW-L                                                                                    |
| 16       |                   | LE Lüdorf        | LF 10, MTF, MZB                                                                                              |
| 17       | Berufsfeuerwehr   |                  | 2x ELW 1, ELW2, 2x KdoW, 2x HLF 20, TLF 2000, 2x DLK 23/12, GW-L1, GW-L2, ÖSF, Radlader, 3x WLF, AB-G, AB-V- |
| 18       |                   |                  | Dekon, AB-A/S, AB-Sonderlöschmittel, AB-MANV, AB-Mulde                                                       |
| 19       | LE Lennep         |                  | HLF 20, LF 20 KatS, TLF 3000, CBRN ErkW, MTF                                                                 |

Quellen: Öffentlich zugängliche Webseiten. Die Anordnung der Standorte entspricht in etwa einem der jeweiligen Stadt.

In diesem Zusammenhang sind auch die Konzepte auf Kreis- bzw. Bezirksebene zu nennen, in die die Feuerwehr Hückeswagen teilweise eingebunden ist:

- Einbindung der Feuerwehr Hückeswagen im ABC-Konzept und Waldbrandkonzept des Oberbergischen Kreises
- Stellung des Rüstwagen „Florian Hückeswagen RW 1“ für die OBK Bereitschaft V der Bezirksregierung Köln

In weitere interkommunale Konzepte ist die Feuerwehr Hückeswagen derzeit nicht eingebunden.





### 8.5 HOCHWASSERMANAGEMENT

Hochwasserbereiche sind v. a. in der Umgebung der Wupper, aber auch im weiteren Stadtgebiet vorhanden.

Dazu gibt es entsprechende Aus- und Bewertungen (u. a. über eine entsprechende Arbeitsgruppe der Bezirksregierung Köln zum Hochwassermanagement), die separat vorgehalten werden. Der Kommunensteckbrief Hochwasserrisikomanagementplanung für die Stadt Hückeswagen fasst die derzeit definierten Maßnahmen zusammen. Darüber hinaus besteht ein Hochwasseralarmplan.

Der Oberbergische Kreis informiert auf seiner Internetseite über die bezüglich des Hochwassermanagements getroffenen Maßnahmen. Die Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne gehört, wie die Hochwassergefahrenkarten und die Hochwasserrisikokarten, zur Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Die Pläne gelten jeweils für sechs Jahre (Zeitraum für den ersten Plan: 2016 - 2021) und werden turnusmäßig aktualisiert. Pläne für die Wupper sind zu finden unter [www.flussgebiete.nrw.de](http://www.flussgebiete.nrw.de).

Über das Hochwasserrisiko in der jeweiligen Kommune sowie die konkret umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserrisikos finden sich auf den Steckbriefen für Flussgebiete des Landes NRW.



**Das Hochwassermanagement wird als verwaltungsübergreifende Aufgabe wahrgenommen. Hierzu ist auch weiterhin eine enge Kooperation mit klaren Zuständigkeitsregelungen zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen (Land NRW, Bezirksregierung Köln, Oberbergischer Kreis, Schloss-Stadt Hückeswagen) erforderlich.**

### 8.6 WERK- UND BETRIEBSFEUERWEHREN

Nach § 16, Abs. 1 BHKG kann die Bezirksregierung einen Betrieb zur Aufstellung einer Werkfeuerwehr verpflichten, wenn die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besonders groß ist oder wenn in einem Schadensfall eine große Anzahl von Personen gefährdet wird.

Im Stadtgebiet Hückeswagen gibt es keine anerkannten oder angeordneten Werk- oder Betriebsfeuerwehren.



**Im Stadtgebiet Hückeswagen gibt es keine anerkannten oder angeordneten Werk- oder Betriebsfeuerwehren.**



## 9 FEUERWEHRSTRUKTUR

In diesem Kapitel wird die für den Brandschutzbedarfsplan relevante Struktur der Feuerwehr bzw. des Abwehrenden Brandschutzes dargestellt und bewertet. Die wesentlichen Personaldaten der hauptamtlichen- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte werden dargestellt und analysiert.

Die Standorte der Feuerwehr werden sowohl hinsichtlich der baulichen Funktionalität als auch der Gebietsabdeckung bewertet. Fahrzeuge und Technik der Feuerwehr werden ebenso erfasst wie die organisatorische Struktur der Feuerwehr.

Mögliche interkommunale Zusammenarbeiten stehen im Fokus bei der Betrachtung der benachbarten Feuerwehren.

Der Abschnitt zur Löschwasserversorgung liefert eine qualitative Beschreibung des IST-Zustands und benennt eventuelle Anforderungen an die Ausstattung der Feuerwehr.

### 9.1 ÜBERSICHT UND ORGANISATION

Die Feuerwehr der Schloss-Stadt Hückeswagen ist eine Freiwillige Feuerwehr und besteht aus 4 Einheiten, die an 4 Standorten stationiert sind. Die Einheiten sind in 2 Löschzüge gegliedert.

Insgesamt gehören der Feuerwehr rund 128 Einsatzkräfte an. Angehörige umliegender Feuerwehren, die im sogenannten Tagesalarm in Hückeswagen mit ausrücken, gibt es derzeit nicht.

Der Leiter der Feuerwehr ist Ehrenbeamter. Im Ehrenamt sind ein stellvertretender Leiter und eine stellvertretende Leiterin der Feuerwehr benannt.

Die 4 Einheiten werden von je einem Einheitsführer mit einem oder zwei Stellvertretern geführt. Die vorgenannten Führungskräfte kommen regelmäßig im Rahmen von Einheitsführersitzungen zusammen.

Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.

Die Feuerwehr unterhält zentral am Standort Hückeswagen eine gemeinsame Jugendfeuerwehr und eine Kinderfeuerwehr.

Neben den aktiven Kräften, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr gibt es in der Feuerwehr eine Ehrenabteilung.



**Die Feuerwehr Hückeswagen besteht aus 4 Einheiten und nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.**

## 9.2 STANDORTE DER FEUERWEHR

Auf der Karte wird das zusammenfassende Ergebnis der Begehung der Feuerwehrrhäuser in einem Ampel-System dargestellt. Es werden dabei die wesentlichen Merkmale behandelt, die zur Bewertung der grundsätzlichen baulichen Funktion der Standorte notwendig sind und damit besondere Relevanz für den Bedarfsplan haben. Die Bewertung der Einzel-Merkmale ist als Anlage dargestellt. Hierbei werden u. a. die folgenden Grundlagen berücksichtigt:

- Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49, ehem. GUV-VC 53)
- DGUV Information „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (DGUV Information 205-008, ehem. GUV-I 8554)
- DIN 14092 Feuerwehrrhäuser
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 554)

Die Bewertung erfolgt zunächst aus bedarfsplanerischer Sicht. Die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren und damit die Ableitung des tatsächlichen Handlungsbedarfes erfolgt im SOLL-Konzept.


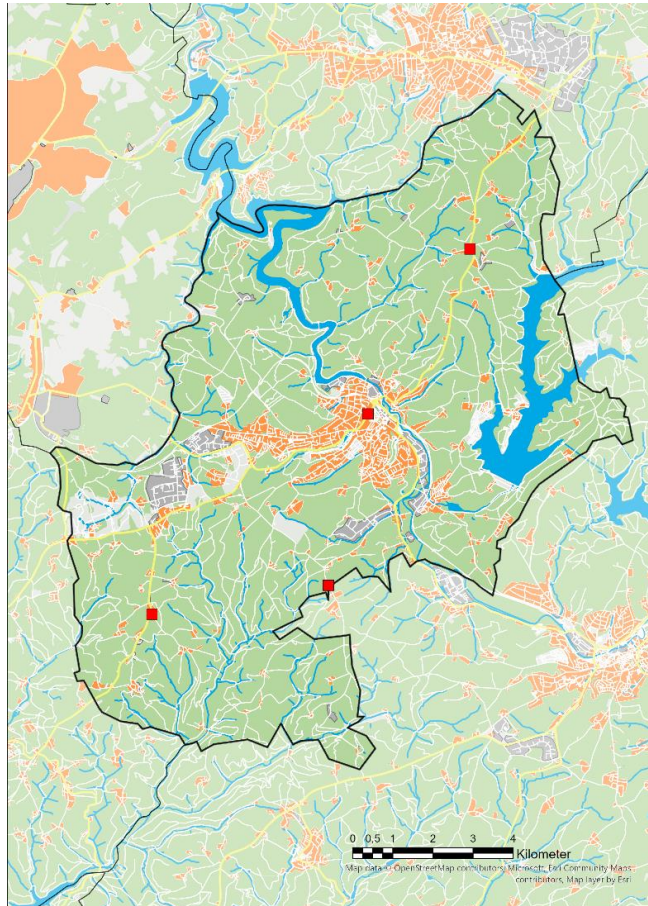


Abb.: Standorte der Feuerwehr



**Bei allen Standorten der Feuerwehr Hückeswagen sind relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen festzustellen, so dass entsprechender baulicher Handlungsbedarf gegeben ist.**

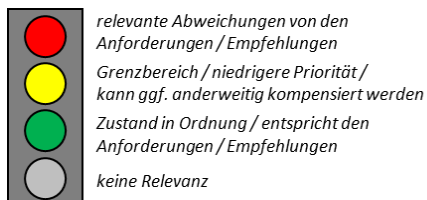

**Im Hinblick auf die bauliche Situation besteht an allen Standorten der Feuerwehr Hückeswagen großer Handlungsbedarf.**

### 9.2.1 HÜCKESWAGEN



Bildquelle: Lülfi+

Die Umkleiden sind nicht in einem separaten Raum untergebracht. Sie befinden sich in der Fahrzeughalle, teilweise direkt hinter den Fahrzeugen. Die weiblichen Mitglieder sind in einem kleinen Nebenraum untergebracht. Die Kapazität der Umkleiden ist für die Anzahl der Aktiven nicht hinreichend. Toiletten sind nach Geschlechtern getrennt vorhanden. Es gibt nur eine Dusche, diese ist nur eingeschränkt nutzbar. Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist nicht vorhanden.

Es bestehen Unfallgefahren in der Fahrzeughalle (insbesondere bei den Umkleidebereichen in der Fahrzeughalle).

Die Anzahl von ca. 10 bis 15 Alarmparkplätzen im Hof ist nicht hinreichend. Es gibt keine eingezeichneten Parkflächen, sodass frei im Hof geparkt wird. Zudem fehlen Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung.

Die Alarmeinfahrt und -ausfahrt ist nicht kreuzungsfrei. Die Laufwege sind ebenfalls nicht kreuzungs- und hindernisfrei. Auf dem Alarmweg befinden sich Treppen und Stolperfallen.

Die Stellplatz- und Torgröße im Hauptgebäude sind für die dort stationierten Großfahrzeuge nicht hinreichend. Insbesondere die Seitenabstände sind nicht hinreichend und werden durch die Spinde in der Fahrzeughalle zusätzlich eingeschränkt. Eine Abgasabsauganlage ist für die im Hauptgebäude eingestellten Fahrzeuge vorhanden, erfüllt jedoch nicht die heutigen Anforderungen. Der Wirkungsgrad der Abgasabsauganlage ist fraglich. Alle Großfahrzeuge sind mit einer Ladeerhaltung und Druckluftherhaltung ausgestattet. Im Nebengebäude sind in drei Garagen zwei Kleinfahrzeuge (ELW 1, MZF) und ein Boot (RTB 1) abgestellt. Zudem wird eine Garage im Nebengebäude als Lager genutzt. Die Stellplatz- und Torgröße sowie die Seitenabstände im Haupt- und Nebengebäude sind nicht hinreichend. Es bestehen auch im Nebengebäude erhebliche Unfallgefahren aufgrund der baulichen Situation.

Eine Brandfrüherkennung sowie die Möglichkeit zur Notstromversorgung sind nicht vorhanden.

Es ist eine Werkstatt mit Werkbank vorhanden, an der Kleinreparaturen vor Ort durchgeführt werden können. Die Lagermöglichkeiten im Haupt- und Nebengebäude sind nicht hinreichend. Gerätschaften werden in der Fahrzeughalle, teilweise im Abstandsreich der Fahrzeuge, gelagert.

Im Nebengebäude sind ein Schulungsraum sowie eine kleine Teeküche untergebracht, deren Größe und Funktionalität nicht ausreichend sind. Des Weiteren sind im Nebengebäude Toiletten nach Geschlechtern getrennt untergebracht.

Die Jugendfeuerwehr verfügt über einen Gruppenraum im Erdgeschoss des Hauptgebäudes.

Dem Leiter der Feuerwehr und dem Einheitsführer der Einheit Hückeswagen stehen jeweils ein kleines Büro zur Verfügung.

Die Ausstattung mit EDV und Kommunikationsmittel ist grundsätzlich hinreichend. Eine kleine Einsatzzentrale ist vorhanden, die unter anderem als Meldekopf für Flächenlagen genutzt werden kann. Die Funktionalität, die Größe und die Ausstattung der Einsatzzentrale sind für das vorgesehene Aufgabenspektrum allerdings nicht hinreichend. Es fehlt zudem an einem Stabsraum, aus dem größere Lagen (z.B. bei Unwettern) geführt werden können.

Das Gebäude ist (teilweise) sanierungsbedürftig.

Die umfangreichen Mängel sind voraussichtlich nur durch einen Neubau an anderer Stelle zu beheben.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben.**

### 9.2.2 HERWEG



Bildquelle: Lül+

Die Umkleiden sind in einem separaten Raum untergebracht. Eine Geschlechtertrennung erfolgt nicht. Die Kapazität der Umkleiden ist für die Anzahl der Aktiven nicht hinreichend. Toiletten sind nach Geschlechtern getrennt vorhanden. Es gibt nur eine Dusche, die nur eingeschränkt nutzbar ist. Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist nicht vorhanden.

Es bestehen Unfallgefahren in der Fahrzeughalle, durch die nicht geordnete Lagerung von Einsatzmitteln in der Fahrzeughalle. Das Gebäude wird nicht allein von der Feuerwehr genutzt. Ein Teil der Fahrzeughalle ist fremd vermietet.

Die Anzahl von ca. 10 Alarmparkplätzen im Hof ist nicht hinreichend. Es gibt keine eingezeichneten Parkflächen, sodass frei im Hof geparkt wird. Zudem fehlen Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung.

Die Alarmeinfahrt und -ausfahrt ist nicht kreuzungsfrei. Die Laufwege sind ebenfalls nicht kreuzungs- und hindernisfrei.

Die Stellplatz- und Torggröße sind für die dort stationierten Fahrzeuge, insbesondere für das LF 10, nicht hinreichend. Eine Abgasabsauganlage für die beiden MTF ist nicht vorhanden. Eine Abgasabsauganlage für das LF 10 ist vorhanden, erfüllt jedoch nicht die heutigen Anforderungen. Der Wirkungsgrad der Abgasabsauganlage ist fraglich. Alle Fahrzeuge sind mit einer Ladeerhaltung ausgestattet. Es bestehen Unfallgefahren aufgrund der baulichen Situation.

Eine Brandfrüherkennung sowie die Möglichkeit zur Notstromversorgung sind nicht vorhanden.

Es ist eine Werkstatt mit Werkbank vorhanden, an der Kleinreparaturen vor Ort durchgeführt werden können. Die Lagermöglichkeiten sind aufgrund der Größe der Halle zwar grundsätzlich hinreichend,



jedoch fehlt eine geordnete Lagerorganisation. Die Gerätschaften werden in der Fahrzeughalle, teilweise im Abstandsreich der Fahrzeuge, gelagert.

Ein Schulungsraum sowie eine kleine Teeküche sind im Gebäude untergebraucht. Die Größe und Funktionalität sind hinreichend.

Für ein Büro sowie eine kleine Einsatzzentrale ist derzeit kein Bedarf gegeben.

Die Ausstattung mit EDV und Kommunikationsmittel ist grundsätzlich hinreichend.

Das Gebäude ist (teilweise) sanierungsbedürftig.

Die umfangreichen Mängel sind voraussichtlich nur durch einen umfangreichen Umbau im Bestand oder durch einen Neubau zu beheben.



Handlungsbedarf gegeben.

### 9.2.3 HOLTE



Bildquelle: LülF+

Die Umkleiden sind in einem separaten Raum untergebracht. Eine Geschlechtertrennung erfolgt nicht. Die Kapazität der Umkleiden ist für die Anzahl der Aktiven nicht hinreichend. Toiletten sind nach Geschlechtern getrennt vorhanden. Es gibt keine Dusche. Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist nicht vorhanden.

Die Seitenabstände sind nicht hinreichend. Es bestehen Unfallgefahren in der Fahrzeughalle durch die nicht geordnete Lagerung von Einsatzmitteln.

Die Anzahl von ca. 10 Alarmparkplätzen neben dem Gebäude ist nicht hinreichend. Es gibt keine eingezeichneten Parkflächen, sodass frei auf dem Parkplatz geparkt wird. Der Alarmparkplatz ist lediglich geschottert, sodass Stolpergefahren bestehen.

Die Alarめinfahrt und -ausfahrt ist nicht kreuzungsfrei. Die Laufwege sind ebenfalls nicht kreuzungs- und hindernisfrei.

Die Stellplatz- und Torgröße sind für die dort stationierten Fahrzeuge, insbesondere für das bestellte Neufahrzeug LF 10, nicht hinreichend. Eine Abgasabsauganlage für das TSF-W (zukünftig: LF 10) ist vorhanden, erfüllt jedoch nicht die heutigen Anforderungen. Der Wirkungsgrad der Abgasabsauganlage ist fraglich. Alle Fahrzeuge sind mit einer Ladeerhaltung ausgestattet. Es bestehen Unfallgefahren aufgrund der baulichen Situation.

Eine Brandfrüherkennung sowie die Möglichkeit zur Notstromversorgung sind nicht vorhanden.

Es ist eine Werkstatt mit Werkbank vorhanden, an der Kleinreparaturen vor Ort durchgeführt werden können. Die Lagerung von Materialien erfolgt in der Fahrzeughalle, teilweise im Abstandsbereich der Fahrzeuge. Ein kleiner Lagerraum im Dachgeschoss der Fahrzeughalle ist nur durch eine Leiter erreichbar.

Ein Schulungsraum sowie eine kleine Teeküche sind im Gebäude untergebracht. Die Größe und Funktionalität sind hinreichend. Des Weiteren sind im Gebäude Toiletten nach Geschlechtern getrennt untergebracht.

Für ein Büro sowie eine kleine Einsatzzentrale ist derzeit kein Bedarf gegeben.

Die Ausstattung mit EDV und Kommunikationsmittel ist grundsätzlich hinreichend.

Das Gebäude ist (teilweise) sanierungsbedürftig.

Die umfangreichen Mängel sind voraussichtlich nur durch einen umfangreichen Umbau im Bestand oder durch einen Neubau zu beheben.



Handlungsbedarf gegeben.

#### 9.2.4 STRASSWEG



Bildquelle: Lülfi+

Die Umkleiden sind in einem separaten Raum untergebracht. Eine Geschlechtertrennung erfolgt nicht. Die Kapazität der Umkleiden ist für die Anzahl der Aktiven nicht hinreichend. Toiletten sind nach Geschlechtern getrennt vorhanden, aber nur von außen zugänglich. Die Toilettenanlagen werden nicht allein von der Feuerwehr genutzt, sondern auch von den Besuchern des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses. Es gibt keine Dusche. Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist nicht vorhanden.

Die Anzahl von ca. 10-15 Parkplätzen im Hof ist hinreichend. Diese sind jedoch nicht als Alarmparkplätze ausgewiesen und werden auch von den Nutzern des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses genutzt.

Die Alarめinfahrt und -ausfahrt ist nicht kreuzungsfrei. Die Laufwege sind ebenfalls nicht kreuzungs- und hindernisfrei. Im Alarmweg befinden sich Treppenstufen, so dass Stolpergefahren bestehen.

Die Stellplatz- und Torgröße sind für die dort stationierten Fahrzeug nicht hinreichend. Die Seitenabstände sind nicht hinreichend und werden durch die in der Fahrzeughalle gelagerten Gegenstände zusätzlich eingeschränkt. Eine Abgasabsauganlage für die Fahrzeuge ist vorhanden, erfüllt jedoch nicht die heutigen Anforderungen. Der Wirkungsgrad der Abgassauganlage ist fraglich. Alle Fahrzeuge sind mit einer Ladeerhaltung ausgestattet. Es bestehen Unfallgefahren aufgrund der baulichen Situation.



Eine Brandfrüherkennung sowie die Möglichkeit zur Notstromversorgung sind nicht vorhanden.

Es ist in der Fahrzeughalle eine Werkbank vorhanden, an der Kleinreparaturen vor Ort durchgeführt werden können. Die Arbeitssicherheit ist nicht gegeben. Die Lagerung von Materialien erfolgt in der Fahrzeughalle, teilweise im Abstandsbereich der Fahrzeuge. Im Keller unter der Fahrzeughalle gibt es Lagermöglichkeiten, deren Kapazität unzureichend ist.

Ein Schulungsraum nebst integrierter Büroecke sowie eine kleine Teeküche sind im angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Die Größe und Funktionalität sind hinreichend. Es bestehen aber Interessenkollisionen, wenn gleichzeitig andere Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.

Für eine kleine Einsatzzentrale ist derzeit kein Bedarf gegeben.

Die Ausstattung mit EDV und Kommunikationsmitteln ist grundsätzlich hinreichend.

Das Gebäude ist (teilweise) sanierungsbedürftig.

Die umfangreichen Mängel sind voraussichtlich nur durch einen Neubau zu beheben.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben.**



### 9.3 PERSONAL DER FEUERWEHR

#### 9.3.1 ENTWICKLUNG DER MITGLIEDERZAHLEN

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, sind die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

| Einheit                     | Anzahl FM (Sb) |           |            |            | Veränderung |
|-----------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                             | 2004           | 2009      | 2016       | 2022       |             |
| Hückeswagen                 | 38             | 58        | 50         | 51         | +1          |
| Herweg                      | 20             | 9         | 17         | 29         | +12         |
| Straßweg                    | 13             | 11        | 19         | 24         | +5          |
| Holte                       | 15             | 8         | 25         | 24         | -1          |
| <b>Summe eigene Kräfte</b>  | <b>86</b>      | <b>86</b> | <b>111</b> | <b>128</b> | <b>+17</b>  |
| <b>Summe externe Kräfte</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |


Alle Einheiten konnten in den vergangenen Jahren neue Mitglieder gewinnen. Die Einheiten Hückeswagen (+1), Herweg (+12) und Straßweg (+5) konnten im Vergleich zum letzten Brandschutzbedarfsplan die Mitgliederzahlen signifikant erhöhen. Holte hat seit 2016 ein Mitglied in der Einsatzabteilung weniger, was sich aber nicht relevant auswirkt. Insgesamt betrachtet haben die Mitgliederzahlen in den Einheiten ein zunehmend gutes Niveau erreicht.

Die Feuerwehr Hückeswagen besteht in der Einsatzabteilung derzeit aus rund 128 Freiwilligen Kräften, verteilt auf 4 Einheiten.

Auffällig ist, dass es aktuell keine externen Kräfte umliegender Feuerwehren gibt, die im sogenannten „Tagesalarm“ bei der Feuerwehr Hückeswagen ausrücken, weil sich deren Arbeitsort im Hückeswagener Stadtgebiet befindet.

Das Durchschnittsalter der Feuerwehr beträgt rund 39 Jahre. In den einzelnen Einheiten schwankt das Durchschnittsalter zwischen 36 und 40 Jahren.

| Einheit     | Auswert-<br>bare<br>Aktive | Geschlecht |      |         |      |         |      |         |      | Altersverteilung |      |               |      |               |      |               |      | Durch-<br>schnitts-<br>alter<br>[Jahre] |               |  |
|-------------|----------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------------------------------|---------------|--|
|             |                            | m          |      |         |      | w       |      |         |      | 18 - 29 Jahre    |      | 30 - 39 Jahre |      | 40 - 49 Jahre |      | 50 - 59 Jahre |      |                                         | 60 - 67 Jahre |  |
|             |                            | absolut    | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut          | in % | absolut       | in % | absolut       | in % | absolut       | in % |                                         |               |  |
| Hückeswagen | 51                         | 46         | 90%  | 5       | 10%  | 10      | 20%  | 18      | 35%  | 11               | 22%  | 8             | 16%  | 4             | 8%   | 40            |      |                                         |               |  |
| Herweg      | 29                         | 29         | 100% | 0       | 0%   | 13      | 45%  | 6       | 21%  | 3                | 10%  | 5             | 17%  | 2             | 7%   | 36            |      |                                         |               |  |
| Straßweg    | 24                         | 21         | 88%  | 3       | 13%  | 8       | 33%  | 5       | 21%  | 4                | 17%  | 6             | 25%  | 1             | 4%   | 38            |      |                                         |               |  |
| Holte       | 24                         | 22         | 92%  | 2       | 8%   | 6       | 25%  | 7       | 29%  | 4                | 17%  | 6             | 25%  | 1             | 4%   | 39            |      |                                         |               |  |
| Gesamt      | 128                        | 118        | 92%  | 10      | 8%   | 37      | 29%  | 36      | 28%  | 22               | 17%  | 25            | 20%  | 8             | 6%   | 39            |      |                                         |               |  |

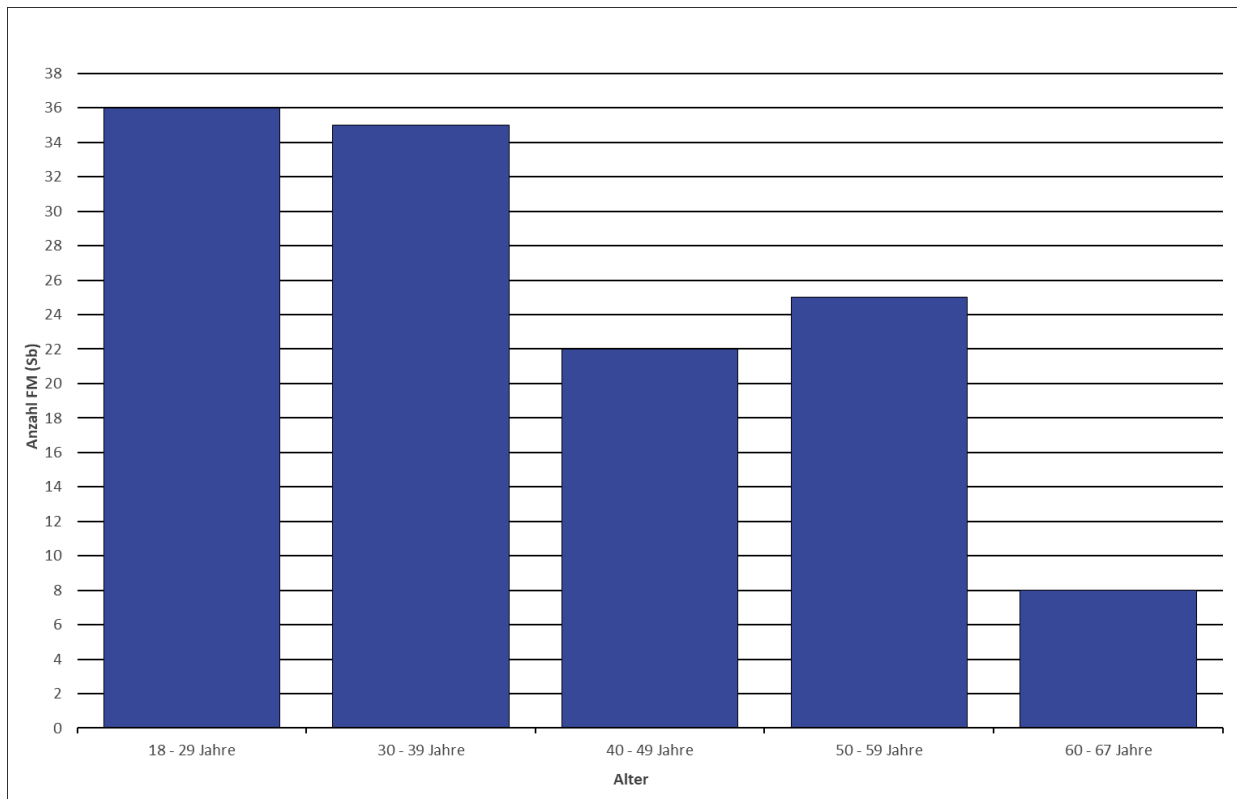

**Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Hückeswagen besteht derzeit aus rund 128 Mitgliedern. Die Mitgliederzahlen sind gegenüber der letzten Brandschutzbedarfsplanung von 2016 um 17 neue Einsatzkräfte gestiegen.**

### 9.3.2 ANALYSE DER PERSONALSTRUKTUR

Im gesamten Stadtgebiet sind – unter Zugrundelegung der Arbeitsorte – Montag bis Freitag tagsüber planerisch 45 Kräfte verfügbar.

Zusätzlich zu den Aktiven, die ihren Arbeitsplatz im Stadtgebiet haben und abkömmlich sind, steht tagsüber auch ein Teil der im Schichtdienst arbeitenden Einsatzkräfte zur Verfügung.

Im Ausrückbereich der Einheiten arbeiten insgesamt 8 Einsatzkräfte der jeweils anderen Einheiten. Durch diese stadtinternen Pendler kann die Tagesverfügbarkeit in den einzelnen Einheiten weiter gesteigert werden.

| Einheit     | Anzahl Aktive | Anzahl Verfügbare in Kommune | Kategorie 1                                                                 |      | Kategorie 2                                                    |      | Kategorie 3                                                    |      | Kategorie 4                                                    |      | Kategorie 5                                        |      | Kategorie 7                                                        |      | Schichtdienstleistende der Kategorie 4 / 5 / 6 |     |
|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----|
|             |               |                              | Tagesaufenthaltssort im Ortsteil der eigenen Einheit und abkömmlich absolut | in % | Tagesaufenthaltssort im Ortsteil einer anderen Einheit absolut | in % | wechselnder Tagesaufenthaltssort innerhalb der Kommune absolut | in % | Tagesaufenthaltssort in Kommune, aber nicht abkömmlich absolut | in % | Tagesaufenthaltssort außerhalb der Kommune absolut | in % | keine oder unvollständige Angaben zum Tagesaufenthaltssort absolut | in % |                                                |     |
| Hückeswagen | 49            | 14                           | 11                                                                          | 22%  | 3                                                              | 6%   | 0                                                              | 0%   | 2                                                              | 4%   | 28                                                 | 57%  | 5                                                                  | 10%  | 7                                              | 14% |
| Herweg      | 29            | 19                           | 16                                                                          | 55%  | 3                                                              | 10%  | 0                                                              | 0%   | 0                                                              | 0%   | 10                                                 | 34%  | 0                                                                  | 0%   | 0                                              | 0%  |
| Straßweg    | 24            | 6                            | 6                                                                           | 25%  | 0                                                              | 0%   | 0                                                              | 0%   | 0                                                              | 0%   | 16                                                 | 67%  | 2                                                                  | 8%   | 5                                              | 21% |
| Holte       | 24            | 6                            | 4                                                                           | 17%  | 2                                                              | 8%   | 0                                                              | 0%   | 1                                                              | 4%   | 17                                                 | 71%  | 0                                                                  | 0%   | 1                                              | 4%  |
| Gesamt      | 126           | 45                           | 37                                                                          | 29%  | 8                                                              | 6%   | 0                                                              | 0%   | 3                                                              | 2%   | 71                                                 | 56%  | 7                                                                  | 6%   | 13                                             | 10% |



### 9.3.3 ERREICHBARKEIT FEUERWEHRHÄUSER

#### Wohnorte

Dargestellt sind die Wohnorte der Freiwilligen Kräfte sowie deren Zuordnung zu den einzelnen Standorten.

Auffällig sind die teilweise großen Entfernungen von den Wohnorten zu den einzelnen Feuerwehrstandorten.

Die Zuordnung zu den jeweiligen Einheiten anhand der Wohnorte vermittelt kein eindeutiges Bild und ist in sich nicht stimmig. Die Feuerwehrangehörigen wohnen über das gesamte Stadtgebiet verteilt und sind nicht immer sinnvoll dem Feuerwehrstandort zugehörig, der ihrem Wohnort am nächsten liegt. Offensichtlich ist diese Zuordnung historisch gewachsen.

Durch die nicht optimale Wohnortverteilung sind teilweise die Anfahrtswege zum Feuerwehrhaus sehr lang. Dieser Umstand spiegelt sich auch in den teilweise sehr langen Ausrückzeiten der Einheiten wider.

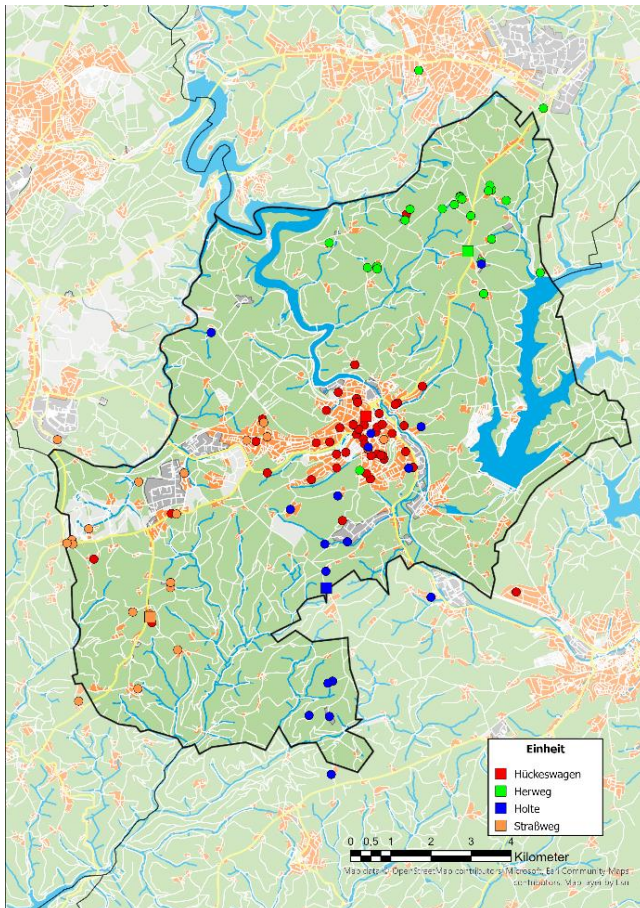


Abb.: Übersicht Wohnorte der Einsatzkräfte

Wohnorte außerhalb Kartenausschnitt

Hückeswagen 1

Herweg 3

Holte 3



**Die Zuordnung der Wohnorte zu den Feuerwehrstandorten ist nicht optimal und führt zu (teilweise) langen Ausrückzeiten.**

## Arbeitsorte

Dargestellt sind die Arbeitsorte der Freiwilligen Kräfte sowie deren Zuordnung zu den einzelnen Einheiten der Feuerwehr. Doppelte Arbeitsorte wurden mit einem Versatz von 80 m entzerrt. Die kartographische Darstellung zeigt zu den Arbeitszeiten Montag bis Freitag tagsüber grundsätzlich eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Einsatzkräften im Stadtgebiet. Erschwerend kommt zusätzlich hinzu, dass die Arbeitsorte über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind und auch die Zuteilung Arbeitsorte zu den Standorten nicht optimal ist. So wird nicht immer notwendigerweise das nächstgelegene Feuerwehrhaus angesteuert, was auch tagsüber zu verlängerten Ausrückzeiten bei allen Einheiten führt.

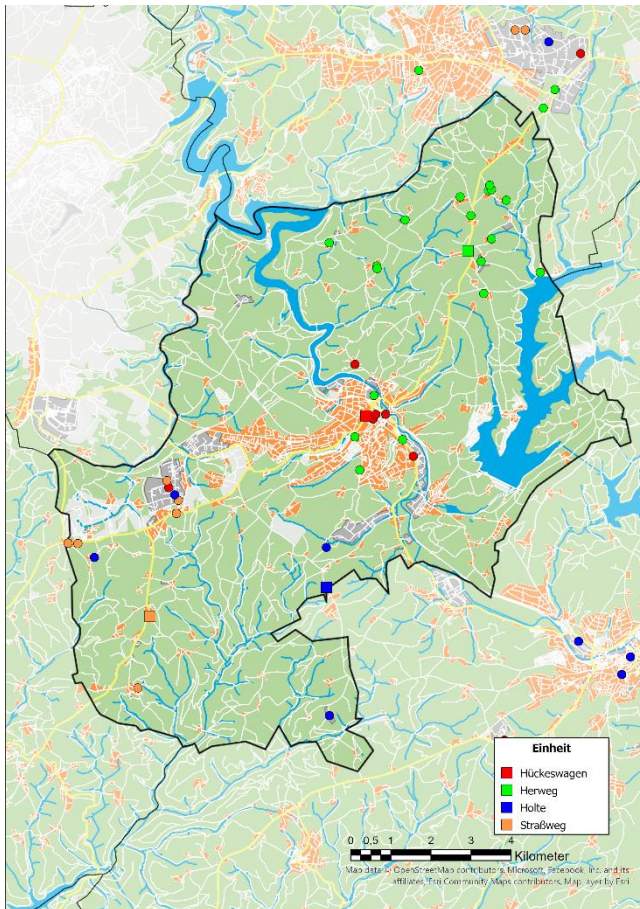


Abb.: Übersicht der Arbeitsorte der Einsatzkräfte

### Arbeitsorte außerhalb Kartenausschnitt

Hückeswagen 5

Herweg 7

Holte 6

Straßweg 6




**Die Zuteilung der Arbeitsorte zu den Standorten ist nicht optimal. So wird nicht immer notwendigerweise das nächstgelegene Feuerwehrhaus angesteuert, was auch tagsüber zu verlängerten Ausrückzeiten bei den Einheiten führen kann.**

#### 9.4 JUGENFEUERWEHR

Die Feuerwehr unterhält zentral am Standort Hückeswagen eine Jugendfeuerwehr. Den Jugendlichen steht im Feuerwehrhaus Hückeswagen ein Jugendraum zur Verfügung, dessen Kapazität bei der Anzahl der derzeit aktiven Jugendlichen erschöpft ist. Zudem fehlen adäquate Umkleideräume für die Jugendfeuerwehr. Die Infrastruktur der Jugendfeuerwehr muss deutlich verbessert werden. Bei einem Neubau des Standortes Hückeswagen sind daher die Belange der Jugendfeuerwehr entsprechend zu berücksichtigen. So sind bereits im Neubau des Feuerwehrhauses Hückeswagen-Stadtmitte nach Geschlechtern getrennte Umkleiden für die Jugendfeuerwehr sowie ein Jugendraum vorgesehen.

Die Jugendfeuerwehr hat derzeit insgesamt 23 Mitglieder. Das Eintrittsalter liegt bei 10 Jahren.

In den nächsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 21 Übertritten aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Aufgrund der Erfahrungen der Feuerwehr Hückeswagen aus den vergangenen Jahren ist die Übernahmequote von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung nur schwer planbar. Aus diesem Grunde wurde darauf verzichtet, eine Tabelle zu erstellen, die die derzeitigen Mitglieder der Jugendfeuerwehr bezogen auf den derzeitigen Wohnort bzw. auf die zukünftige Einheit zeigt. Erfahrungsgemäß können nur rund 1/3 der Jugendlichen tatsächlich vor Ort langfristig gebunden werden. Die altersbedingten Abgänge aus der Einsatzabteilung können voraussichtlich nicht bei allen Einheiten zuverlässig durch die Jugendfeuerwehr kompensiert werden.

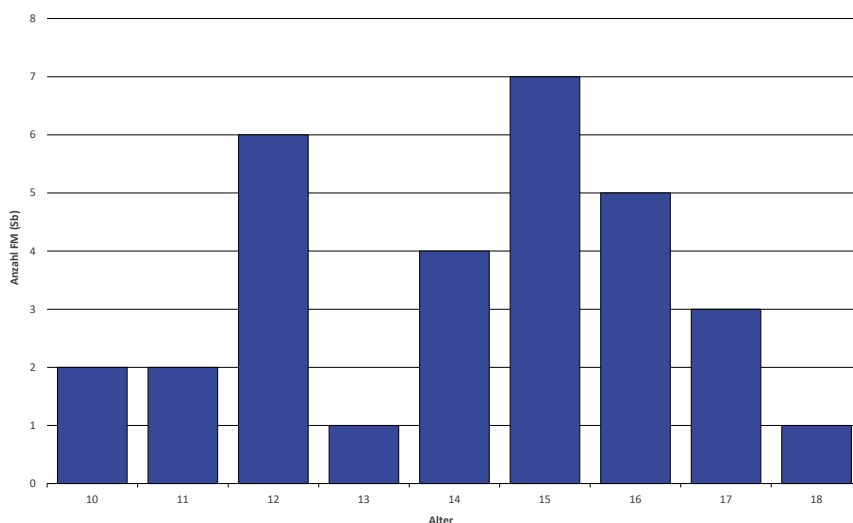

**In den nächsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 21 Übertritten aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Erfahrungsgemäß kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendlichen tatsächlich vor Ort langfristig gebunden werden. Die altersbedingten Abgänge aus der Einsatzabteilung können voraussichtlich nicht bei allen Einheiten zuverlässig durch die Jugendfeuerwehr kompensiert werden.**



### 9.5 KINDERFEUERWEHR

Eine Kinderfeuerwehr wurde im Jahr 2019 gegründet.

So können die Kinder bereits ab einem Alter von 6 Jahren an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden.

Derzeit werden 19 Kinder in der Kinderfeuerwehr betreut.

Die Kinderfeuerwehr ist daher für die Feuerwehr Hückeswagen neben der Jugendfeuerwehr eine weitere Möglichkeit zur Nachwuchsgewinnung. Um die Kinderfeuerwehr nachhaltig für die Kinder interessant zu halten, sind stetig verschiedene Rahmenbedingungen (u.a. Notwendigkeit pädagogischer Unterstützung, Aufbau und Organisation der Kinderfeuerwehr, notwendige Räumlichkeiten und Kapazitäten) zu evaluieren und ggfls. anzupassen.



**Die Kinderfeuerwehr ist als weitere Baustein zur Nachwuchsförderung für die Einsatzabteilung weiterhin zu fördern.**

### 9.6 AUS- UND FORTBILDUNG

Die Feuerwehr Hückeswagen führt auf Grundlage des § 32 BHKG regelmäßig in den folgenden Bereichen Aus- und Fortbildungen durch:

- Reguläre Standortausbildung (einheitsspezifischer Dienstplan, Prüfung und Aufnahme in Jahresdienstplan durch Leiter der Feuerwehr)
- Truppmann-Ausbildung (Modul 1-4)
- Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern
- Ausbildung von Drehleiter-Maschinisten
- Regelmäßige Fortbildungen in den Bereichen Atemschutz und Technische Hilfeleistung

Im Notfallzentrum des Oberbergischen Kreises in Kotthausen werden weitere Ausbildungen auf Kreisebene durchgeführt.

Führungs- und Speziallehrgänge werden auf Landesebene am Institut der Feuerwehr NRW besucht.



**Die Feuerwehr Hückeswagen führt auf Grundlage des § 32 BHKG regelmäßig Aus- und Fortbildungen durch.**



## 9.7 FAHRZEUGE UND TECHNIK

### 9.7.1 AKTUELLER FAHRZEUGBESTAND

An den Standorten der Feuerwehr werden derzeit diverse Fahrzeuge unterschiedlichen Alters vorgehalten.

| Einheit / Standort | Nr. | IST 2022  |         |               | Bemerkung IST                                       |
|--------------------|-----|-----------|---------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                    |     | IST       | Baujahr | Alter [Jahre] |                                                     |
| LZ Stadtmitte      | 1   | KdoW      | 2016    | 6             | -                                                   |
|                    | 2   | ELW 1     | 2013    | 9             | Funkgeräte, PC, Einsatzdokumentation                |
|                    | 3   | MZF       | 2013    | 9             | Transporter mit Ladefläche / Plane                  |
|                    | 4   | RW 2      | 2010    | 12            | -                                                   |
|                    | 5   | LF 20     | 2017    | 5             | Dachmonitor, 200 l Schaummittel                     |
|                    | 6   | HLF 20    | 2017    | 5             | hyd. Rettungssatz, 200 l Schaummittel, Sprungretter |
|                    | 7   | DLK 23-12 | 1998    | 24            | Hochleistungslüfter, Krankentrage (max. 130 kg)     |
|                    | 8   | RTB 1     | 2018    | 3             | inkl. Trailer                                       |
| LG Herweg          | 9   | LF 10     | 2015    | 7             | Stromaggregat, Beleuchtung                          |
|                    | 10  | MTF       | 2016    | 6             | -                                                   |
| LG Straßweg        | 11  | LF 10     | 2002    | 20            | Stromaggregat, Beleuchtung                          |
|                    | 12  | MTF       | 2017    | 5             | -                                                   |
| LG Holte           | 13  | TSF-W     | 1998    | 24            | -                                                   |
|                    | 14  | MTF       | 2010    | 12            | -                                                   |
| Kinderfeuerwehr    | 15  | MTF       | 2020    | 2             | -                                                   |

Tab.: Übersicht Fahrzeugbestand, Stand: 2022

Die Grundausrüstung jeder Einheit ist mindestens ein Löschfahrzeug mit Staffelbesatzung und einem Löschwassertank ( $\geq 500$  Liter).

Jede Einheit hält eine 4-teilige Steckleiter zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges vor.

In der Kernstadt ist zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges ein Hubrettungsfahrzeug DLAK 23/12 stationiert.

(Tank-)Löschfahrzeuge mit einem größeren Wassertank sind am Standort Hückeswagen (HLF 20 mit 2.000 l, LF 20 mit 3.000 l) stationiert.

Zur Förderung von Wasser über lange Wegstrecken ist das LF 10 am Standort Herweg über die Norm hinaus mit einer erweiterten Ausstattung für die Wasserförderung über lange Wegstrecken (B-Schläuche, Tragkraftspitze) ausgestattet. Weitere Tragkraftspitzen zur Wasserförderung sind auf dem LF 10 (LF 8/6) der Einheit Straßweg sowie auf dem TSF-W der Einheit Holte stationiert.

Am Standort Hückeswagen sind Fahrzeuge (HLF 20, RW) mit hydraulischen, mechanischen und/oder pneumatischen Rettungsgeräten zur Rettung von eingeklemmten Personen stationiert. Das im Jahr 2023 ausgelieferte LF 10 für die Einheit Holte verfügt über ein hydraulisches Kombigerät auf Akkubasis.

Alle Einheiten können aufgrund ihrer Ausstattung die Erstmaßnahmen bei Unfällen mit ABC-Stoffen gemäß GAMS durchführen. Darüber hinaus wird eine ABC-Grundausrüstung auf Rollcontainern vorgehalten, die mit dem MZF in den Einsatz gebracht werden können.

Für den gemeindeweiten Bedarf bei umfangreicheren Lagen steht am Standort Hückeswagen ein ELW 1 als Führungsmittel zur Verfügung. Bei entsprechendem Bedarf ist darüber hinaus ein ELW 2 als Fahrzeug des Oberbergischen Kreises alarmierbar (stationiert in Bergneustadt).



Der Leitung der Feuerwehr steht als Dienstfahrzeug ein KdoW zur Verfügung.

Für Einsätze auf Gewässern wird in Hückeswagen ein Rettungsboot (RTB 1) auf entsprechendem Trailer vorgehalten.

Die Standorte Herweg, Holte und Straßweg verfügen über je ein MTF. Zum Mannschaftstransport steht zudem am Standort Hückeswagen ein MZF zur Verfügung, das auch als Logistikfahrzeug für allgemeine Transportaufgaben genutzt wird. Die MTF und das MZF können neben der Einsatzabteilung auch von der Jugendfeuerwehr genutzt werden. Der Kinderfeuerwehr steht ein weiteres MTF zur Verfügung, das zusätzlich auch für den Einsatzdienst genutzt werden kann.

In den vergangenen 5 Jahren wurden 5 Fahrzeuge neu in Dienst gestellt, ein weiteres Fahrzeug (LF 10 für den Standort Holte) ist bestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2023 ausgeliefert. Damit wurden wesentliche Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplans 2016 umgesetzt. Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge konnte signifikant gesenkt werden und liegt derzeit bei rund 10 Jahren.

Die Altersverteilung der Fahrzeuge zeigt jedoch auch weiterhin Fahrzeuge, die älter als 15 (Kleinfahrzeuge) bzw. 20 (Großfahrzeuge) Jahre alt sind. Somit sind in den kommenden Jahren weitere Ersatzbeschaffungen angezeigt. Je nach Abnutzungs-, Pflegezustand oder Möglichkeiten der Ersatzteilversorgung sind aus heutiger Sicht zukünftig folgende Fahrzeuglaufzeiten anzustreben:

- KdoW: 12 Jahre
- ELW: 15 Jahre
- MTF: 20 Jahre
- Hubrettungsfahrzeuge: 20 Jahre
- Löschfahrzeuge: 25 Jahre

Diese Laufzeiten entsprechen unter anderem der Fachempfehlung des Fachausschusses Technik des deutschen Feuerwehrverbandes.

## 9.7.2 ALTERSVERTEILUNG DER GROßFAHRZEUGE

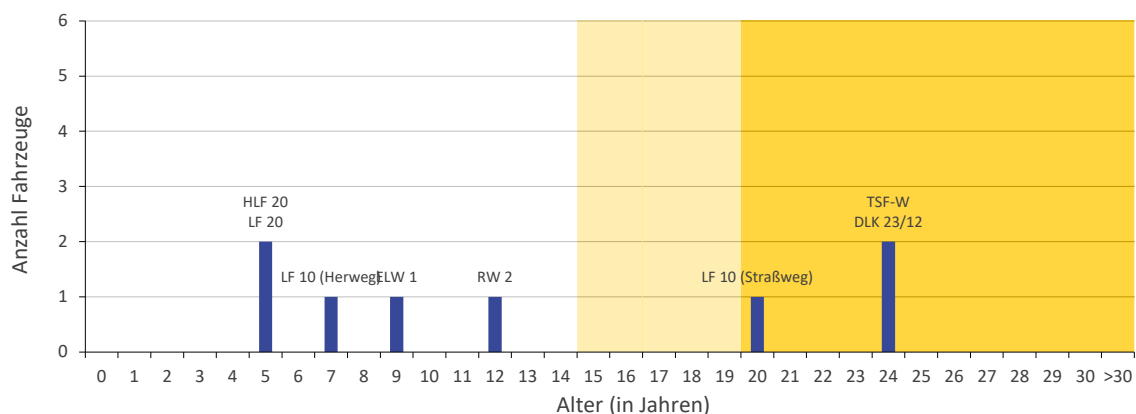


Abb.: Altersverteilung Großfahrzeuge, Stand: 2022

### 9.7.3 ALTERSVERTEILUNG DER KLEINFahrZEUGE

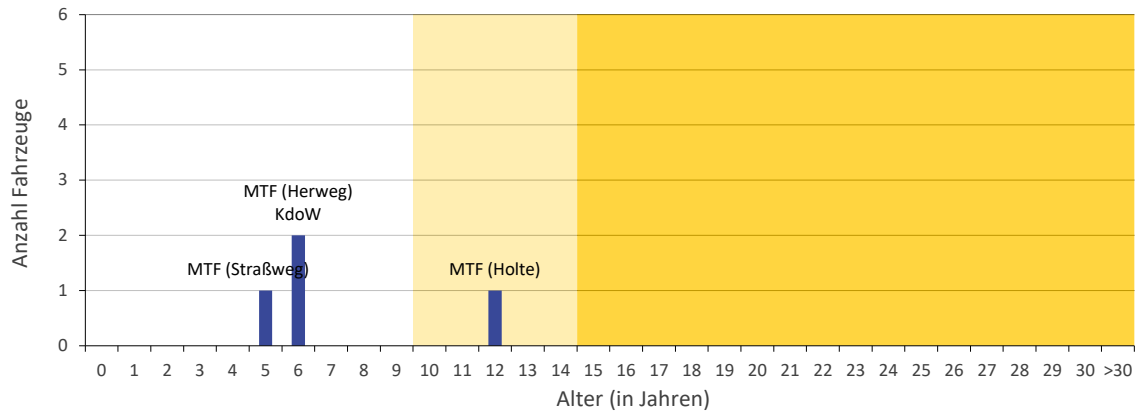


Abb.: Altersverteilung der Kleinfahrzeuge, Stand: 2022



Die Feuerwehr Hückeswagen verfügt insgesamt über 15 Fahrzeuge, darunter 5 Löschfahrzeuge sowie ein Rettungsboot.



In den vergangenen 5 Jahren wurden 5 Fahrzeuge neu in Dienst gestellt. Das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge konnte signifikant gesenkt werden und liegt derzeit bei rund 10 Jahren. Auf der Grundlage der Altersverteilung der Fahrzeuge sind dennoch in den kommenden Jahren weitere Ersatzbeschaffungen angezeigt. Dies ist auch auf die Groß- und Kleinfahrzeuge zurückzuführen, die älter als 15 bzw. 20 Jahre sind.



## 10 AUFGABENWAHRNEHMUNG UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Das Kapitel „Aufgabenwahrnehmung und Leistungsfähigkeit“ beschreibt, wie die definierten Planungsgrundlagen erfüllt bzw. eingehalten werden. Dazu wird sowohl das gesamte Einsatzgeschehen betrachtet als auch die in Bezug auf die Planungsgrundlagen relevanten Einsatzstichwörter detailliert analysiert.

Unter Berücksichtigung des Gefahrenpotenzials, der Planungsgrundlagen sowie der Feuerwehrstruktur sind resultierend Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr möglich.

### 10.1 EINSATZKENNWERTE DER EINHEITEN

#### 10.1.1 EINSATZFREQUENZEN DER EINHEITEN

Die Tabelle zeigt die Beteiligung der einzelnen Einheiten am Einsatzgeschehen. Die Relativwerte beschreiben den Anteil der Einsätze, an denen die jeweilige Einheit beteiligt war.

| Einheit     | alle Einsätze    |                                  |                |                | zeitkritische Einsätze |                                  |                |                |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|             | Mo.-Fr. 7-17 Uhr | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | Gesamt         |                | Mo.-Fr. 7-17 Uhr       | Mo.-Fr. 17-7 Uhr,<br>Sa./So./Fe. | Gesamt         |                |
|             | <i>absolut</i>   | <i>absolut</i>                   | <i>absolut</i> | <i>relativ</i> | <i>absolut</i>         | <i>absolut</i>                   | <i>absolut</i> | <i>relativ</i> |
| Hückeswagen | 28,2             | 61,7                             | 89,9           | 70,2 %         | 17,7                   | 34,2                             | 51,9           | 97,9 %         |
| Herweg      | 3,5              | 6,1                              | 9,6            | 7,5 %          | 3,0                    | 3,5                              | 6,5            | 12,3 %         |
| Straßweg    | 5,7              | 10,2                             | 15,9           | 12,4 %         | 4,1                    | 6,2                              | 10,4           | 19,5 %         |
| Holte       | 2,8              | 5,4                              | 8,2            | 6,4 %          | 2,1                    | 3,1                              | 5,2            | 9,9 %          |

Abb.: Einsatzbeteiligungen der Einheiten

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 31.12.2021

Anmerkung: Bei den absoluten Zahlen handelt es sich um Jahresmittelwerte. Die Relativwerte stellen Einsatzbeteiligungen in Bezug zur jeweiligen Gesamteinsatzzahl dar.

Die Auswertung spricht dafür, dass in der Regel planerisch mehrere Einheiten zu einem Einsatz alarmiert werden.

Die Einheit Hückeswagen weist bei den absoluten Jahresmittelwerten mit rund 90 Einsätzen die höchste Einsatzbeteiligung auf.

Insgesamt liegen die Einsatzbeteiligungen der Einheiten zwischen circa 8 und 16 Einsätzen pro Jahr.



**Die Einheit Hückeswagen weist mit die höchste Einsatzbeteiligung auf und ist bei rund 70 % aller Einsätze beteiligt.**



**Die Einheit Hückeswagen ist mit einer Einsatzbeteiligung von rund 98 % an den zeitkritischen Einsätzen an nahezu jedem zeitkritischen Einsatz im Stadtgebiet beteiligt.**



### 10.1.2 AUSTRÜCKZEITEN DER EINHEITEN

Als Grundlage für die Auswertung der Ausrückzeiten dienen die in der Leitstelle elektronisch dokumentierten FMS-Statuszeiten der Fahrzeuge, die auf Basis der Dokumentationen der Feuerwehr Hückeswagen zur Verfügung gestellt wurden.

| Einheit     | Zeitbereich | auswertbare<br>Einsätze | Mittelwert<br>[min] | Median<br>[min] | 80 %-Perzentil<br>[min] | 90 %-Perzentil<br>[min] |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Hückeswagen | ZB 1        | 115                     | 6,3                 | 6,6             | 7,7                     | 8,2                     |
|             | ZB 2        | 226                     | 5,8                 | 6,0             | 7,1                     | 8,2                     |
| Herweg      | ZB 1        | 16                      | 7,0                 | 6,6             | 7,1                     | 7,5                     |
|             | ZB 2        | 24                      | 7,4                 | 6,6             | 8,1                     | 9,2                     |
| Straßweg    | ZB 1        | 22                      | 12,7                | 9,4             | 17,6                    | 23,7                    |
|             | ZB 2        | 38                      | 8,6                 | 7,3             | 8,7                     | 10,4                    |
| Holte       | ZB 1        | 11                      | 11,9                | 10,9            | 13,5                    | 16,4                    |
|             | ZB 2        | 21                      | 8,2                 | 8,5             | 9,6                     | 9,8                     |

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022

Zusätzlich hat eine manuelle Plausibilitätsprüfung der Zeiten stattgefunden. Ausgewertet wurde die Ausrückzeit des erstausrückenden, taktisch relevanten Fahrzeugs (u.a. Löschfahrzeuge, Hubrettungsfahrzeug) der jeweiligen Einheit bei zeitkritischen Einsätzen. Nicht ausgewertet wurden überörtliche Einsätze (ggf. verlängerte Ausrückzeit) und Einsätze, bei denen die Statuszeit des Ausrückens (Status 3) nicht dokumentiert ist.



**Unter Berücksichtigung der notwendigen Fahrzeiten zur Gebietsabdeckung und unter der Annahme dieser langen Ausrückzeiten sind die definierten Planungsziele nicht in allen Bereichen des Stadtgebietes zu erfüllen. Die ermittelten Ausrückzeiten der Einheiten können der Tabelle entnommen werden.**



**Die teilweise langen Ausrückzeiten führen nicht automatisch zu der Schlussfolgerung, dass die Feuerwehr Hückeswagen nicht leistungsfähig ist. Vielmehr sind bei der Betrachtung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr weitere Faktoren zu berücksichtigen und zu bewerten (siehe folgende Ausführungen).**



### 10.1.3 EINTREFFZEITEN

Als Grundlage für die Auswertung der Eintreffzeiten dienen die in der Leitstelle elektronisch dokumentierten FMS-Statuszeiten der Fahrzeuge. In den untenstehenden Diagrammen ist die Eintreffzeit bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb des Stadtgebiets getrennt nach den beiden Zeitbereichen ausgewertet. Die Eintreffzeit wurde anhand der dokumentierten Statuszeit für das ersteintreffende einsatzrelevante Fahrzeug (ohne z. B. MTW) bestimmt. Markiert ist jeweils der Minutenwert, innerhalb dem rund 90 % der Einsätze erreicht werden konnten.

#### ZEITBEREICH 1: MONTAG BIS FREITAG TAGSÜBER 07:00-17:00 UHR

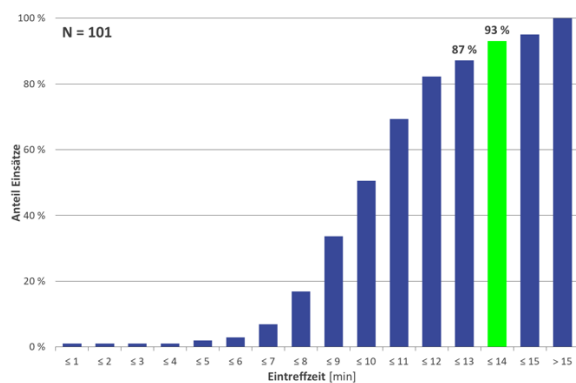


Abb.: Eintreffzeit Zeitbereich 1

#### Zeitbereich 2: Montag bis Freitag 17:00-7:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag

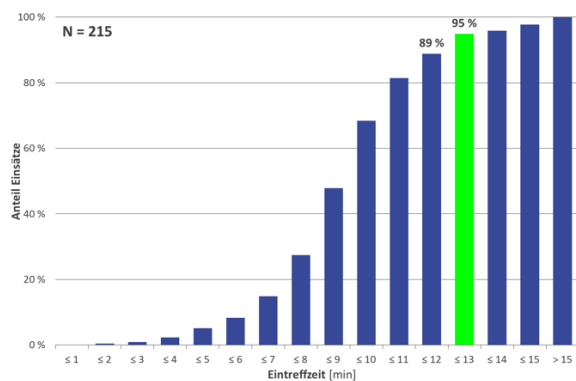


Abb.: Eintreffzeit Zeitbereich 2





#### 10.1.4 ERREICHUNG DER ZEITKRITISCHEN EINSATZSTELLEN

##### Eintreffzeit 8 Minuten

| Zeitbereich                   | Auswertbare Einsätze [Anzahl] | Erreichen der Einsatzstelle innerhalb der 1. ETZ (8 Minuten) [absolut] | Erreichen der Einsatzstelle innerhalb der 1. ETZ (8 Minuten) [relativ] | Zum Vergleich: Erreichen innerh. von 9 Minuten [absolut] | Zum Vergleich: Erreichen innerh. von 9 Minuten [relativ] |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mo.-Fr. 7-17 Uhr              | 101                           | 17                                                                     | 16,8 %                                                                 | 34                                                       | 33,7 %                                                   |
| Mo.-Fr. 17-7 Uhr, Sa./So./Fe. | 215                           | 59                                                                     | 27,4 %                                                                 | 103                                                      | 47,9 %                                                   |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>316</b>                    | <b>76</b>                                                              | <b>24,1 %</b>                                                          | <b>137</b>                                               | <b>43,4 %</b>                                            |

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022

##### Eintreffzeit 10 Minuten

| Zeitbereich                   | Auswertbare Einsätze [Anzahl] | Erreichen der Einsatzstelle innerhalb einer ETZ von 10 Minuten [absolut] | Erreichen der Einsatzstelle innerhalb einer ETZ von 10 Minuten [relativ] | Zum Vergleich: Erreichen innerh. von 11 Minuten [absolut] | Zum Vergleich: Erreichen innerh. von 11 Minuten [relativ] |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mo.-Fr. 7-17 Uhr              | 101                           | 51                                                                       | 50,5 %                                                                   | 70                                                        | 69,3 %                                                    |
| Mo.-Fr. 17-7 Uhr, Sa./So./Fe. | 215                           | 147                                                                      | 68,4 %                                                                   | 175                                                       | 81,4 %                                                    |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>316</b>                    | <b>198</b>                                                               | <b>62,7 %</b>                                                            | <b>245</b>                                                | <b>77,5 %</b>                                             |

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 18.01.2022



**Die Nichterreichung des Zielerreichungsgrades im betrachteten Zeitraum allein führt nicht automatisch zu der Schlussfolgerung, dass die Feuerwehr Hückeswagen nicht leistungsfähig ist. Es sind für eine Bewertung weitere Faktoren zu berücksichtigen und zu analysieren (siehe folgende Ausführungen).**

## 10.2 DETAILANALYSE RELEVANTER EINSÄTZE

### 10.2.1 EINLEITUNG

Die langen Ausrückzeiten sowie die teilweise langen Eintreffzeiten veranlassen dazu, die Gründe hierfür näher zu untersuchen. Hierzu wurden u.a. Einsätze mit hoher Zeitdringlichkeit im Detail betrachtet.

Für die Detailanalyse von Einsätzen bzgl. der Erfüllung der Kriterien der Planungsgrundlagen (= Zeit und Stärke) werden Brandeinsätze und Technische Hilfeleistungen im Betrachtungszeitraum (01.01.2015 - 31.12.2021) ausgewertet, die auf Basis der Alarmierungssystematik im Sinne der Planungsgrundlagen relevant sind.

Insgesamt werden 58 Einsätze hinsichtlich ihrer Planungszielerfüllung betrachtet.

Als Grundlage für diese Auswertung dienen die elektronischen Einsatzdaten (insb. Statuszeiten der Fahrzeuge). Zusätzlich werden diese Daten um die Fahrzeugstärken aus den Dokumentationen der Feuerwehr ergänzt.

Im Rahmen der folgenden Betrachtungen werden alle eingesetzten Einsatzmittel (inkl. KdoW und MTW) berücksichtigt.



Weißer Felder stehen für Zeiten, die aufgrund eines vorherigen Einsatzabbruchs nicht betrachtet bzw. aufgrund fehlender Zeiten oder Stärken nicht ausgewertet werden können. Nähere Erläuterungen zu den Gründen für nicht auswertbare (Teil-)Einsätze sind als Anlage aufgeführt.

Bei der Bewertung der Stärken wird zwischen der 1. Eintreffzeit (8 oder 10 Minuten) und der 2. Eintreffzeit (13 oder 15 Minuten) unterschieden. Zusätzlich werden die jeweiligen Stärken der ersten und zweiten Folgeminute angegeben, da durch geringe Abweichungen in der Datenerfassung (Statuszeiten) diese in das nächste Intervall fallen können.

In der Gesamtstärke werden alle Fahrzeugstärken unabhängig von der Eintreffzeit aufsummiert. Wenn die Stärken gemäß den Planungszielen der jeweiligen Eintreffzeit erreicht wurden, so sind die Felder grün markiert (Stärke 1. ETZ: , Stärke 2. ETZ: ) , in den übrigen Fällen orange () .

In der Einzelanalyse von Einsätzen wurde für Brandeinsätze die notwendige Anzahl an Einsatzkräften gemäß der definierten Planungsziele berücksichtigt.

| Planungs-<br>klasse      | Strukturtyp                                                                                 | 1. ETZ | Stärke<br>1. Einheit                         | 2. ETZ | Stärke<br>2. Einheit                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brand-1<br>(bis 7 m)     | deutlich überwiegend Gebäude geringer Höhe<br>(bis 7 m FBH),<br>überwiegend offene Bebauung | 10 min | 1 Staffel /<br>6 Funktionen<br>(mind. 4 AGT) | 15 min | 1 Staffel /<br>6 Funktionen<br>(mind. 2 AGT)                              |
| Brand-2<br>(7 bis 13 m)  | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 7 m und<br>max. 13 m FBH (Gebäudeklasse 4)              | 10 min | 1 Gruppe /<br>9 Funktionen<br>(mind. 4 AGT)  | 15 min | 1 Staffel /<br>6 Funktionen<br>(mind. 4 AGT)<br>+ 1 Funktion<br>Zugführer |
| Brand-3<br>(13 bis 22 m) | größere Anzahl Gebäude mit mehr als 13 m und<br>max. 22 m FBH                               | 8 min  | 1 Gruppe /<br>9 Funktionen<br>(mind. 4 AGT)  | 13 min | 1 Staffel /<br>6 Funktionen<br>(mind. 4 AGT)<br>+ 1 Funktion<br>Zugführer |

## 10.2.2 BRANDEINSÄTZE

### Planungsklasse Brand 1

Zeitbereich 1 (Mo.-Fr. 07:00 - 17:00 Uhr) und Zeitbereich 2 (Mo.-Fr. 17:00 - 07:00 Uhr, Sa., So., Fe.)

| Lfd.<br>Nr. | Wochentag  | Datum      | Uhrzeit<br>1. Alarm | Zeit-<br>bereich | Einsatzort<br>(Stadt-/Ortsteil) | Alarmstichwort | Eintreffzeit<br>erstes<br>Fahrzeug | aufsummierte Stärken an der Einsatzstelle nach x Minuten<br>(Eintreffzeit) |        |        |        |        |        | Gesamt-<br>stärke | Kurzbeschreibung<br>zu nicht auswertbaren<br>(Teil-)Einsätzen | Beurteilungs-<br>ergebnis |               |
|-------------|------------|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|             |            |            |                     |                  |                                 |                |                                    | 10 min                                                                     | 11 min | 12 min | 13 min | 14 min | 15 min |                   |                                                               | 1. ETZ                    | 2. ETZ        |
| 1           | Montag     | 24.09.2018 | 19:10               | ZB2              | Bochen - Hückeswagen            | F2G            | 7 min                              | 3                                                                          | 6      | 9      | 12     | 22     | 22     | 37                |                                                               | erfüllt                   | erfüllt       |
| 2           | Mittwoch   | 17.04.2019 | 09:53               | ZB1              | Kleineichen                     | F3G            | 8 min                              | 8                                                                          | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 22                |                                                               | erfüllt                   |               |
| 3           | Donnerstag | 12.09.2019 | 19:03               | ZB2              | Dierl                           | F2G            | 8 min                              | 10                                                                         | 13     | 13     | 23     | 28     | 34     | 36                |                                                               | erfüllt                   | erfüllt       |
| 4           | Dienstag   | 05.11.2019 | 13:31               | ZB1              | Oberhombrechen                  | F3G            | 10 min                             | 6                                                                          | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 17                |                                                               | erfüllt                   |               |
| 5           | Mittwoch   | 29.01.2020 | 21:27               | ZB2              | Stahlschmidsbrücke              | F2G            | 10 min                             | 14                                                                         | 15     | 18     | 20     | 25     | 25     | 25                |                                                               | erfüllt                   | erfüllt       |
| 6           | Freitag    | 12.06.2020 | 15:19               | ZB1              | Oberlangenberg                  | F2G            | 16 min                             | 0                                                                          | 0      | 0      | 0      | 6      | 6      | 38                |                                                               | nicht erfüllt             | nicht erfüllt |
| 7           | Dienstag   | 25.08.2020 | 15:16               | ZB2              | Winterhagen                     | F2G            | 8 min                              | 1                                                                          | 7      | 13     | 22     | 31     | 31     | 42                |                                                               | tolerierbar               | erfüllt       |
| 8           | Freitag    | 06.11.2020 | 03:03               | ZB2              | Kobeshofen                      | F4G            | 12 min                             | 0                                                                          | 0      | 9      | 15     | 15     | 15     | 48                |                                                               | nicht erfüllt             | erfüllt       |
| 9           | Montag     | 23.11.2020 | 14:26               | ZB1              | Wegerhof - Hückeswagen          | F2G            | 8 min                              | 1                                                                          | 8      | 8      | 20     | 20     | 23     | 48                |                                                               | tolerierbar               | erfüllt       |
| 10          | Dienstag   | 01.12.2020 | 08:13               | ZB1              | Kleineichen                     | F2G            | 8 min                              | 1                                                                          | 8      | 12     | 20     | 26     | 26     | 45                |                                                               | tolerierbar               | erfüllt       |
| 11          | Mittwoch   | 13.01.2021 | 13:11               | ZB1              | Dierl                           | F2G            | 7 min                              | 0                                                                          | 1      | 7      | 7      | 7      | 7      | 20                | Abbruch vor 2. ETZ                                            | nicht erfüllt             | nicht erfüllt |
| 12          | Donnerstag | 17.06.2021 | 17:43               | ZB2              | Kleineichen                     | F3G            | 17 min                             | 0                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 42                |                                                               | nicht erfüllt             | nicht erfüllt |
| 13          | Montag     | 15.11.2021 | 14:14               | ZB1              | Winterhagen                     | F3G            | 8 min                              | 1                                                                          | 10     | 10     | 18     | 16     | 36     | 64                |                                                               | tolerierbar               | erfüllt       |



# SCHLOSS-STADT HÜCKESWAGEN

## FORTSCHREIBUNG BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN

### Planungsklasse Brand 2

Zeitbereich 1 (Mo.-Fr. 07:00 - 17:00 Uhr) und Zeitbereich 2 (Mo.-Fr. 17:00 - 07:00 Uhr, Sa., So., Fe.)

| Lfd. Nr. | Wochentag  | Datum      | Uhrzeit 1. Alarm | Zeitbereich | Einsatzort (Stadt-/Ortsteil) | Alarmstichwort | Eintreffzeit erstes Fahrzeug | aufsummierte Stärken an der Einsatzstelle nach x Minuten (Eintreffzeit) |        |        |        |        |        |        |        | Gesamtstärke | Kurzbeschreibung zu nicht auswertbaren (Teil-)Einsätzen | Beurteilungsergebnis |               |
|----------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|          |            |            |                  |             |                              |                |                              | 10 min                                                                  | 11 min | 12 min | 13 min | 14 min | 15 min | 16 min | 17 min |              |                                                         | 1. ETZ               | 2. ETZ        |
| 1        | Dienstag   | 24.07.2018 | 18:11            | ZB2         | Wiehagen                     | F2G            | 7 min                        | 10                                                                      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 30           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 2        | Samstag    | 04.08.2018 | 17:16            | ZB2         | Wiehagen                     | F2G            | 7 min                        | 10                                                                      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 48           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 3        | Samstag    | 08.09.2018 | 03:32            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 12 min                       | 1                                                                       | 10     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 26           |                                                         | tolerierbar          | erfüllt       |
| 4        | Sonntag    | 17.02.2019 | 00:08            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 7 min                        | 8                                                                       | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 35           |                                                         | nicht erfüllt        | nicht erfüllt |
| 5        | Donnerstag | 21.02.2019 | 19:15            | ZB2         | Wiehagen                     | F2G            | 7 min                        | 15                                                                      | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 27           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 6        | Sonntag    | 24.02.2019 | 16:00            | ZB2         | Wiehagen                     | F2G            | 7 min                        | 8                                                                       | 8      | 14     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20           |                                                         | tolerierbar          | erfüllt       |
| 7        | Sonntag    | 24.03.2019 | 22:51            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 9 min                        | 7                                                                       | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 22           |                                                         | tolerierbar          | tolerierbar   |
| 8        | Freitag    | 28.06.2019 | 22:43            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 6 min                        | 15                                                                      | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 23           |                                                         | erfüllt              | tolerierbar   |
| 9        | Dienstag   | 10.09.2019 | 04:06            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 9 min                        | 13                                                                      | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 25           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 10       | Feiertag   | 01.01.2020 | 13:06            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 9 min                        | 9                                                                       | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 29           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 11       | Freitag    | 14.02.2020 | 04:41            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 10 min                       | 3                                                                       | 11     | 14     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 23           |                                                         | tolerierbar          | tolerierbar   |
| 12       | Donnerstag | 15.10.2020 | 22:36            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 12 min                       | 7                                                                       | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 20           | Einsatzabbruch                                          | nicht erfüllt        | nicht erfüllt |
| 13       | Sonntag    | 25.04.2021 | 22:01            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 2 min                        | 13                                                                      | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 32           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 14       | Sonntag    | 04.07.2021 | 04:54            | ZB2         | Wiehagen                     | F2G            | 10 min                       | 9                                                                       | 12     | 13     | 13     | 21     | 21     | 21     | 21     | 28           |                                                         | erfüllt              | erfüllt       |
| 15       | Dienstag   | 31.08.2021 | 16:07            | ZB1         | Hückeswagen                  | F2G            | 10 min                       | 6                                                                       | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 11     | 11     | 25           |                                                         | nicht erfüllt        | nicht erfüllt |
| 16       | Sonntag    | 05.09.2021 | 16:54            | ZB2         | Hückeswagen                  | F2G            | 9 min                        | 7                                                                       | 13     | 13     | 13     | 21     | 21     | 21     | 21     | 28           |                                                         | tolerierbar          | erfüllt       |
| 17       | Sonntag    | 19.09.2021 | 16:37            | ZB2         | Wiehagen                     | F4G            | 9 min                        | 2                                                                       | 10     | 10     | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 54           |                                                         | tolerierbar          | erfüllt       |
| 18       | Dienstag   | 30.11.2021 | 15:39            | ZB1         | Wiehagen                     | F2G            | 6 min                        | 1                                                                       | 4      | 4      | 4      | 4      | 12     | 12     | 12     | 29           | Einsatzabbruch                                          | nicht erfüllt        | nicht erfüllt |

### 10.2.3 TECHNISCHE HILFELEISTUNGEN

Zeitbereich 1 (Mo.-Fr. 07:00 - 17:00 Uhr) und Zeitbereich 2 (Mo.-Fr. 17:00 - 07:00 Uhr, Sa., So., Fe.)

| Lfd. Nr. | Wochentag  | Datum      | Uhrzeit 1. Alarm | Zeitbereich | Einsatzort (Stadt-/Ortsteil) | Alarmstichwort | Eintreffzeit erstes Fahrzeug | aufsummierte Stärken an der Einsatzstelle nach x Minuten (Eintreffzeit) |        |        |        |        |        |        |        | Gesamtstärke                  | Kurzbeschreibung zu nicht auswertbaren (Teil-)Einsätzen | Beurteilungsergebnis |  |
|----------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--|
|          |            |            |                  |             |                              |                |                              | 11 min                                                                  | 12 min | 13 min | 14 min | 15 min | 16 min | 17 min | 1. ETZ |                               |                                                         | 2. ETZ               |  |
| 1        | Samstag    | 14.03.2015 | 20:20            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 6 min                        | 14                                                                      | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 17     | -                             | erfüllt                                                 | erfüllt              |  |
| 2        | Dienstag   | 22.12.2015 | 18:49            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 9 min                        | 3                                                                       | 3      | 3      | 3      | 3      | 9      | 9      | 18     | fehlerhafte Statusmeldung(en) | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |  |
| 3        | Mittwoch   | 15.06.2016 | 22:27            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 9 min                        | 4                                                                       | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 8      | sonstiger Grund               | tolerierbar                                             | tolerierbar          |  |
| 4        | Samstag    | 01.10.2016 | 08:58            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 6 min                        | 13                                                                      | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 14     | 14     | -                             | erfüllt                                                 | erfüllt              |  |
| 5        | Mittwoch   | 23.11.2016 | 16:10            | ZB1         | Wiehagen                     | TH2            | 7 min                        | 4                                                                       | 4      | 4      | 4      | 12     | 12     | 12     | 14     | -                             | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |  |
| 6        | Samstag    | 17.12.2016 | 01:10            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | nicht aw                     | 6                                                                       | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 9      | Abbruch vor 2. ETZ            | nicht aw                                                | nicht aw             |  |
| 7        | Montag     | 09.10.2017 | 17:19            | ZB2         | Wiehagen                     | TH2            | 11 min                       | 3                                                                       | 5      | 5      | 5      | 11     | 12     | 12     | 18     | Abbruch vor 2. ETZ            | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |  |
| 8        | Donnerstag | 05.03.2020 | 14:46            | ZB1         | Wiehagen                     | TH2            | 11 min                       | 5                                                                       | 5      | 5      | 5      | 7      | 7      | 7      | 10     | -                             | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |  |
| 9        | Samstag    | 25.07.2020 | 10:43            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 9 min                        | 9                                                                       | 9      | 9      | 11     | 14     | 14     | 14     | 24     | -                             | erfüllt                                                 | erfüllt              |  |
| 10       | Samstag    | 22.05.2021 | 12:28            | ZB2         | Hückeswagen                  | TH2            | 7 min                        | 11                                                                      | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 15     | -                             | erfüllt                                                 | erfüllt              |  |

| Lfd. Nr. | Wochentag  | Datum      | Uhrzeit 1. Alarm | Zeitbereich | Einsatzort (Stadt-/Ortsteil) | Alarmstichwort | Eintreffzeit erstes Fahrzeug | aufsummierte Stärken an der Einsatzstelle nach x Minuten (Eintreffzeit) |        |        |        |        |        |        |        | Gesamtstärke                 | Kurzbeschreibung zu nicht auswertbaren (Teil-)Einsätzen | Beurteilungsergebnis |               |
|----------|------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|          |            |            |                  |             |                              |                |                              | 10 min                                                                  | 11 min | 12 min | 13 min | 15 min | 16 min | 17 min | 1. ETZ |                              |                                                         | 2. ETZ               |               |
| 1        | Sonntag    | 11.01.2015 | 12:28            | ZB2         | Siepersbever                 | TH2            | 10 min                       | 5                                                                       | 5      | 5      | 14     | 14     | 14     | 14     | 28     | Wasserrettung                | nicht erfüllt                                           | erfüllt              |               |
| 2        | Dienstag   | 03.02.2015 | 22:50            | ZB2         | Dörpersteeg                  | TH2            | 8 min                        | 1                                                                       | 1      | 1      | 1      | 4      | 4      | 4      | 13     | sonstiger Grund (Schneefall) | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |               |
| 3        | Freitag    | 17.07.2015 | 08:37            | ZB1         | Fockenhausen                 | TH2            | 9 min                        | 9                                                                       | 8      | 8      | 8      | 8      | 13     | 13     | 15     | -                            | erfüllt                                                 | tolerierbar          |               |
| 4        | Donnerstag | 07.01.2016 | 17:27            | ZB2         | Kleinenichen                 | TH2            | 8 min                        | 11                                                                      | 11     | 11     | 11     | 10     | 10     | 10     | 18     | -                            | erfüllt                                                 | erfüllt              |               |
| 5        | Mittwoch   | 27.07.2016 | 15:12            | ZB1         | Hammerstein                  | TH2            | 16 min                       | 0                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 4      | 11     | Wasserrettung                | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |               |
| 6        | Donnerstag | 19.10.2017 | 06:36            | ZB2         | Schneideweg - Hückeswagen    | TH2            | 10 min                       | 9                                                                       | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 27     | -                            | erfüllt                                                 | nicht erfüllt        |               |
| 7        | Donnerstag | 18.01.2018 | 14:40            | ZB1         | Wegerhof - Hückeswagen       | TH2            | nicht aw                     | -                                                                       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                            | nicht aw                                                | nicht aw             |               |
| 8        | Donnerstag | 12.04.2018 | 13:41            | ZB1         | Winterhagen                  | TH2            | 11 min                       | 0                                                                       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 16     | sonstiger Grund              | nicht erfüllt                                           | nicht erfüllt        |               |
| 9        | Montag     | 09.07.2018 | 07:19            | ZB1         | Kleinenichen                 | TH2            | nicht aw                     | -                                                                       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | Einsatzabbruch               | nicht aw                                                | nicht aw             |               |
| 10       | Sonntag    | 07.10.2018 | 10:01            | ZB2         | Reinshagensbever             | P Wasser/Eis   | 10 min                       | 1                                                                       | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 18     | Wasserrettung/kein Einsatz   | tolerierbar                                             | erfüllt              |               |
| 11       | Montag     | 18.02.2019 | 08:08            | ZB1         | Winterhagen                  | TH2            | 15 min                       | 0                                                                       | 0      | 0      | 0      | 5      | 5      | 5      | 5      | 18                           | 1. Alarm war TH klein                                   | nicht erfüllt        | nicht erfüllt |
| 12       | Donnerstag | 21.02.2019 | 10:09            | ZB1         | Heinhausen                   | TH2            | 9 min                        | 9                                                                       | 9      | 9      | 9      | 10     | 10     | 10     | 16     | -                            | erfüllt                                                 | erfüllt              |               |
| 13       | Donnerstag | 21.03.2019 | 14:23            | ZB1         | Wefelsen                     | P Wasser/Eis   | 13 min                       | 0                                                                       | 0      | 0      | 0      | 5      | 5      | 5      | 12     | 13                           | Wasserrettung/kein Einsatz                              | nicht erfüllt        | nicht aw      |
| 14       | Donnerstag | 25.07.2019 | 19:54            | ZB2         | Reinshagensbever             | P Wasser/Eis   | nicht aw                     | 0                                                                       | 3      | 9      | 15     | 6      | 6      | 6      | 11     | -                            | Einsatzabbruch                                          | tolerierbar          | tolerierbar   |
| 15       | Feiertag   | 26.12.2019 | 01:15            | ZB2         | Mühlenberg - Hückeswagen     | TH2            | 16 min                       | 0                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 32                           | -                                                       | erfüllt              | erfüllt       |
| 16       | Freitag    | 21.08.2020 | 18:22            | ZB2         | Niederlangenberger           | P Wasser/Eis   | 11 min                       | 0                                                                       | 1      | 7      | 7      | 7      | 12     | 12     | 14     | 21                           | Wasserrettung                                           | tolerierbar          | tolerierbar   |
| 17       | Freitag    | 03.09.2021 | 07:23            | ZB1         | Buchholz - Hückeswagen       | TH2            | 9 min                        | 7                                                                       | 15     | 18     | 20     | 22     | 22     | 22     | 26     | -                            | erfüllt                                                 | erfüllt              |               |

### 10.3 BEWERTUNG DER ZIELERREICHUNG

Die Bewertung der Zielerreichung erfolgt anhand der fortgeschriebenen Planungsziele aus diesem Brandschutzbedarfsplan.



### 10.3.1 BEWERTUNG DER ZIELERREICHUNG INSGESAMT

Die teilweise langen Ausrückzeiten und die verlängerten Eintreffzeiten sind aufgrund der Standortstruktur und der Größe des weitläufigen Stadtgebietes erwartbar. Die Einsatzauswertung zeigt aber vor allem bei den Einsätzen mit hoher Zeitdringlichkeit grundsätzlich eine gute Verfügbarkeit der Feuerwehr.

Bereiche und Einsatzanlässe, bei denen die Planungsziele teilweise nicht erreicht werden, sind:

- Einsätze zur Wasser- und Eisrettung
- Einsätze in den Außenbereichen
- Einsätze in Winterhagen
- Schneefall / Witterung
- Einsätze, bei denen sich die Lage bei Eintreffen anders darstellt als die alarmierte Lage

Die dadurch bedingte Nichterreichung der Planungsziele ist somit in den meisten Fällen plausibel und begründbar.

So wurden beispielhaft aufgrund der Auswertelogik auch Wasserrettungseinsätze hinsichtlich der Eintreffzeiten mit ausgewertet. Diese Einsätze führen, was aus der Einzelanalyse ersichtlich ist, oftmals zu verlängerten Eintreffzeiten und somit zur Verschlechterung des Zielerreichungsgrades. Dies ist jedoch plausibel, da bei derartigen Einsätzen die genaue Unglücksstelle nicht bekannt ist und in der Regel eine genaue Adressangabe und somit Verortung der Einsatzstelle fehlt. Die Einsatzstelle muss dann erst gesucht werden, was zu verzögerten Statusmeldungen führen kann. Hinzu kommen längere Rüstzeiten durch das Anhängen des Bootsanhängers im Feuerwehrhaus und das in Stellung bringen des Rettungsbootes an einer Slipanlage. Die bauliche Situation am Standort Stadtmitte begünstigt dabei die langen Rüstzeiten bei den Einsätzen, bei denen das Rettungsboot benötigt wird. Das Rettungsboot ist derzeit in einem Nebengebäude des Feuerwehrhauses Stadtmitte untergebracht.

Die teilweise verzögerten Eintreffzeiten im Gewerbegebiet Winterhagen veranlassen dazu, sich näher mit der neuen Standortoption für die Einheit Straßweg zu befassen. Mit einem neuen Standort könnte die Gebietsabdeckung im Stadtteil Scheideweg und im Gewerbegebiet Winterhagen voraussichtlich verbessert werden.



**Auf Grundlage der durchgeführten Einzelanalyse ist die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hückeswagen trotz rechnerisch ermittelter Verfehlung des planerischen Zielerreichungsgrades und im Lichte der Einsatzdatenauswertung grundsätzlich und insbesondere bei Einsätzen mit hoher Zeitdringlichkeit gegeben.**



**Es gibt nicht beeinflussbare und für die Zielerreichung ungünstige Rahmenbedingungen (Größe, Ausdehnung und Topografie des Stadtgebietes), sodass auch zukünftig in den Außenbereichen mit verlängerten Eintreffzeiten gerechnet werden muss.**



**Einsatzstellen in den bebauungsplanrechtlichen Innenbereichen gemäß § 34 Baugesetzbuch, in denen aufgrund der dort herrschenden Risikostruktur mit den meisten Einsätzen zu rechnen ist, sind planerisch gemäß der Planungsziele zu erreichen.**



Gegebenenfalls können im Rahmen der vorgesehenen Neubauten (z. B. durch funktionalere Laufwege im Feuerwehrhaus) und eine optimierte Standortstruktur (Lage der neuen Feuerwehrhäuser) die Ausrück- und Eintreffzeiten etwas verbessert werden. Die diesbezüglichen Einflussmöglichkeiten sind allerdings gering. Aufgrund der Größe des Stadtgebietes ist aber auch zukünftig in einigen Stadtbereichen mit verlängerten Eintreffzeiten rechnen.



Die teilweise verzögerten Eintreffzeiten im Gewerbegebiet Winterhagen veranlassen dazu, sich näher mit der neuen Standortoption für die Einheit Straßweg zu befassen, um mit einer optimierten Standortstruktur die Eintreffzeiten im Gewerbegebiet Winterhagen zu verbessern.



Um mögliche negative Entwicklungen der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hückeswagen frühzeitig identifizieren zu können, ist weiterhin ein konsequentes und regelmäßiges Einsatzdatencontrolling von besonderer Wichtigkeit.



## 11 ANFORDERUNGEN AN DIE FEUERWEHRSTRUKTUR

Das Kapitel „Anforderungen an die Feuerwehrstruktur“ beschreibt die aus den Planungsgrundlagen resultierenden Anforderungen an die Struktur und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.

Daraus werden die konkreten bedarfsplanerischen Erfordernisse für die elementaren Merkmale einer Feuerwehr abgeleitet: Standorte, Personal, Fahrzeuge und Technik sowie Organisation.

### 11.1 ANFORDERUNGEN AN DIE STANDORTSTRUKTUR

#### 11.1.1 BEWERTUNG DER IST-STRUKTUR

Mit den vorhandenen Standorten der Feuerwehr ist planerisch eine hinreichende Abdeckung des Stadtgebietes möglich. Nahezu alle relevant besiedelten Bereiche können planerisch in den Eintreffzeiten von 8 bzw. 10 Minuten erreicht werden. Die Kernbereiche können teilweise wesentlich schneller erreicht werden. Die vorhandene Standortstruktur und die Wohnortverteilung ermöglichen jedoch nicht immer die planerische Darstellung der erforderlichen Ausrückzeiten und Funktionsstärken.

Grundsätzlich bestehen an allen Standorten der Feuerwehr Handlungsbedarfe unterschiedlicher Prioritäten. Neben den bedarfsplanerischen Anforderungen an die Standortstruktur können auch weitere Handlungsbedarfe aus der arbeitssicherheitsrelevanten Perspektive notwendig werden, die in der separaten Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen für die Feuerwehrhäuser noch detaillierter bewertet werden.



**Für den Standort Hückeswagen ist bereits ein Neubau in der Umsetzungsphase. Die drei anderen Standorte (Herweg, Holte, Straßweg) weisen bauliche Mängel auf, die jedoch nur durch eine umfassende Erweiterung oder einen Neubau behebbar sind.**

#### 11.1.2 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

##### BRANDMELDEANLAGE / BRANDFRÜHERKENNUNG

Im Brandfall kann eine wirksame Brandfrüherkennung das Ausmaß von Sachschäden minimieren und auch einem gegebenenfalls längeren Ausfall eines Feuerwehrstandortes entgegenwirken. Insbesondere bei einem Neubau von Feuerwehrhäusern sollte die Installation einer Brandfrüherkennung geprüft werden.

##### NOTSTROMVERSORGUNG

Die Feuerwehrhäuser sind derzeit nur teilweise mit einer Notstromversorgung ausgestattet.

Die Feuerwehr muss auch bei einem ggf. länger andauernden Ausfall essenzieller Energieträger, z. B. bei einem mehrtägigen flächendeckenden Stromausfall, handlungsfähig sein. Dafür sind konkrete Maßnahmen erforderlich (z. B. Einrichtungen für eine Notstromversorgung). Je nach konzeptioneller Ausgestaltung ist es hinreichend, wenn für zentrale Standorte dementsprechende Maßnahmen definiert werden.





## GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Für alle Tätigkeiten der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte in und um die Feuerwehrhäuser herum, die nicht durch Feuerwehrdienstvorschriften abgedeckt sind, sind Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben. Dabei festgestellte Handlungsbedarfe sind abzuarbeiten.

## SCHWARZ-WEIß-TRENNUNG

An allen Standorten der Feuerwehr Hückeswagen besteht derzeit keine konsequente Schwarz-Weiß-Trennung.

Ein Konzept zur Durchführung einer frühzeitigen Einsatzstellenhygiene an der Einsatzstelle kann eine fehlende Schwarz-Weiß-Trennung in den Feuerwehrhäusern bereits (teilweise) kompensieren und kann als organisatorische Kompensationsmaßnahme definiert werden. Durch die Einführung einer wirksamen Einsatzstellenhygiene können bereits an der Einsatzstelle Kontaminationsverschleppungen reduziert werden.

### 11.1.3 MÖGLICHKEITEN DER ZUSAMMENFÜHRUNG VON EINHEITEN

Im Rahmen der Erstellung dieses Brandschutzbedarfsplans wurde auch eine Zusammenführung von Einheiten an gemeinsamen Standorten geprüft.

Aufgrund der dezentralen Lage des aktuellen Standortes Holte und aufgrund der baulichen Handlungsbedarfe in Holte und Straßweg sollte eine Zusammenlegung der Einheiten Holte und Straßweg geprüft werden.

Mit Blick auf die Wohnorte und Arbeitsorte der aktiven Einsatzkräfte und die Topografie des Stadtgebietes ist eine Zusammenlegung nicht sinnvoll und kommt daher nicht in Betracht.



**Derzeit gibt es keine Möglichkeit zur sinnvollen und bedarfsgerechten Zusammenführung von Einheiten.**

### 11.1.4 HANDLUNGSFELDER STANDORTE

#### HÜCKESWAGEN

Im Feuerwehrhaus Hückeswagen sind diverse funktionale Mängel vorhanden. Erweiterungsmöglichkeiten am aktuellen Standort Bachstraße bestehen nicht. Daher ist eine umfassende Behebung der Mängel nur durch einen Neubau an anderer Stelle möglich. Die Planungen für einen Neubau des Feuerwehrhauses Hückeswagen liegen bereits vor.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben.**



**Für den Standort Hückeswagen ist ein Neubau erforderlich. Die Planungen für einen Neubau des Feuerwehrhauses Hückeswagen sind bereits eingeleitet.**



**Trotz absehbarem Baubeginn des neuen Feuerwehrhauses ist die Installation einer Brandfrüherkennung sowie die Einrichtung einer Notstromversorgung auch noch kurzfristig am jetzigen Standort in der Bachstraße zu realisieren (Schutz der KRITIS).**

#### HERWEG

Der Standort Herweg weist bauliche Mängel auf, die jedoch nur durch einen umfassenden Umbau oder einen Neubau behebbar sind. Hinzu kommen Interessenkollisionen am Standort durch die Mehrfachnutzung des Geländes und des Gebäudes durch weitere Nutzer (Fremdvermietung, Bauhof). Im Feuerwehrhaus Herweg sind durch die gute Mitgliederentwicklung zudem Kapazitätsprobleme in den Umkleiden aufgetreten.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben.**



**Um die baulichen und funktionalen Handlungsbedarfe am Standort Herweg zu verbessern, sollen Planungen für eine Erweiterung des Standortes oder die Errichtung eines Neubaus an anderer Stelle eingeleitet werden.**

#### HOLTE

Der Standort Holte weist bauliche Mängel auf, die jedoch nur durch einen umfassenden Umbau oder einen Neubau behebbar sind. Die Lage des Feuerwehrhauses am äußersten südlichen Stadtrand ist für die Erreichbarkeit nicht optimal. Bei einem Neubau sollte betrachtet werden, ob es einsatztaktisch günstigere Standorte gibt.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben.**



**Es sollen Planungen für eine Erweiterung des Standortes oder die Errichtung eines Neubaus an anderer Stelle eingeleitet werden. Bei einem Neubau soll betrachtet werden, ob es einsatztaktisch günstigere Standorte gibt.**



## STRASSWEG

Der Standort Strassweg weist erhebliche bauliche Mängel auf, die zu Unfallgefahren führen. Die Mängel sind jedoch nur durch einen umfassenden Umbau oder einen Neubau behebbar. Hinzu kommen Interessenkollisionen am Standort durch die Mehrfachnutzung des an die Fahrzeughalle angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses. Für einen möglichen Neubau wurde ein Grundstück im Bereich Scheideweg / Gewerbegebiet Winterhagen im folgenden Kapitel 12.1.5. auf seine bedarfsplanerische Eignung hin untersucht.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben.**



**Eine weitergehende Standortanalyse für einen Neubau an anderer Stelle soll erstellt werden.**

### 11.1.5 STANDORTOPTION STRASSWEG

Als mögliche Standortoption für einen Neubau des Feuerwehrhauses Strassweg ist eine Verlegung des zukünftigen Standortes nach Norden, Richtung Scheideweg/Industriegebiet, aus bedarfsplanerischer Sicht sinnvoll.

Ob es dort geeignete Grundstücke gibt, wird derzeit noch von der Stadt Hückeswagen geprüft.

Mit dem neuen Standort könnte die Einheit Straßweg die Einheit Stadtmitte bei Einsätzen in Scheideweg und im Gewerbegebiet Winterhagen unterstützen. Zu den genannten Gebieten sind die Anfahrtszeiten aus dem Bereich Stadtmitte relativ lang.

Da bislang noch kein Grundstück für einen Neubau gefunden wurde, wurde bei der bedarfsplanerischen Analyse der Fahrzeit-Isochronen ein fiktiver Referenzpunkt auf der nächstgelegenen Straße in der Nähe einer möglichen Standortoption gesetzt.

Der Fokus der durchzuführenden Betrachtung liegt auf der Analyse der Erreichbarkeit der Standortoption von den jeweiligen Wohnorten der Einsatzkräfte.

- Fahrzeit-Isochronen zur Ermittlung notwendiger planerischer Fahrzeiten für die Abdeckung der Kernbereiche und der dünn besiedelten Bereiche
- Betrachtung der derzeitigen Wohnorte der Freiwilligen Kräfte (inkl. Ausrücksimulation auf Grundlage der derzeitigen Wohnverteilung)



**Die bedarfsplanerische Analyse betrachtet die mögliche Standortoption im Bereich Scheideweg/Industriegebiet Winterhagen. Die Standortoption wird aus bedarfsplanerischer Sicht in verschiedenen Teilschritten analysiert.**



### STANDORTOPTION FÜR EINHEIT STRAßWEG – ERLÄUTERUNG DER SIMULATIONSBERECHNUNG

Grundlage für die Simulationsberechnungen war die Personalliste der Einheit Straßweg, die der Firma LÜLF+ Sicherheitsberatung GmbH von der Stadt Hückeswagen zur Verfügung gestellt wurde. In dieser Liste sind die Wohnorte der Einsatzkräfte aufgeführt. Insgesamt wurde eine aktuelle Personalstärke der Einheit Straßweg von 24 Einsatzkräften gemeldet.

Basis der Auswertung auf der nachfolgenden Seite ist die simulierte Fahrzeit zwischen Wohnort aller Einsatzkräfte und den Standortoptionen sowie dem derzeitigen Standort.

Die Fahrzeiten zu der Standortoption bzw. zum derzeitigen Standort wurden durch Addition einer „Rüstzeit“ (Wege- und Ankleidezeit am Wohnort und am Feuerwehrhaus) in eine Ausrückzeit umgerechnet. Dabei wurden zwei differenzierte Rüstzeiten (1 Minute und 2 Minuten) betrachtet.

Für den IST-Standort und die Standortoption wurde nun aufsummiert, nach wie viel Minuten verschiedene Ausrückstärken erreicht werden. Dazu wurden folgende Funktionsstärken betrachtet:

- Staffel (6 Funktionen): ohne Reserve (= 6 Kräfte) und 100 % Reserve (= 12 Kräfte)
- Gruppe (9 Funktionen): ohne Reserve (= 9 Kräfte) und 100 % Reserve (= 18 Kräfte)

In einem weiteren Abgleich wurden die einzelnen Ausrückzeiten der „resultierenden verfügbaren Ausrückzeit“ gegenübergestellt. Die orange eingefärbten Ausrückzeiten ermöglichen, auf Basis der betrachteten Eintreffzeit von 8 bzw. 10 Minuten, eine planerische Abdeckung der Kernsiedungsbereiche.

Grundlage der Simulation ist, dass alle Freiwilligen Kräfte mit dem Pkw zum Feuerwehrhaus fahren. Die rechnergestützte Simulation zur Erreichung des Feuerwehrstandorts umfasst Straßenkategorien und zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (15 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“ (110 km/h). Es kann jedoch in der Praxis auch Einsatzkräfte geben, die das Feuerwehrhaus fußläufig oder mit dem Fahrrad schneller oder langsamer erreichen.

### AUSWERTUNG AUF BASIS WOHNORTE

| Einheit                        | Anzahl auswertbare verfügbare Aktive [FM (Sb)] | notw. Fahrzeit zur Abdeckung der Kernbereiche [min] | result. Verfügbare Ausrückzeit bei 10 min ETZ [min] | simulierte Ausrückzeit von 6 Funktionen am Feuerwehrhaus bei Alarmierung der FrK am Wohnort |                      |                      |                      | simulierte Ausrückzeit von 9 Funktionen am Feuerwehrhaus bei Alarmierung der FrK am Wohnort |                      |                      |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                                |                                                     |                                                     | ohne Reserve                                                                                |                      | 100% Reserve         |                      | ohne Reserve                                                                                |                      | 100% Reserve         |                      |
|                                |                                                |                                                     |                                                     | inkl. 1 min Rüstzeit                                                                        | inkl. 2 min Rüstzeit | inkl. 1 min Rüstzeit | inkl. 2 min Rüstzeit | inkl. 1 min Rüstzeit                                                                        | inkl. 2 min Rüstzeit | inkl. 1 min Rüstzeit | inkl. 2 min Rüstzeit |
| <b>Straßweg</b>                | 24                                             | 1                                                   | 9                                                   | 3 min                                                                                       | 4 min                | 4 min                | 5 min                | 4 min                                                                                       | 5 min                | 6 min                | 7 min                |
| <b>Standortoption Straßweg</b> | 24                                             | 2                                                   | 8                                                   | 3 min                                                                                       | 4 min                | 3 min                | 4 min                | 3 min                                                                                       | 4 min                | 5 min                | 6 min                |

#### Planerische Rüstzeit:

Wege- und Ankleidezeit am Wohnort und am Feuerwehrhaus

#### Fahrgeschwindigkeiten (Pkw):


Die rechnergestützte Simulation zur Erreichung des Feuerwehrstandorts umfasst Straßenkategorien und zugehörige Geschwindigkeiten von „enger Wohnbebauung“ (15 km/h) bis zu „Ausfallstraßen“ (110 km/h).

Grundlage der Simulation ist, dass alle Freiwilligen Kräfte mit dem Pkw zum Feuerwehrhaus fahren. Es kann jedoch in der Praxis auch Einsatzkräfte geben, die das Feuerwehrhaus fußläufig oder mit dem Fahrrad schneller oder langsamer erreichen.

## NEUER STANDORT STRASSWEG - FAHRZEIT-ISOCHRONEN - KERNBEREICHE

Zur Abdeckung der im Zusammenhang bebauten Stadt- und Ortsteile (Kernbereiche) sind von der Standortoption Straßweg Fahrzeiten von 2 Minuten notwendig.


Gegenüber dem IST-Standort Straßweg erhöht sich die notwendige Fahrzeit zur Abdeckung der Kernbereiche um 1 Minute. Dafür ist zu diesem Zeitpunkt bereits die Ortschaft Scheideweg abgedeckt. Auch die Erreichbarkeit für das Gewerbegebiet Winterhagen und die zukünftigen Erweiterungsflächen verbessert sich erheblich.

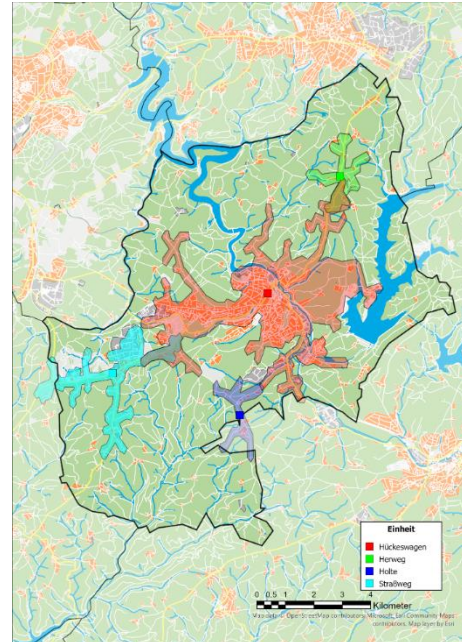

## NEUER STANDORT STRASSWEG - FAHRZEIT-ISOCHRONEN – DÜNN BESIEDELTE BEREICHE

Zur Erreichung der erweiterten Bereiche sind planerisch Fahrzeiten von 4 Minuten notwendig.

Gegenüber dem IST-Standort ändert sich damit die notwendige Fahrzeit zur Abdeckung der erweiterten Bereiche nicht. Bei den nicht abgedeckten Flächen handelt es sich beim jetzigen Standort und auch bei der Standortoption Straßweg größtenteils um landwirtschaftliche Flächen.

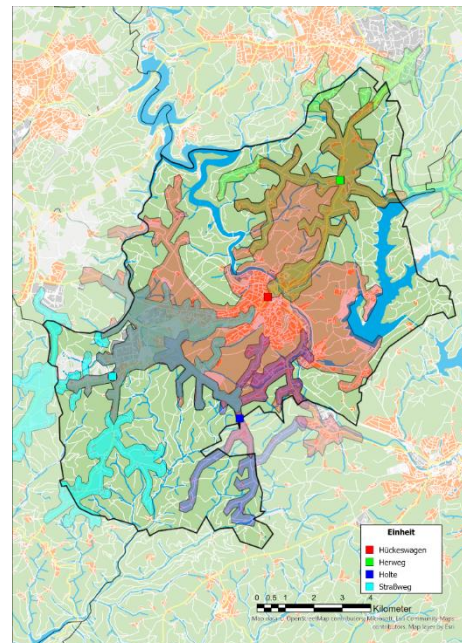

**Zukünftig ist vom neuen Standort Straßweg eine Fahrzeit von 2 Minuten zur Abdeckung der Kernbereiche notwendig (1 Minute mehr gegenüber dem IST-Zustand). Zur Abdeckung der außenliegenden Ortsteile sind weiterhin 4 Minuten notwendig (keine Veränderung gegenüber dem IST-Zustand)**



#### FAZIT

Von der Standortoption ist eine Fahrzeit von 2 Minuten zur Abdeckung der Kernbereiche notwendig (1 Minute mehr gegenüber dem IST-Zustand).

Gegenüber dem IST-Standort ändert sich die notwendige Fahrzeit zur Abdeckung der erweiterten Bereiche nicht.

Bei den nicht abgedeckten Flächen handelt es sich sowohl beim jetzigen Standort als auch bei der Standortoption Straßweg größtenteils um landwirtschaftliche Flächen.



**Auf Basis der simulierten Ausrückzeit können von der Standortoption Straßweg sowohl der Ortsteil Straßweg als auch der Ortsteil Scheideweg und das Gewerbegebiet Winterhagen schneller erreicht werden. Bedarfsplanerisch ist der diskutierte Standort daher grundlegend geeignet.**



**Kurzfristiger Handlungsbedarf. Prüfung von Standortoptionen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Einheit Straßweg.**





## 11.2 ANFORDERUNGEN AN DIE PERSONALSTRUKTUR

### 11.2.1 SOLL-STÄRKE

Für eine Darstellung beispielhafter SOLL-Stärken sind folgende Grundlagen angesetzt worden:

- Jede Einheit soll mindestens 6 bzw. 9 Funktionen gemäß den Planungszielen besetzen können.
- Für die an den Standorten stationierten Sonderfahrzeuge werden planerisch weitere Funktionen notwendig.

Daher ergibt sich für die Einheiten folgender planerischer Ansatz:

#### Hückeswagen

- 6 bzw. 9 Funktionen gemäß der Planungsziele
- zuzüglich 9 Funktionen zur Nachführung Sonderfahrzeuge (ELW 1, DLKA 23/12, RW)

#### Herweg, Straßweg, Holte,

- 6 bzw. 9 Funktionen gemäß der Planungsziele

#### Planerische SOLL-Stärke mit Ausfallfaktoren

Da nicht immer alle Einsatzkräfte für Einsätze verfügbar sind, kann man verschiedene Ausfallfaktoren ansetzen. Hier sind vergleichend die Faktoren 2, 3 und 4 ausgewertet.

| Einheit     | IST 2022 | SOLL -<br>Funktionen | Personal-SOLL |          |          |
|-------------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
|             |          |                      | Faktor 2      | Faktor 3 | Faktor 4 |
| Hückeswagen | 51       | 18                   | 36            | 54       | 72       |
| Herweg      | 29       | 9                    | 18            | 27       | 36       |
| Straßweg    | 24       | 9                    | 18            | 27       | 36       |
| Holte       | 24       | 9                    | 18            | 27       | 36       |

Abb.: Planerische SOLL-Stärke mit Ausfallfaktoren

Wenn eine rechnerisch erforderliche Personalstärke eines Faktors im IST erreicht wird, ist diese grün (■) gefärbt.

Für die Einheiten der Feuerwehr können auf Grundlage des planerischen Ansatzes Ausfallfaktoren angesetzt werden. Dennoch sollen auch weiterhin neue Freiwillige Kräfte gewonnen und die vorhandenen Kräfte gehalten werden.



### 11.2.2 MITGLIEDERWERBUNG UND FÖRDERUNG EHRENAME

Der Erhalt und die Förderung der Anzahl der freiwilligen Kräfte ist von besonderer Wichtigkeit. Daher steht das Gewinnen und Halten von freiwilligen Kräften im Fokus und soll weiterhin als gesamtkommunale Aufgabe wahrgenommen werden.

Zwischen der 2. und 3. Fortschreibung des Bedarfsplans wurden personalfördernde Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Beispielhaft hierfür wurden u.a. die folgenden Maßnahmen eingeleitet:

- Zuschuss zu Beiträgen für ein Fitnessstudio
- Gutscheine für das örtliche Bürgerbad
- Feuerwehrrente ab 2009 (Einzahlung 200 € pro Jahr; Auszahlung ab 60)
- Verbesserter Versicherungsschutz bei der GVV seit 2009 – Versicherung (Unfallversicherungsschutz Bausteine A + B mit verbesserten Leistungen für Mitglieder der FF)
- Zahlung von Prämien nach bestandenen Führungslehrgängen am Institut der Feuerwehr NRW (GF = 750 €, ZF = 1.500 €, VF = 3.000 €)

Aus der positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen in den letzten Jahren lässt sich ableiten, dass die bisherigen Maßnahmen erfolgreich waren.

Gleichwohl sind auch weiterhin und stetig personalfördernde Maßnahmen durchzuführen.

Neben der Attraktivitätssteigerung können einzelne Maßnahmen weitere Vorteile für den Einsatzdienst bringen, z. B. ist durch freien Eintritt zu Schwimmbädern auch die Erhaltung und Steigerung der Fitness bedacht.



**Die eingeleiteten Maßnahmen zur Mitgliederwirkung und zur Förderung des Ehrename sind grundsätzlich wirksam. Der Erfolg lässt sich unter anderem an gestiegenen Mitgliederzahlen ablesen.**



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Zur Erhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr müssen die Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung neuer Mitglieder weiterhin als gesamtkommunale Aufgabe wahrgenommen, fortgeführt und bei Bedarf ausgebaut/erweitert werden.**

### 11.2.3 TAGESVERFÜGBARKEIT

Über die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen soll versucht werden, die Tagesverfügbarkeit weiterhin zu steigern.

- Es sind weiterhin neue Mitglieder mit Aufenthaltsort im kommunalen Gebiet anzuwerben.
- Darüber hinaus soll weiterhin geprüft werden, ob sich montags bis freitags tagsüber weitere Feuerwehrangehörige aus anderen Kommunen im kommunalen Gebiet aufhalten, die unterstützend tätig werden können (Anregung einer kreisweiten Erfassung).



- Der Träger des Brandschutzes soll mit den Arbeitgebern der ehrenamtlichen Kräfte, die ihren Arbeitsplatz im kommunalen Gebiet haben, aber (bisher) nicht abkömmlich sind, Gespräche über die Freistellung im Einsatzfall führen. Dies sollte unter Beachtung der Einsatzhäufigkeit vorerst nur für zeitkritische Einsätze erfolgen.
- Eine weitere Möglichkeit, insbesondere die Tagesverfügbarkeit zu steigern, ist weiterhin die Erhöhung des Anteils an freiwilligen Kräften unter den vorhandenen kommunalen Mitarbeitern.
- Bei der Einstellung von kommunalen Mitarbeitern (z. B. Verwaltung oder Stadtbetrieb) soll die Mitgliedschaft in der Feuerwehr weiterhin berücksichtigt beziehungsweise gefördert werden (bei gleicher Eignung).
- Bei der Besetzung von Ausbildungsstellen (z.B. Verwaltung oder Stadtbetrieb) soll die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr berücksichtigt beziehungsweise gefördert werden (bei gleicher Eignung).



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Die eingeschränkte Tagesverfügbarkeit ist (weiterhin) durch geeignete Maßnahmen zu verbessern.**

#### 11.2.4 TAGESALARMSTANDORTE

Die Übersichtskarte zu den Arbeitsorten der tagsüber im Stadtgebiet arbeitenden und abkömmlichen Einsatzkräfte zeigt, dass diese über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Besondere Schwerpunkte, an denen Tagesalarmstandorte eingerichtet werden könnten, sind bei der jetzigen Arbeitsortverteilung nicht erkennbar. Daher werden aktuell keine Tagesalarmstandorte eingerichtet. Gleichwohl ist die zukünftige Arbeitsplatzverteilung zu beobachten und der Sachverhalt bei entsprechenden Änderungen der Arbeitssorte erneut zu überprüfen.



**Aufgrund der derzeitigen Arbeitsplatzverteilung gibt es aktuell keine geeigneten Tagesalarmstandorte. Die mögliche Einrichtung von Tagesalarmstandorten ist gleichwohl fortwährend zu prüfen.**

#### 11.2.5 QUALIFIKATIONEN

In den Einheiten ist weiterhin der Erhalt und gegebenenfalls die Erhöhung des Personals mit den entsprechenden Schlüsselqualifikationen von besonderer Wichtigkeit (v. a. im Hinblick auf die Steigerung der Tagesverfügbarkeit).

Der Stand der Ausbildungen in den einzelnen Einheiten ist weiterhin kontinuierlich zu überwachen (Qualifikations- und Ausbildungskonzept).

Bei Bedarf sind individuelle Maßnahmen zu definieren, um die erforderlichen Qualifikationsverteilungen beizubehalten bzw. zu erreichen. Vor allem bei der Tauglichkeit für einen Atemschutzeinsatz kann das auch Maßnahmen im Bereich „Fitness“ beinhalten.



Es ist rechtzeitig vor (z. B. altersbedingtem) Ausscheiden von Funktionsträgern auf die Nachqualifikation von neuen Kräften hinzuwirken.

Aufgrund des in Hückeswagen stationierten Rettungsbootes muss eine hinreichende Anzahl von Einsatzkräften einen Bootsführerschein für Binnengewässer haben. Zur Erhaltung der Qualifikation müssen die ausgebildeten Bootsführer regelmäßig, mindestens jährlich, Bootsfahrten als Bootsführer durchführen. Die Kenntnisse zur Ersten Hilfe sollten auf das Retten aus dem Wasser erweitert werden. Für die durch die notwendigen Ausbildungen entstehenden Kosten sind regelmäßig, zur Erhaltung des Ausbildungsniveaus, entsprechende Haushaltsmittel bereit zu stellen.

In allen Einheiten soll die Anzahl der tauglichen Atemschutzgeräteträger gesteigert werden. Dieses Erfordernis hat die Feuerwehr bereits erkannt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in den letzten Jahren nicht alle erforderlichen Ausbildungen wie geplant durchgeführt werden

| Einheit     | Anzahl<br>Aktive | Atemschutz-<br>geräteträger * |      | Maschinisten                         |      | Führerschein<br>3,5 - 7,5 t         |      | Führerschein<br>> 7,5 t         |      |
|-------------|------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|------|
|             |                  | Anzahl PA x 2                 |      | Anzahl Groß- /<br>Löschfahrzeuge x 3 |      | Anzahl Fahrzeuge<br>3,5 - 7,5 t x 3 |      | Anzahl Fahrzeuge<br>> 7,5 t x 3 |      |
|             |                  | IST                           | SOLL | IST                                  | SOLL | IST                                 | SOLL | IST                             | SOLL |
| Hückeswagen | 51               | 17                            | 16   | 26                                   | 12   | 28                                  | 6    | 19                              | 12   |
| Herweg      | 29               | 6                             | 8    | 10                                   | 3    | 12                                  | 3    | 12                              | 3    |
| Straßweg    | 24               | 8                             | 8    | 14                                   | 3    | 14                                  | 3    | 14                              | 3    |
| Holte       | 24               | 11                            | 8    | 10                                   | 3    | 13                                  | 3    | 12                              | 3    |

Abb.: Auszug Qualifikationsverteilung

#### Hinweise / Anmerkungen:

Verbesserungspotenziale im Bereich der Schlüsselqualifikationen in den betrachteten Einheiten sind in orange gekennzeichnet.

\*) Die Qualifikation AGT wurde nur gewertet, wenn neben der Ausbildung auch ein gültiger Nachweis über eine arbeitsmedizinische Untersuchung G26.3 vorlag.

| Einheit     | Anzahl<br>Aktive | Gruppenführer |      | Zugführer |      | Verbandsführer |      |
|-------------|------------------|---------------|------|-----------|------|----------------|------|
|             |                  | absolut       | in % | absolut   | in % | absolut        | in % |
| Hückeswagen | 51               | 16            | 31%  | 6         | 12%  | 4              | 8%   |
| Herweg      | 29               | 3             | 10%  | 0         | 0%   | 0              | 0%   |
| Straßweg    | 24               | 7             | 29%  | 1         | 4%   | 0              | 0%   |
| Holte       | 24               | 4             | 17%  | 1         | 4%   | 0              | 0%   |
| Summe       | 128              | 30            | 23%  | 8         | 6%   | 4              | 3%   |



Im Ergebnis des letzten Brandschutzbedarfsplans aus 2016 wurde die Führungskräfteausbildung intensiviert, sodass diesbezüglich Verbesserungen festzustellen sind. Es wird allerdings zunehmend schwieriger, geeignete Führungskräfte zu rekrutieren. Zudem sind die Lehrgangskapazitäten beschränkt. Die Führungskräfteausbildung bis hin zu einer ausgebildeten Führungskraft als Gruppenführer, Zugführer und Verbandsführer dauert mehrere Jahre, sodass ein durch unplanmäßiges Ausscheiden (z.B. Austritte durch Wohnortwechsel) entstehender Bedarf nicht immer sofort kurzfristig gedeckt werden kann. Insoweit besteht in diesem Themenbereich weiterhin fortlaufender Handlungsbedarf.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**In allen Einheiten sind Optimierungspotenziale im Bereich der notwendigen Schlüsselqualifikationen angezeigt. Dabei soll insbesondere die Anzahl der tauglichen Atemschutzgeräteträger und der Verbandsführer erhöht werden.**

#### 11.2.6 JUGENDFEUERWEHR

Zur langfristigen Sicherung der Personalverfügbarkeit ist auch weiterhin die intensive Unterhaltung und Förderung der Jugendfeuerwehr von besonderer Wichtigkeit.

Für eine Mitgliederwerbung im Bereich der Jugendfeuerwehr ist eine ansprechende und bedarfsgerechte Infrastruktur erforderlich.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Weiterhin intensive Unterhaltung der Jugendfeuerwehr.**

#### 11.2.7 KINDERFEUERWEHR

Zur langfristigen Sicherung der Personalverfügbarkeit ist auch weiterhin die Kinderfeuerwehr von besonderer Wichtigkeit.

Um die Kinderfeuerwehr für interessierte Kinder attraktiv zu gestalten, ist auch im Bereich der Kinderfeuerwehr eine ansprechende und bedarfsgerechte Infrastruktur erforderlich.



**Mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Weiterhin intensive Unterhaltung der Kinderfeuerwehr.**



### 11.2.8 EINSATZLEITER VOM DIENST

Aktuell wird die Funktion Einsatzleiter nach der jeweiligen Verfügbarkeit von Führungskräften und ohne einen festen Dienstplan besetzt. Es gibt aber entsprechende Absprachen zwischen den Führungskräften, sodass immer entsprechend qualifizierte Einsatzkräfte die Einsatzleitung übernehmen können. Dieses Prinzip hat sich grundsätzlich bei der Feuerwehr Hückeswagen bewährt.

Dieses auf dem „FF-Prinzip“ basierende System funktioniert bislang aus den Erfahrungen der Feuerwehr gut. Es standen nach den Erfahrungen der Feuerwehr bei Einsätzen grundsätzlich immer genügend Führungskräfte mit der für den Einsatz erforderlichen Führungsqualifikation (Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer) zur Verfügung. Daher ist auch zukünftig kein Einsatzführungsdienst geplant. Stattdessen läuft derzeit die Vorbereitung eines Schichtplans der Leitungskräfte der Feuerwehr, um die Belastung Einzelner, hier insbesondere des Leiters der Feuerwehr, zu reduzieren.



**Es ist derzeit kein Einsatzführungsdienst geplant, weil hierfür kein Erfordernis gesehen wird.**



### 11.3 ANFORDERUNGEN AN DIE FAHRZEUG- UND TECHNIKAUSSTATTUNG

Die Fahrzeugkonzeption erfolgt mit dem Leitgedanken:

- Welche Fahrzeuge fehlen? Auf welche Fahrzeuge kann ggf. verzichtet werden?
- Das Ziel ist die Definition einer bedarfsgerechten Ausstattung.

Das Fahrzeugkonzept wurde auf Basis der IST-Struktur erstellt und berücksichtigt relevante Parameter (insbesondere Alter und Größe der Fahrzeuge sowie die Größe der Stellplätze).

Es ist bei einer Fortschreibung des Bedarfsplans gegebenenfalls neu zu diskutieren und zu bewerten (ggf. Änderungen in der Standortstruktur, der Anzahl und Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte sowie Änderungen im Gefahrenpotenzial und in der Normgebung).

Es sind, unter anderem resultierend aus Änderungen in der Normung, einige Veränderungen hinsichtlich der Fahrzeugtypen vorgesehen. Diese werden, im Rahmen der altersbedingten Außerdienststellung von Fahrzeugen, jedoch teilweise erst langfristig wirksam.

#### 11.3.1 PLANUNGSZIELRELEVANTE FAHRZEUGE

Aus den Planungszielen Brand resultiert, dass für den Standort Hückeswagen, Herweg, Holte und Straßweg ein Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung erforderlich ist.

Aus dem Planungsziel TH resultiert, dass Fahrzeuge mit Beladung zur Technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet erforderlich sind. Hierfür ist an jedem Standort die Vorhaltung von Gerätschaften zum Durchführen einfacher technischer Hilfeleistungen erforderlich. Für schwere technische Hilfeleistungen sind die auf dem HLF 20 und dem RW am Standort Hückeswagen verlasteten hydraulischen, pneumatischen und mechanischen Rettungsgeräte weiterhin notwendig.

Aufgrund der Gebäudestrukturen im Stadtgebiet besteht die Notwendigkeit zur Vorhaltung eines Hubrettungsfahrzeuges zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges über Leitern der Feuerwehr. An jedem Standort muss eine 4-teilige Steckleiter vorgehalten werden. Darüber hinaus besteht im Stadtgebiet aufgrund der Bestandsgebäude die Notwendigkeit zur Vorhaltung der 3-teiligen Schiebleiter.

Daraus ergibt sich folgende Fahrzeugkonstellation:

- Standort Hückeswagen: HLF 20, DLA(K) 23/12
- Standort Herweg: LF 10
- Standort Straßweg: LF 10
- Standort Holte: LF 10

#### 11.3.2 SPEZIALFAHRZEUGE

Für die Einsatzleitung ist ein ELW 1 (Standort Hückeswagen) vorzuhalten.

Als Führungsfahrzeug für die Leitung der Feuerwehr (optional: Einsatzführungsdienst) ist ein Kommandowagen (KdoW) bedarfsgerecht.

Am Standort Hückeswagen ist weiterhin ein Rüstwagen (RW) als Sonderfahrzeug für das gesamte Stadtgebiet erforderlich.

Zum Wassertransport ist ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) aufgrund des Potenzials für Vegetationsbrände sowie der eingeschränkten Löschwasserversorgung in den Außenbereichen bedarfsgerecht. Ein solches Fahrzeug ist bislang nicht im Fuhrpark vorhanden. Zurzeit ist auch keine



Unterstellmöglichkeit für ein zusätzliches Fahrzeug vorhanden. Insoweit kann die erforderliche Beschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges erst dann vollzogen werden, wenn die baulichen Voraussetzungen für dessen Unterbringung geschaffen worden sind. Dieser Umstand ist dementsprechend bei der Planung von zukünftigen Um-/Neubauten von Feuerwehrhäusern zu berücksichtigen. Das zusätzliche Fahrzeug TLF 3000 sollte aber aufgrund der Vielzahl der ohnehin schon von der Einheit Stadtmitte zu erfüllenden Sonderaufgaben nicht dort stationiert werden, sodass beim Neubau für Hückeswagen auch kein zusätzlicher Stellplatz vorzusehen ist. Es empfiehlt sich vielmehr eine Stationierung des TLF 3000 in Herweg, Holte oder Straßweg. Dies ist bei der zukünftigen Planung (Stellplatzbedarf) bezüglich der Feuerwehrhäuser für diese Einheiten zu bedenken.

Im Hinblick auf die abnehmende Verfügbarkeit von Löschwasser (kleinere Leitungsquerschnitte der Wasserleitungen in den Wohngebieten, Dürreperioden, Verlängerung der Hydrantenabstände) und aufgrund des ermittelten Gefahrenpotenzials (z.B. Brandbekämpfung Industrie/Gewerbe, große landwirtschaftliche Betriebe, Vegetationsbrände) ist es weiterhin sinnvoll, die zu beschaffenden Löschfahrzeuge, wie bei den letzten Beschaffungen geschehen, mit einem - soweit technisch vertretbar - möglichst großen Wassertank auszustatten. Bei der Beschaffung von Löschfahrzeugen ist die Ausrüstung mit einem größeren Wassertank einzelfallbezogen zu prüfen.

Die aktuelle Ausstattung mit Gerätschaften zur Wasserförderung über lange Wegestrecken (Schlauchkomponenten, Tragkraftspritzen) ist aus bedarfsplanerischer Sicht nicht hinreichend. Zur Löschwasserversorgung über lange Wegestrecken ist, als Ersatz für das MZF am Standort Hückeswagen, ein GW-Logistik 2 mit dem Modul Wasserversorgung (in Anlehnung an DIN 14555-22:2013-05) zu beschaffen.

Darüber hinaus ist der neu zu beschaffende GW-Logistik 2 auch für notwendige Logistikaufgaben erforderlich, um Sonderausrüstung und Technik zu transportieren.

In allen Einheiten ist eine ABC-Grundausrüstung vorzuhalten, um bei Unfällen mit ABC-Stoffen Ersteinsatzmaßnahmen gemäß GAMS durchführen zu können. Die erforderliche, erweiterte ABC-Ausrüstung wird als Belademodul auf Rollcontainern für den neu zu beschaffenden GW-L2 vorgehalten. Aufgrund der vorhandenen ABC-Gefahren ist über die Normbeladung der vorhandenen Fahrzeuge und die ABC-Grundausrüstung auf dem GW-L2 hinaus keine weitere Spezialausrüstung erforderlich. Diese kann aus dem Kreisgebiet angefordert werden.

Für die Wasserrettung und aufgrund der Gewässergefahren ist ein RTB 1 auf Trailer (inkl. spezifischer persönlicher Schutzausrüstung) am Standort Hückeswagen erforderlich.

### **11.3.3 WEITERE FAHRZEUGE**

Aufgrund der Mannschaftsstärke und zur Erhöhung der Schlagkraft im gesamten Stadtgebiet ist am Standort Hückeswagen das bereits vorhandene Löschfahrzeug LF 20 bedarfsgerecht und weiterhin erforderlich. Das LF 20 kann im Bedarfsfall auch bei Ausfall der planungszielrelevanten Fahrzeuge in der Kernstadt oder in den Ortsteilen als Reservefahrzeug genutzt werden.

Ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) je Einheit ist weiterhin bedarfsgerecht und soll auch von der jeweiligen Jugendfeuerwehr genutzt werden.

Das weitere und vom Land NRW geförderte Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Kinderfeuerwehr in Hückeswagen dient vorrangig dem Transport der Kinderfeuerwehr, kann im Einsatzfall aber ebenfalls von der Einsatzabteilung genutzt werden.



### 11.3.4 SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN UND AUSSTATTUNGEN

#### TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE FAHRZEUGE

Aufgrund der vorhandenen Topografie (Höhenunterschiede, Steigungen etc.) sind die Fahrzeuge grundsätzlich mit einer höheren Motorisierung auszustatten. Die Geländebeschaffenheit und die vorhandenen Waldflächen stellen ebenfalls Anforderungen an die Fahrgestelle. Vor diesem Hintergrund sind auch entsprechende Allradfahrgestelle bei einem Teil der Fahrzeuge notwendig. Allerdings erhöhen Allradfahrgestelle im Regelfall die Entnahmehöhen für die Gerätschaften aus dem Aufbau. Dies ist aus Sicht des Arbeitsschutzes und der Ergonomie teilweise problematisch. Daher ist bei jeder neuen Beschaffung der Einsatzzweck entsprechend abzuwägen und zwischen Allrad- und Straßenfahrgestell zu entscheiden. Eine hinreichende Anzahl von beiden Fahrgestellen ist notwendig. Die entsprechenden Ausstattungsmerkmale Fahrgestell (Allrad oder Straße), Watfähigkeit sowie Motorisierung müssen bei jeder neuen Beschaffung individuell anhand des vorgesehenen Einsatzbereichs bewertet werden.

#### ANFORDERUNGEN IM KONTEXT DER VEGETATIONSFLÄCHEN

Aus dem Gefahrenpotenzial resultieren spezifische Anforderungen im Kontext mit den Vegetationsflächen.

So ist es bedarfsgerecht, dass (mind.) ein Fahrzeug der Feuerwehr geländegängig ausgeführt wird.

In Bezug auf die Waldflächen sieht ein gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 29. Oktober 2020 (Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und den Katastrophenschutzbehörden - ZFK 2020 -) vor:

- „Das zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Notständen notwendige besondere Gerät, zum Beispiel Feuerpatschen, Spaten, Äxte, Motorsägen, soll in angemessenem Umfang auf Grund der örtlichen Gefahrenanalyse von den zuständigen Kommunen beschafft, verfügbar gehalten und an geeigneten Stellen für den Einsatzfall bereitgestellt werden.“
- „In den Städten und Gemeinden werden für die Befahrbarkeit im Wald geeignete, geländegängige Einsatzfahrzeuge nach den Maßgaben der Brandschutzbedarfspläne vorgehalten.“

#### REDUNDANZEN FÜR PLANUNGSZIELRELEVANTE EINSATZMITTEL

Mindestens für alle planungszielrelevanten Einsatzmittel (z. B. Hubrettungsfahrzeug) sollte es ein Konzept zur Ausfallkompensation geben, bspw.:

- kurzfristiger Ausfall → Kompensation über interkommunale Zusammenarbeit
- mittelfristiger Ausfall → Kompensation über Leihgerät aus dem Kreisgebiet.
- langfristiger Ausfall → Kompensation über Leihgerät vom Hersteller

#### LOGISTIKKONZEPT

Für den neu zu beschaffenden GW-L2 können entsprechend den örtlichen Anforderungen und den Raum- und Gewichtsreserven weitere Beladungssätze zusammengestellt werden, für z. B. Waldbrandbekämpfung, Ölschadenbekämpfung, Einsatzstellenhygiene, Nachschub bei Großeinsätzen, besondere Geräte für spezielle technische Hilfeleistungen, Transport von Löschmitteln und



feuerwehrtechnischer Ausrüstung in unwegsamem Gelände. Auch können das vorzuhaltende Löschwasserrückhaltesystem sowie die Komponenten für Hochwassereinsätze auf dem Fahrzeug verlastet werden. Aufgrund des vorgesehenen Einsatzgebietes (u.a. Löschwasserversorgung im schweren Gelände, Hochwassereinsätze) muss der neue GW-L2 Allradantrieb haben und mindestens der Kraftfahrzeug-Kategorie 2 (geländefähig) nach DIN EN 1846-2 entsprechen.

#### RETTUNGSGERÄTE FÜR TECHNISCHE HILFELEISTUNGEN

Hydraulische, pneumatische und mechanische Rettungsgeräte sind regelmäßig auf ihre Leistungsfähigkeit im Hinblick auf immer modernere Werkstoffe und stabilere Fahrgastzellen zu überprüfen. Wenn die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, muss für diese Rettungsgeräte Ersatz beschafft werden, auch wenn sie technisch noch in Ordnung sind.

#### LÖSCHWASSERRÜCKHALTUNG

Aufgrund der Gewässer im Stadtgebiet (u.a. Talsperren zur Trinkwassergewinnung) sind durch die Stadt Hückeswagen Maßnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung von kontaminiertem Löschwasser zu treffen. Diese dienen dem Schutz von Gewässern vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften durch Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen und/oder Löschmitteln.

Hierfür ist ein Konzept zur Löschwasserrückhaltung zu erstellen. Welches modular wie folgt aufgebaut werden sollte:

- Jedes Löschfahrzeug sollte nach DIN 14530-27 über Schachtabdeckungen verfügen, um den Einlauf von kontaminiertem Löschwasser in den Abwasserkanal zu verhindern.
- Auf dem neu zu beschaffenden GW-L 2 für die Einheit Hückeswagen-Stadt ist weiteres Material zum Abdecken und Abdichten der Abwasserkanalisation in Rollcontainern vorzuhalten.
- Für den Fall, dass kontaminiertes und bereits aufgefangenes Löschwasser abgepumpt werden muss, sind mit öffentlichen Aufgabenträgern (z.B. Stadtwerke), dem Wasserverband als Wasserversorger sowie gegebenenfalls mit Privatunternehmen entsprechende Vorabsprachen über die Stellung von technischem Gerät (Saug-/Pumpwagen o.ä.) zu treffen.
- Als letzte Eskalationsstufe kann auf ein Kreiskonzept zur Schadwasserrückhaltung zurückgegriffen werden.

Bei Anlagen/Betrieben, von denen im Schadensfall eine erhöhte Gefährdung durch Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen und/oder Löschmitteln ausgeht, sind im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren geeignete Maßnahmen einzuplanen, um die Ausbreitung von Schadstoffen zu verhindern. Für die Feuerwehr sind die zu ergreifenden Maßnahmen in der Regel in den Feuerwehrplänen der Anlage/des Objektes ersichtlich.

#### 11.3.5 NOTWENDIGE SPEZIFISCHE PSA (VEGETATIONSBRAND, TH, WASSERRETTUNG UND RESERVE PSA)

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wurde im Jahr 2020/2021 ersatzbeschafft. Für die PSA ist ein hinreichend großer Pool an Reservekleidung vorzuhalten, um die Einsatzbereitschaft auch nach größeren Einsätzen mit einer großen Anzahl kontaminierter PSA aufrechtzuerhalten.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der zunehmenden Anzahl von Einsätzen bei hochsommerlichen Temperaturen und bei Vegetationsbränden sowie aufgrund von stunden- bis



tagelangen Unwettereinsätzen ist zu überprüfen, ob zusätzlich eine „leichte“ PSA für TH und Vegetationsbrändeinsätze beschafft werden muss. Sollte sich ein solcher Bedarf für die Feuerwehr Hückeswagen ergeben, sind die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der Gewässergefahren im Stadtgebiet ist neben den dafür erforderlichen Gerätschaften, z.B. einem Rettungsboot, auch die Vorhaltung spezifischer PSA für die Wasserrettung (Kälteschutzanzüge, Schwimmwesten, Wasserrettungshelme etc.) erforderlich. Vor Beschaffungen ist eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung für diesen Aufgabenbereich zu erstellen, aus der dann der notwendige Beschaffungsumfang abgeleitet werden kann.

### 11.3.6 FAHRZEUG-SOLL-KONZEPT

In der Spalte „SOLL kurz-/mittelfristig“ sind Maßnahmen (sowohl konzeptionelle als auch klassische Ersatzbeschaffungen), die kurz- oder mittelfristig, das heißt voraussichtlich im Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (in rund 5 Jahren) notwendig werden, hellblau hinterlegt.

Vor allem einsatzrelevante Großfahrzeuge haben in der Regel lange Beschaffungsdauern, sodass rechtzeitig vor einem eventuellen Ausfall eine Ersatzbeschaffung vorgesehen werden sollte.

| Einheit / Standort | Nr. | IST 2022  |         |               |  | SOLL kurz-/mittelfristig | SOLL langfristig |
|--------------------|-----|-----------|---------|---------------|--|--------------------------|------------------|
|                    |     | IST       | Baujahr | Alter [Jahre] |  | Fahrzeug                 | Fahrzeug         |
| LZ Stadtmitte      | 1   | KdoW      | 2016    | 6             |  | Kdow                     | Kdow             |
|                    | 2   | ELW 1     | 2013    | 9             |  | ELW 1                    | ELW 1            |
|                    | 3   | MZF       | 2013    | 9             |  | GW-L 2                   | GW-L 2           |
|                    | 4   | RW 2      | 2010    | 12            |  | RW                       | RW               |
|                    | 5   | LF 20     | 2017    | 5             |  | LF 20                    | LF 20            |
|                    | 6   | HLF 20    | 2017    | 5             |  | HLF 20                   | HLF 20           |
|                    | 7   | DLK 23-12 | 1998    | 24            |  | DL(A)K 23/12             | DL(A)K 23/12     |
|                    | 8   | RTB 1     | 2018    | 3             |  | RTB 1                    | RTB 1            |
| LG Herweg          | 9   | LF 10     | 2015    | 7             |  | LF 10                    | LF 10            |
|                    | 10  | MTF       | 2016    | 6             |  | MTF                      | MTF              |
| LG Straßweg        | 11  | LF 10     | 2002    | 20            |  | LF 10                    | LF 10            |
|                    | 12  | MTF       | 2017    | 5             |  | MTF                      | MTF              |
| LG Holte           | 13  | TSF-W     | 1998    | 24            |  | LF 10                    | LF 10            |
|                    | 14  | MTF       | 2010    | 12            |  | MTF                      | MTF              |
| Kinderfeuerwehr    | 15  | MTF       | 2020    | 2             |  | MTF                      | MTF              |

Tabelle: Fahrzeug SOLL-Konzept

|                               |                                                |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hellgelb wenn $\geq 15$ Jahre | Anhänger, Boote ohne konkrete Alterseinteilung | Für die im SOLL-Konzept blau markierten Fahrzeuge ist voraussichtlich im Zeitraum bis zur Fortschreibung des Bedarfsplanes Ersatz zu beschaffen. |
| orange wenn $\geq 20$ Jahre   |                                                |                                                                                                                                                  |

### **11.3.7 FAHRZEUG- UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE LAUFZEIT DES BRANDSCHUTZBEDARFSPLANES**

Aus den Anforderungen des Fahrzeug-SOLL-Konzeptes resultieren für die Laufzeit des Brandschutzbedarfsplans die folgenden Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen:

#### **Kurzfristige Handlungsbedarfe**

- Beschaffung eines LF 10 für den Standort Holte (Fahrzeug ist bereits bestellt)
- Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges DLA(K) 23/12 für den Standort Hückeswagen (Ausschreibung ist eingeleitet)

#### **Mittelfristige Handlungsbedarfe**

- Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) mit Modul „Wasserversorgung“ für den Standort Hückeswagen
- Beschaffung eines LF 10 für den Standort Strassweg
- Weitergehende Prüfung zur Vorhaltung eines geländegängigen Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) zur Vegetationsbrandbekämpfung. Soweit sich ein diesbezüglicher Bedarf ergibt, ist im Rahmen der Umbau- und Neubauten von Feuerwehrhäusern ein entsprechender (zusätzlicher) Stellplatz für dieses Fahrzeug vorzusehen.

## **11.4 ANFORDERUNGEN AN DIE ORGANISATION**

### **11.4.1 EINSATZPLANUNG**

Für einige Bereiche des kommunalen Gebietes wurde eine lange notwendige Fahrzeit festgestellt. Anhand der Isochronenanalyse soll die Definition neuer Ausrückbereiche geprüft werden, um zukünftig die Einheit zu alarmieren, die am schnellsten eintreffen kann (oder beide Einheiten bei annähernd gleichen Eintreffzeiten). Hierbei ist gerade in den Außenbereichen auch die Einbeziehung umliegender Feuerwehren zu prüfen.

Die vorhandene Standortstruktur der Feuerwehr und die damit einhergehende Abdeckung des Stadtgebietes beeinflussen maßgeblich das Schutzniveau innerhalb der Kommune. Dies muss im Rahmen der Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung (z. B. Neubau von Hubrettungsfahrzeugpflichtigen Gebäuden oder Ausweisung von Neubaugebieten etc.) berücksichtigt werden. Ggf. ergeben sich Änderungen der Planungsklassen, die auch Anpassungen der Planungsziele zur Folge haben können.

Um die notwendigen Funktionsstärken gemäß den Planungszielen zu erreichen, müssen bei personalintensiven Einsätzen je nach Tageszeit, Einsatzanlass und Ortsteil weiterhin mehrere Einheiten der Feuerwehr parallel und zeitgleich alarmiert werden. Ebenso ist in der AAO der Kräfteansatz für besondere Objekte zu regeln. Dies ist in der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) definiert und bereits umgesetzt. Vor allem in den Außenbereichen sind umliegende Feuerwehren über die AAO bei zeitkritischen Einsätzen einzubinden. Dies sollte durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter Einbeziehung der unteren Aufsichtsbehörde fixiert werden.

Die Einhaltung der Planungsziele ist weiterhin regelmäßig zu kontrollieren. Dazu ist die Qualität der Dokumentation in der Leitstelle (z.B. durch die Erfassung von Stärkemeldungen der Fahrzeuge) zu verbessern. Soweit hier beispielhaft die Stärkemeldungen in der Leitstelle aus verschiedenen Gründen





nicht hinreichend dokumentiert werden können, ist dies seitens der Feuerwehr Hückeswagen nicht beeinflussbar, weil die Organisation der Leitstelle dem Oberbergischen Kreis obliegt.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben**



**Die Einhaltung der Planungsziele ist weiterhin durch geeignete Controllinginstrumente regelmäßig zu kontrollieren. Im Bedarfsfall sind im Rahmen der Einsatzplanung weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Planungsziele zu veranlassen.**

#### 11.4.2 GERÄTEWARTUNG

Die Wartung, Instandsetzung, Prüfung und Pflege der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr Hückeswagen erfolgt im Wesentlichen durch den Leiter der Feuerwehr, der bei der Schloss-Stadt Hückeswagen angestellt ist und die für diese Tätigkeit erforderlichen zeitlichen Freiräume erhält. Unterstützung erhält er dabei von den ehrenamtlichen Angehörigen aller Einheiten.

Die Schutzausrüstung wird zentral bei der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Bergisch Gladbach schnell und fachgerecht gereinigt. Dieser Kooperation kommt zugute, dass die Feuerwehr Hückeswagen den gleichen Typ Persönliche Schutzausrüstung (kurz: PSA) nutzt wie die Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Bei Bedarf werden für bestimmte Prüfungen externe Dienstleister eingebunden. Ein städtischer Mitarbeiter, in der Regel der Leiter der Feuerwehr, kann während seiner Arbeitszeit „Hol- und Bringdienste“ durchführen.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist aufgrund des hohen und zunehmenden Arbeitsumfangs nicht mehr immer fristgerecht möglich. Auch aufgrund der hohen Komplexität bzw. den Anforderungen an die Qualifikation sind nicht alle notwendigen Gerätewartungen möglich. Eine hauptamtliche Unterstützung, über die bisherige hauptamtliche Einbindung des Leiters der Feuerwehr hinaus, ist erforderlich. Daher ist kurzfristig die Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes zu prüfen und die Einstellung dann mittelfristig (soweit ein entsprechender Bedarf festgestellt wird) umzusetzen.



**Kurzfristiger Handlungsbedarf (Prüfungsphase) und Mittelfristiger (Umsetzung) Handlungsbedarf gegeben**



**Aufgrund der steigenden Anforderungen im Bereich der Gerätewartung ist zur Entlastung des Ehrenamtes eine hauptamtliche Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte zu prüfen und mittelfristig umzusetzen.**

### 11.4.3 BRANDSCHUTZERZIEHUNG/BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG/VERBESSERUNG SELBSTHILFEFÄHIGKEIT

Die **Brandschutzerziehung** ist zu professionalisieren. Ein entsprechendes Konzept ist zu erarbeiten. Ein erstes Ziel sollte es sein, jährlich alle Vorschulkinder zu durchlaufen. Üblich ist eine Schulung der Kinder im Kindergarten zum sachgerechten Umgang mit Feuer (Kerze anzünden) sowie zur Absetzung des Notrufes. Bei einem zweiten Termin im Feuerwehrhaus wird dies spielerisch überprüft und die Feuerwehr vorgestellt. Auch die Erzieher der Kinder sind zu diesem Thema zu schulen. Im Quervergleich wird erfahrungsgemäß pro Termin mit Organisation, Vor- und Nachbereitung in Summe ein Arbeitstag notwendig sein. Das zuständige Personal ist entsprechend zu qualifizieren. Für die Durchführung braucht es entsprechende Strukturen und vor allem Kontinuität. Dies lässt sich rein ehrenamtlich allein nicht mehr abbilden. Eine hauptamtliche Unterstützung ist hier notwendig. Natürlich sollen die ehrenamtlichen Kräfte auch weiterhin in diese Aufgabe eingebunden sein.

Im weiteren Verlauf kann der Umfang der Brandschutzerziehung weiter angepasst werden. So ist es denkbar, auch einen Termin im Grundschulalter und an den weiterführenden Schulen (z.B. Klasse 6-7 im Rahmen des Chemieunterrichtes) anzubieten.

Für die **Brandschutzaufklärung** ist gleichsam ein Konzept mit klaren Zielsetzungen zu erarbeiten, um der Arbeit eine klare Struktur und Kontinuität zu geben. Eine regelmäßige Aufklärung in Alten- und Pflegeheimen sowie bei Seniorentreffs ist denkbar.

Auch sollen zukünftig vor allem die Verantwortlichen einer Einrichtung auf die ASR A2.2 „Techn. Regel für Arbeitsstätten – Maßnahmen gegen Brände“ hingewiesen werden sowie die Pflicht haben, ihre Belegschaft diesbezüglich mind. einmal innerhalb von 12 Monaten zu unterweisen.

Das Arbeitsfeld der Brandschutzaufklärung soll ebenfalls im Anschluss an die aktuelle Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplans, im Hinblick auf mögliche Optimierungsmöglichkeiten, auf den Prüfstand gestellt werden. Hieraus sollen sodann ggf. weitere Maßnahmen, erweiterte Qualifizierungsmaßnahmen etc. abgeleitet und festgeschrieben werden.

Zur Verbesserung der **Selbsthilfefähigkeit** der Bevölkerung soll in der Zukunft proaktiv über die sozialen Medien auf die entsprechenden Informationen bzw. auf aktuelle Themen hingewiesen werden. Auch dieses Thema muss durch eine Person federführend betreut werden (dies ist, auch zur Entlastung des Ehrenamtes, durch einen städtischen Mitarbeiter möglich).



**Kurzfristiger Handlungsbedarf (Prüfungsphase) und Mittelfristiger (Umsetzung) Handlungsbedarf gegeben**



**Zur Motivationserhaltung im Ehrenamt sollen die ehrenamtlichen Kräfte auch weiterhin in den Bereichen Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit eingebunden sein, soweit dies möglich ist. Aufgrund der steigenden Anforderungen in den Bereichen Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit ist kurzfristig zur Entlastung des Ehrenamtes eine hauptamtliche Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte zu prüfen und bei entsprechendem Bedarf mittelfristig durch die Kommune umzusetzen.**

## 12 ZUSAMMENFASSUNG UND MAßNAHMEN

Das Kapitel „Zusammenfassung und Maßnahmen“ leitet aus den einzelnen Analysen die erforderlichen Maßnahmen für den Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Bedarfsplans ab.

### 12.1 MAßNAHMENÜBERSICHT

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans sieht für den Umsetzungszeitraum in den kommenden 5 Jahren die folgenden Maßnahmen vor. Die Maßnahmen bis in das Jahr 2027 werden jeweils fristgerecht beantragt.

#### 12.1.1 STANDORTE

##### **Prognose bei Umsetzung und Nicht-Umsetzung**

- Prognose bei Umsetzung: Die bedarfsplanerischen Anforderungen sowie die Anforderungen der Arbeitssicherheit an die Standorte der Feuerwehr werden erfüllt. Die Standorte ermöglichen einen anforderungsgerechten und sicheren Feuerwehr- und Einsatzdienst.
- Prognose bei nicht erfolgter Umsetzung: Die Standorte verfügen über funktionale Einschränkungen und/oder Unfallgefahren unterschiedlicher Ausprägung. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr kann dadurch beeinträchtigt werden. Eine wesentliche Nichtbehebung von Unfallgefahren kann ein schuldhaftes Verhalten darstellen.

##### **Kurzfristige Handlungsbedarfe**

- Neubau eines Feuerwehrhauses für die Einheit Hückeswagen (Vorhaben bereits eingeleitet und in der Umsetzungsphase).
- Prüfung und Konkretisierung der möglichen Standortoptionen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Einheit Straßweg
- Behebung baulicher Defizite und Beseitigung von Unfallgefahren an allen Standorten durch bauliche und organisatorische Maßnahmen (Dienstanweisungen zu Fahrzeugbewegungen etc.). Zu beachten: Um- bzw. Erweiterungsbauten und Neubauten benötigen eine relativ lange Planungs- und Umsetzungsphase.
- In allen Feuerwehrhäusern ist eine Notstromversorgung zu installieren (mindestens Schaffung einer Möglichkeit zur externen Stromeinspeisung und Vorhaltung eines hierfür extra vorgesehenen Stromaggregats). Bereits bestehende Anlagen sind zu ertüchtigen
  - Hinweis: Trotz absehbarem Baubeginn für den Neubau ist dies aufgrund der Zentralfunktion auch noch für den Standort Stadtmitte kurzfristig zu erledigen.
- In den Feuerwehrhäusern ist eine Brandfrüherkennung (Brandmeldeanlage) zu installieren. Bei nur vier Standorten in dem weitläufigen Stadtgebiet kann der Ausfall von Gebäuden und Fahrzeugen durch ein Brandereignis nicht kompensiert werden, da alle Standorte zur Schutzzielerreichung erforderlich sind.
  - Hinweis: Trotz absehbarem Baubeginn für den Neubau ist dies aufgrund der Zentralfunktion auch noch für den Standort Stadtmitte kurzfristig zu erledigen.
- Schwarz-Weiß-Trennung: Die fehlende bauliche Schwarz-Weiß-Trennung muss, mindestens übergangsweise, teilweise durch eine wirksame Einsatzstellenhygiene kompensiert werden. Hierzu ist ein entsprechendes Hygienekonzept zu erstellen, das u.a. die Reinigung der Einsatzkräfte und der



PSA an der Einsatzstelle, die fachgerechte Reinigung der PSA sowie die Vorhaltung von Reservekleidung regelt.

#### Mittelfristige Handlungsbedarfe

- Prüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der baulichen und funktionalen Situation am Standort Holte; alternativ: weitergehende Prüfung und Konkretisierung der möglichen Standortoptionen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Einheit Holte
- Prüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der baulichen und funktionalen Situation am Standort Herweg; alternativ: weitergehende Prüfung und Konkretisierung der möglichen Standortoptionen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Einheit Herweg

### 12.1.2 PERSONAL

#### Prognose bei Umsetzung und Nicht-Umsetzung

- Prognose bei Umsetzung: Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung hatten einen Kräftezuwachs zur Folge. Bei entsprechender Fortführung ist die Beibehaltung der guten, aber ausbaufähigen Mitgliederstruktur und der hohen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wahrscheinlich. Die tageszeitabhängig reduzierte Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte wird durch passende organisatorische Maßnahmen hinreichend kompensiert. Die hinreichende Personalverfügbarkeit ermöglicht eine bedarfsgerechte und leistungsfähige Reaktion auf Einsätze in allen Zeitbereichen. Das Qualifikationsniveau ist für die Anforderungen des Einsatzgeschehens bedarfsgerecht und zuverlässig ausgestaltet. Ein zielgerichtetes Heranführen der Kinder und Jugendlichen an die Einsatzabteilung - durch eine gute Arbeit in der Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr - sichert den zukünftigen Personalbedarf. Ein Großteil des altersbedingten Abgangs an Einsatzkräften kann darüber kompensiert werden.
- Prognose bei Nicht-Umsetzung: Ohne die Gewinnung von weiteren Einsatzkräften (aus Jugendfeuerwehr oder „Quereinsteiger“) wird perspektivisch ein Rückgang an Einsatzkräften zu erwarten sein. Dies wird negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zur Folge haben. Das ohnehin derzeit eingeschränkte Kräftepotenzial während der Hauptarbeitszeit könnte weiter abnehmen, sodass die zur Erfüllung der Planungsziele erforderlichen Funktionsstärken nicht mehr erreicht werden. Eine Reduzierung der Mitgliedsstärken in der Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr hätte in den kommenden Jahren negative Auswirkungen auf die Anzahl der Einsatzkräfte, sodass aufgrund fehlenden Personals die Aufgabenwahrnehmung nicht mehr gewährleistet ist.

#### Kurzfristige Handlungsbedarfe / Mittelfristige Handlungsbedarfe

- Zur Erhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr müssen die Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung neuer Mitglieder weiterhin als gesamtkommunale Aufgabe wahrgenommen, fortgeführt und bei Bedarf ausgebaut/erweitert werden.
- Insgesamt ist weiterhin in allen Einheiten eine höhere Mitgliederstärke anzustreben.
- Die eingeschränkte Tagesverfügbarkeit ist (weiterhin) durch geeignete Maßnahmen zu verbessern. Insbesondere muss die Besetzung des Hubrettungsfahrzeuges immer sichergestellt sein.
- In allen Einheiten sind Optimierungspotenziale im Bereich der notwendigen Schlüsselqualifikationen angezeigt. Dabei soll insbesondere die Anzahl der tauglichen Atemschutzgeräteträger, der Maschinisten für die Drehleiter sowie der Verbandsführer (u.a. zum Erhalt der Handlungsfähigkeit bei Flächenlagen) erhöht werden.



- Die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr sind weiterhin intensiv zu fördern.

#### Langfristige Handlungsbedarfe

- Aufgrund der derzeitigen Arbeitsplatzverteilung gibt es aktuell keine geeigneten Tagesalarmstandorte. Die mögliche Einrichtung von Tagesalarmstandorten ist gleichwohl fortwährend zu prüfen.

### 12.1.3 FAHRZEUGE

#### Prognose bei Umsetzung und Nicht-Umsetzung

- Prognose bei Umsetzung: Die Fahrzeugausstattung entspricht der grundlegenden Konzeption für die Einheiten der Feuerwehr Hückeswagen. Die aus dem Einsatzgeschehen und dem Gefahrenpotenzial resultierenden Anforderungen an die technische Ausstattung können bedarfsgerecht abgedeckt werden. Die Altersstruktur stellt kein erhöhtes Risiko für Fahrzeugausfälle dar.
- Prognose bei nicht erfolgter Umsetzung: Die Fahrzeugausstattung kann nicht alle spezifischen Anforderungen des Einsatzgeschehens und der Gefahrenpotenziale abdecken (z. B. Geländegängigkeit). Die Altersstruktur kann ein erhöhtes Risiko für Fahrzeugausfälle darstellen. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr kann eingeschränkt sein.

#### Kurzfristige Handlungsbedarfe

- Beschaffung eines LF 10 für den Standort Holte (Ersatz für TSF-W, Fahrzeug in 2023 ausgeliefert)
- Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges DLA(K) 23/12 für den Standort Hückeswagen (Ausschreibung ist eingeleitet)
- Vorhaltung bzw. Beschaffung von zusätzlichen Gerätschaften zur Löschwasserrückhaltung
- Prüfung und Gefährdungsanalyse zur Vorhaltung (zusätzlicher) spezifischer persönlicher Schutzausrüstung (Vegetationsbrand, TH, Wasserrettung, Reservekleidung)

#### Mittelfristige Handlungsbedarfe

- Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) mit Modul „Wasserversorgung“ für den Standort Hückeswagen (Ersatz für MZF)
- Beschaffung eines LF 10 für den Standort Strassweg (Ersatz für LF 8/6)
- Kurzfristig weitergehende Prüfung zur Vorhaltung eines geländegängigen (Kategorie 3) TLF 3000 zur Vegetationsbrandbekämpfung. Soweit sich ein diesbezüglicher Bedarf ergibt, ist das Fahrzeug mittelfristig zu beschaffen. Zudem ist im Rahmen der vorgesehenen Umbau- und Neubauten von Feuerwehrhäusern ein entsprechender (zusätzlicher) Stellplatz für dieses Fahrzeug vorzusehen.

### 12.1.4 ORGANISATION

#### Prognose bei Umsetzung und Nicht-Umsetzung

- Prognose bei Umsetzung: Durch eine hinreichend organisierte Feuerwehr ist die pflichtgemäße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß BHKG sowie die Erfüllung der weiteren Planungsziele und Aufgaben gemäß diesem Brandschutzbedarfsplan gewährleistet. Die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit können anforderungsgerecht und zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe weiterentwickelt und dargestellt werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Geräteprüfungen und erforderliche



Instandhaltungen/Reparaturen werden fachgerecht und fristgerecht durchgeführt. Die Pflichtaufgaben der Kommunen in den rückwärtigen Aufgabenbereichen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben wahrgenommen.

- Prognose bei nicht erfolgter Umsetzung: Die Aufgabenwahrnehmung im Sinne des BHKG und die Erfüllung der Planungsziele gemäß diesem Brandschutzbedarfsplan können nicht erfüllt werden, wenn die Feuerwehr nicht hinreichend organisiert ist. Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit können nicht hinreichend planbar sichergestellt werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Geräteprüfungen und erforderliche Instandhaltungen/Reparaturen können nicht fachgerecht und fristgerecht durchgeführt werden. Dies kann zu Unfallgefahren und einem Ausfall von Geräten und Fahrzeugen führen, sodass die Aufgabenwahrnehmung hierdurch gefährdet ist. Die Pflichtaufgaben der Kommune in den rückwärtigen Aufgabenbereichen können nicht mehr gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.

#### Kurzfristige Handlungsbedarfe

- Hochwassermanagement: Dieses wird als verwaltungsübergreifende Aufgabe wahrgenommen. Der Bereich des Starkregens liegt im Verantwortungsbereich der Kommune (derzeit ist in Abstimmung mit der UWB des Kreises ein Ingenieurbüro mit einer Analyse beauftragt). Die Maßnahmen sollen weiterhin in enger Kooperation zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen (Land NRW, Bezirksregierung Köln, Oberbergischer Kreis, Stadt Hückeswagen) abgestimmt und umgesetzt werden. Die Zuständigkeiten der verschiedenen Aufgabenträger sind dabei klar zu regeln.
- Auch unter Berücksichtigung der in Teilbereichen des Stadtgebietes möglichen Überschreitung der grundlegenden Eintreffzeit ist eine regelmäßige und zielgruppenorientierte Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung erforderlich.
- Die Einhaltung der Planungsziele ist weiterhin durch geeignete Controllinginstrumente regelmäßig zu kontrollieren. Im Bedarfsfall sind im Rahmen der Einsatzplanung weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Planungsziele zu veranlassen.
- Die vorhandene Standortstruktur der Feuerwehr und die damit einhergehende Abdeckung des Stadtgebietes beeinflussen maßgeblich das Schutzniveau innerhalb der Kommune. Dies muss im Rahmen der Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung (z. B. Neubau von Hubrettungsfahrzeug-pflichtigen Gebäuden oder Ausweisung von Neubaugebieten etc.) berücksichtigt werden.
- Die Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in den unterversorgten Bereichen sind zu priorisieren und durch die Kommune umzusetzen. Hierzu sind über die Brandschutzbedarfsplanung hinaus u.a. auch Einsatzpläne für besondere Einsatzpläne anzufertigen.
- Aufgrund der Schnittstellen zwischen den Aufgaben der Brandschutzdienststelle des Oberbergischen Kreises und dem operativ-taktischen Brandschutz auf örtlicher Ebene sind weiterhin auch bei der Schloss-Stadt Hückeswagen entsprechende Kapazitäten zur Aufgabenbewältigung vorzuhalten.
- Aufgrund der steigenden Anforderungen im Bereich der Gerätewartung ist zur Entlastung des Ehrenamtes kurzfristig für die Gerätewartung eine hauptamtliche Unterstützung zu prüfen und spätestens mittelfristig (besser: kurzfristig) durch die Kommune mit den ermittelten erforderlichen hauptamtlichen Stellenanteilen umzusetzen. Nach einer überschlägigen Berechnung von LülF+ ist eine Vollzeitstelle hierfür bedarfsgerecht.






#### Mittelfristige Handlungsbedarfe

- Hinsichtlich der administrativen Aufgaben hat in den vergangenen Jahren die Aufgabenfülle neben der Gerätewartung auch in allen weiteren rückwärtigen Aufgabenbereichen stetig zugenommen. Perspektivisch soll daher zur Entlastung der Funktion LdF und des Ehrenamtes insgesamt in der Verwaltung eine weitere hauptamtliche Unterstützung geprüft werden. Diese Funktion könnte beispielhaft Aufgaben in den Bereichen Brandschutzerziehung und –aufklärung, Einsatzplanung, Mitgliederwerbung, Personalaktenführung sowie Abstimmungen mit der Brandschutzdienststelle des Kreises wahrnehmen.

## 13 ANLAGEN

### 13.1 PRIMÄRE ABHÄNGIGKEITEN UND EINFLUSSGRÖßEN BEI DER BEDARFSPLANUNG VON FEUERWEHREN

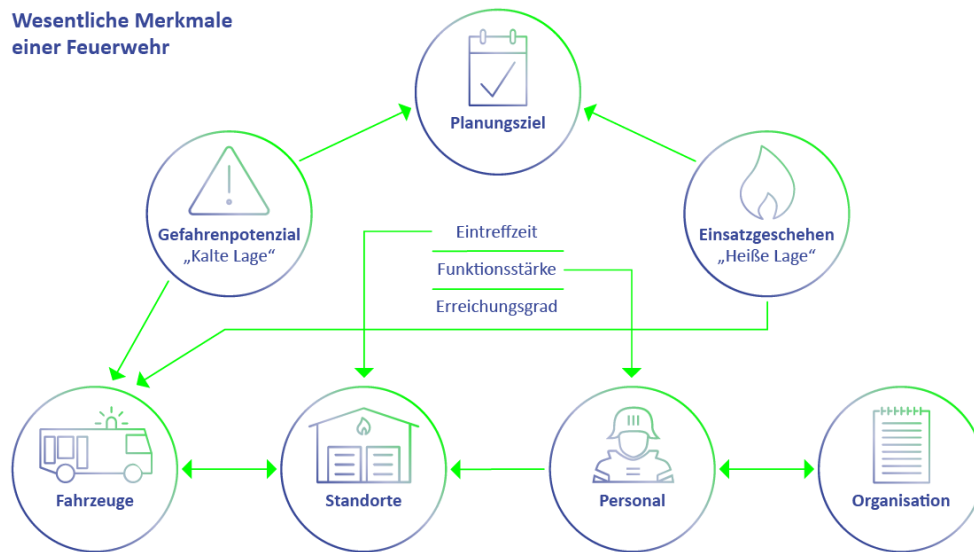

#### Erläuterungen

- Planungsziel-Definition = zentrales Element einer Bedarfsplanung
- Planungsziel = angestrebter Zustand eines Schutzgutes bei Eintritt eines Schadereignisses
- Schutzgüter für den Bereich der Feuerwehr sind i.d.R.:
  - o Erhalt der Unversehrtheit von Menschenleben
  - o Erhalt der Unversehrtheit von Tieren
  - o Erhalt von Sachwerten
- Hierfür abgeleitete Maßnahmen für die Feuerwehr = Eintreffzeit und Funktionsstärke
- Eintreffzeit und Funktionsstärke werden maßgeblich durch das Gefahrenpotenzial und das vorhandene Einsatzgeschehen beeinflusst.

Beispiel Wohnungsbrand:

Die notwendige Funktionsstärke zur Durchführung einer Menschenrettung bei einem freistehenden Einfamilienhaus geringer Höhe (1 Angriffs- und Rettungsweg oft hinreichend) ist i. d. R. geringer als z. B. bei einem Mehrfamilienhaus mittlerer Höhe (potenziell mehr Personen betroffen, ggf. mehrere Angriffs- und Rettungswege erforderlich).

- Die Planungsziel-Definition sowie das Gefahrenpotenzial und das Einsatzgeschehen beeinflussen direkt bzw. indirekt die Hauptmerkmale einer Feuerwehr:
  - o Personal (notwendige Funktionsstärke und Qualifikationen zur Bearbeitung der vorhandenen Schadereignisse)
  - o Feuerwehrhäuser (Anzahl und Lage zur Einhaltung der definierten Eintreffzeit)
  - o Fahrzeuge (notwendige Technik für die verschiedenen Schadszenarien)

### 13.2 ERLÄUTERUNGEN FAHRZEIT-SIMULATIONEN (ISOCHRONEN)

Die dargestellten Fahrzeit-Isochronen und Fahrzeit-Simulationen stellen das Ergebnis eines rechnergestützten Simulationsmodells dar (unter „mittleren Annahmen“). Im Gegensatz zu realen Einsatzfahrten oder auch Messfahrten unter Einsatzbedingungen unterliegen sie nicht den jeweils ortsüblichen oder tageszeitabhängigen Umwelteinflüssen. Beispielhaft sind hier Witterungseinflüsse, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, eine Straßensperrung durch Baustellen oder auch eine schlechte Fahrbahnbeschaffenheit zu nennen.

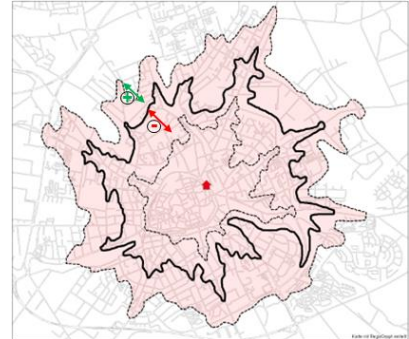


Abbildung 1: beispielhafte Darstellung zu Fahrzeitisochronen

Für die Simulation wird ein spezifisches Geschwindigkeitsprofil verwendet, welches unterschiedliche Straßenkategorien, wie zum Beispiel verkehrsberuhigte Bereiche oder Kraftfahrstraßen, mit jeweils individuellen Geschwindigkeiten bei einer mittleren Verkehrsauslastung berücksichtigt. Im Kartenmaterial hinterlegte Geschwindigkeitsbeschränkungen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Die zur Berechnung verwendete Geschwindigkeit ist abhängig von der simulierten Fahrstrecke:

- Für Fahrten vom Wohn- oder Arbeitsort zum Feuerwehrstandort werden Parameter für einen Pkw verwendet.
- Die Geschwindigkeiten und weitere Parameter für Fahrten vom Feuerwehrstandort zur Einsatzstelle mit einem Einsatzfahrzeug sind für einen Lkw ausgelegt.
- Das verwendete Kartenmaterial bzw. das sog. Routingnetz entspricht handelsüblichen Kartendaten und weist keine feuerwehrspezifischen Eigenschaften auf.


Isochronen sind Linien gleicher Zeit. Das bedeutet, dass alle Punkte auf der Linie vom Ausgangspunkt (dem Standort) in der gleichen Zeit erreicht werden können. Damit wird die Gebietsabdeckung sowohl für den IST-Zustand als auch für die theoretischen Standortmodelle sichtbar. Mitunter werden in der kartografischen Darstellung der Isochronen weitläufig nicht erschlossene Bereiche abgedeckt (z. B. Waldgebiete oder Seen). Dies ist auf die Interpolation der Isochronenflächen zurückzuführen, welche durch die verwendete Software durchgeführt wird, um die Bildung von „Inseln“ zu vermeiden.

Aufgrund der Einflüsse auf das reale Verkehrsgeschehen ist es erforderlich, die Isochronen bzw. Gebietsabdeckung nicht zwangsläufig als trennscharf zu interpretieren (Isochronen stellen ein Modell unter definierten Annahmen dar und keine Prognose). In der Realität ist stets eine nicht quantifizierbare Abweichung von den Isochronen zu erwarten. Diese kann sich sowohl in Form einer Abdeckung über die Isochrone hinaus als auch in Form einer reduzierten Erreichbarkeit darstellen.



### 13.3 RASTERANALYSE DES STADTGEBIETS


#### 13.3.1 RASTERDARSTELLUNG – BRANDGEFAHREN (OHNE OBJEKTE MIT BESONDERER BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG)

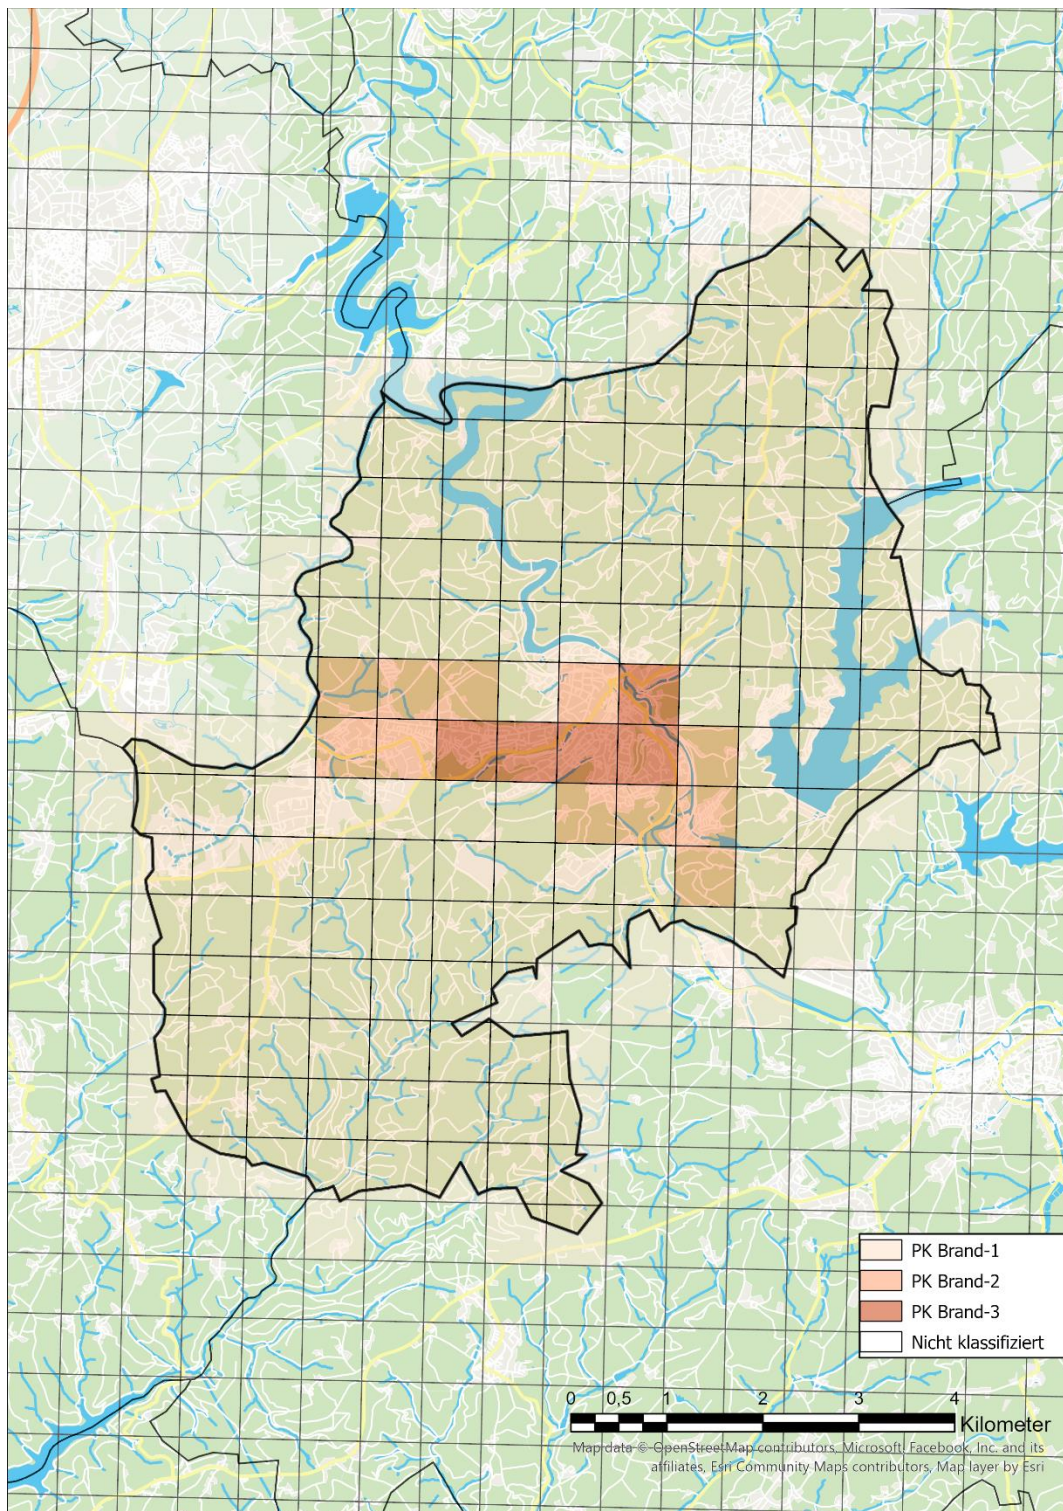






### 13.3.2 RASTERDARSTELLUNG – BRANDGEFAHREN (MIT OBJEKTEN VON BESONDERER BEDARFSPLANERISCHER BEDEUTUNG)

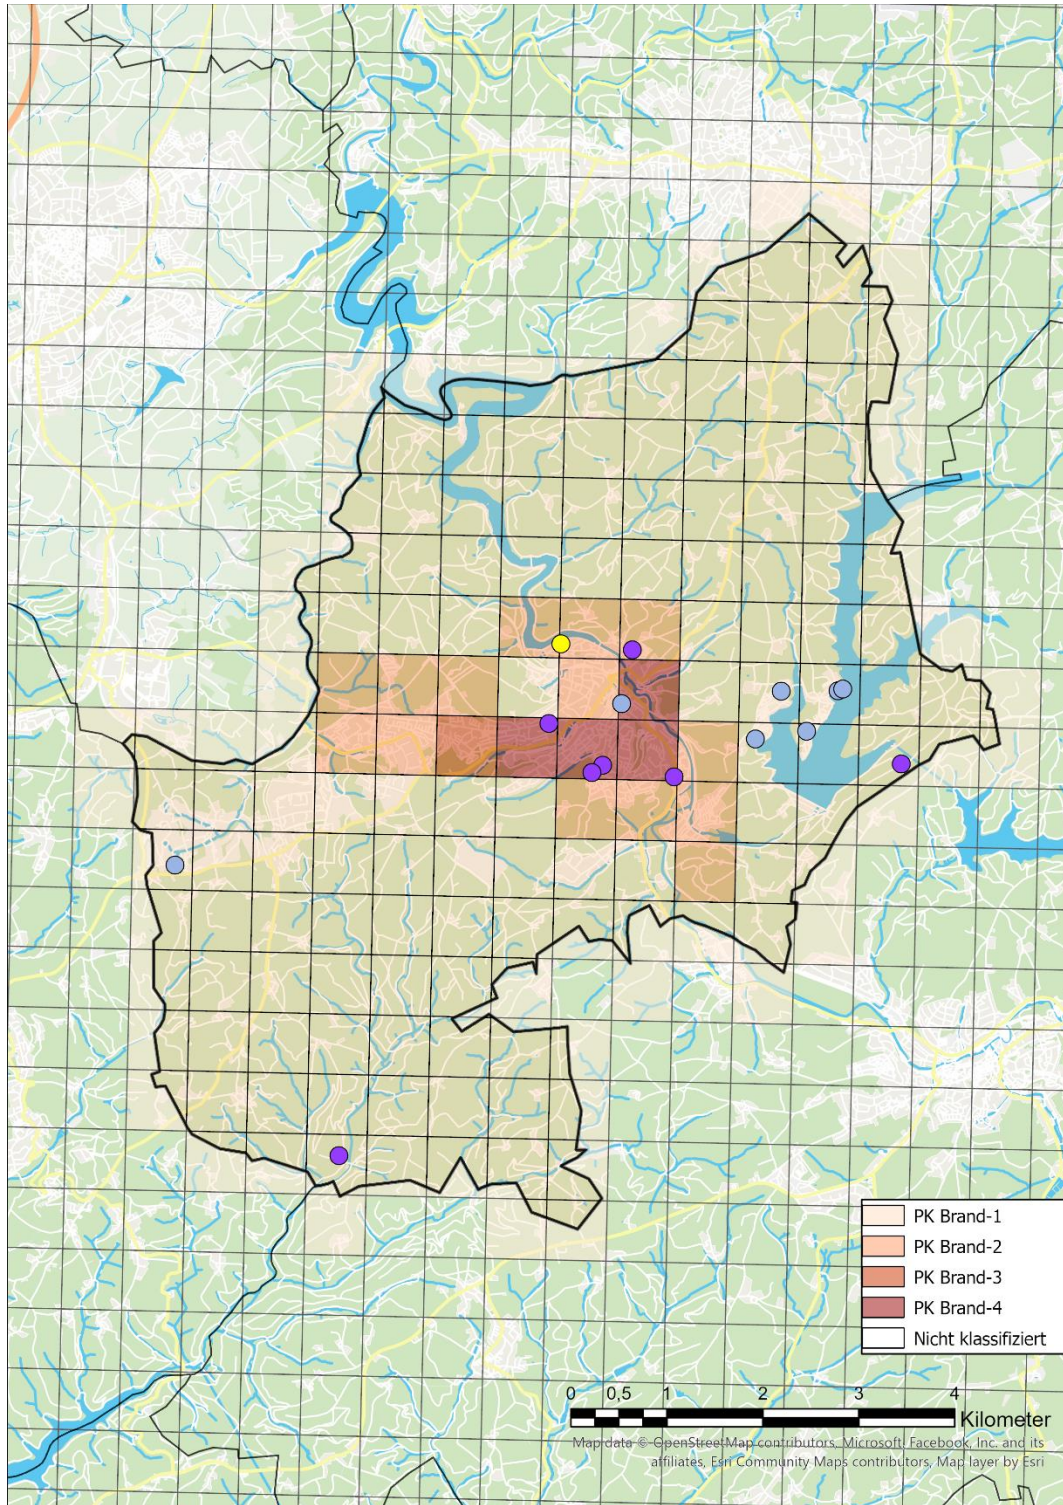





### 13.3.3 RASTERDARSTELLUNG – GEFAHREN DER TECHNISCHEN HILFE

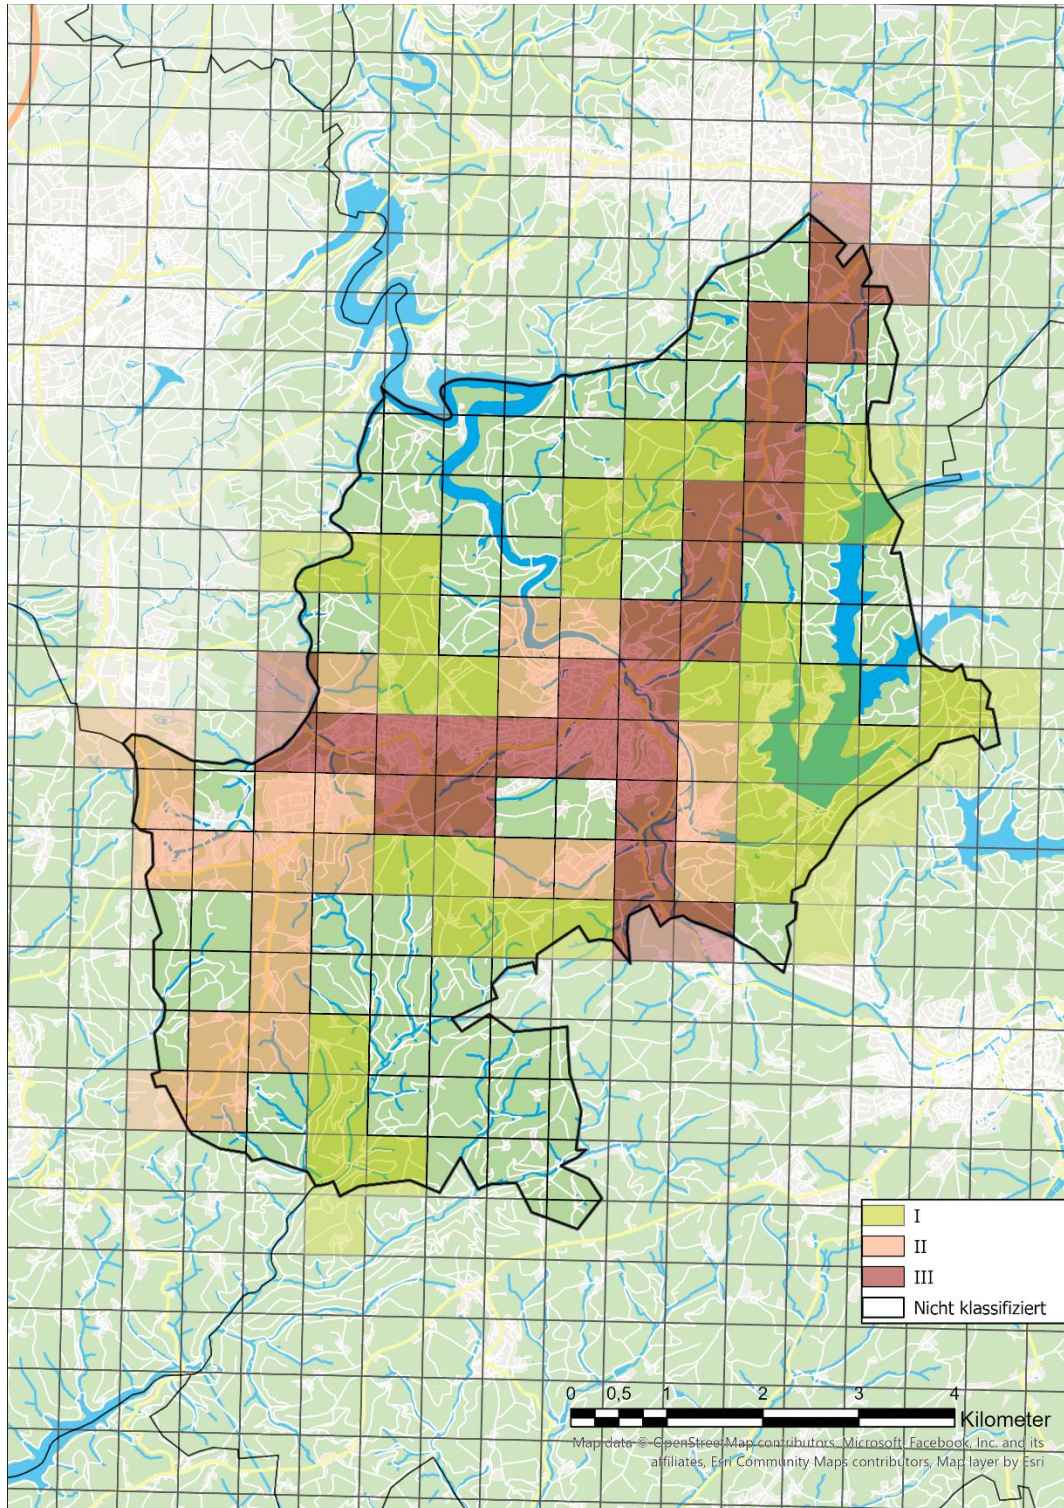






## 13.4 DETAILDARSTELLUNG ZUM PERSONAL DER FEUERWEHR

### 13.4.1 ALTERSDIAGRAMM

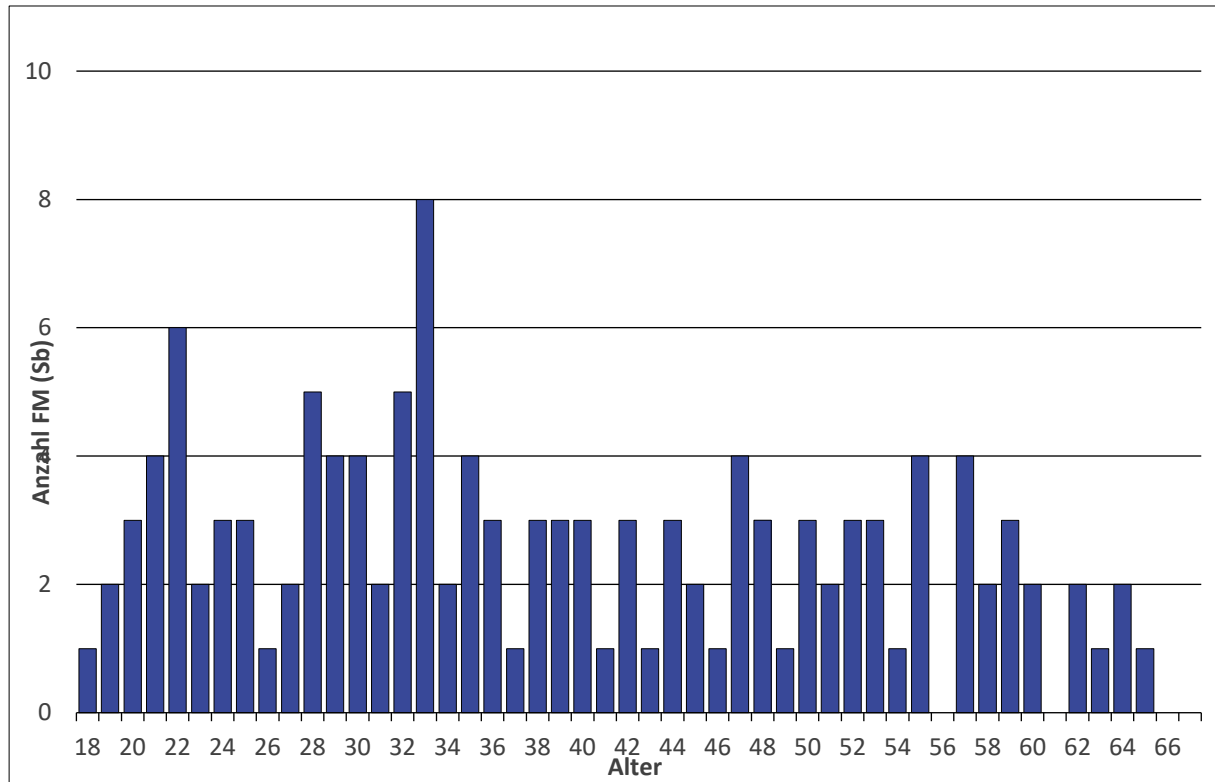

### 13.4.2 ÜBERSICHT QUALIFIKATIONEN

| Einheit     | Anzahl Aktive | AGT Grundausbildung |      | Atemschutzgeräteträger * |      | Maschinisten |      | Führerschein 3,5 - 7,5 t |      | Führerschein > 7,5 t |      | Gruppenführer |      | Zugführer |      | Verbandsführer |      | Ma-DLK  |      | RTB     |      |
|-------------|---------------|---------------------|------|--------------------------|------|--------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|---------------|------|-----------|------|----------------|------|---------|------|---------|------|
|             |               | absolut             | in % | absolut                  | in % | absolut      | in % | absolut                  | in % | absolut              | in % | absolut       | in % | absolut   | in % | absolut        | in % | absolut | in % | absolut | in % |
| Hückeswagen | 49            | 41                  | 84%  | 16                       | 33%  | 26           | 53%  | 28                       | 57%  | 19                   | 39%  | 17            | 35%  | 6         | 12%  | 4              | 8%   | 12      | 24%  | 11      | 22%  |
| Herweg      | 29            | 13                  | 45%  | 6                        | 21%  | 10           | 34%  | 12                       | 41%  | 12                   | 41%  | 3             | 10%  | 0         | 0%   | 0              | 0%   | 0       | 0%   | 1       | 3%   |
| Straßweg    | 24            | 16                  | 67%  | 8                        | 33%  | 14           | 58%  | 14                       | 58%  | 14                   | 58%  | 7             | 29%  | 1         | 4%   | 0              | 0%   | 5       | 21%  | 0       | 0%   |
| Holte       | 24            | 18                  | 75%  | 11                       | 46%  | 10           | 42%  | 13                       | 54%  | 12                   | 50%  | 4             | 17%  | 1         | 4%   | 0              | 0%   | 0       | 0%   | 0       | 0%   |
| Summe       | 126           | 88                  | 70%  | 41                       | 33%  | 60           | 48%  | 67                       | 53%  | 57                   | 45%  | 31            | 25%  | 8         | 6%   | 4              | 3%   | 17      | 13%  | 12      | 10%  |

### 13.4.3 VERFÜGBARKEIT IM ZEITBEREICH 1

| Einheit     | Anzahl<br>Aktive | Verfügbarkeit I                                                                            |      |      |                      |                   |     |     |         |      |      | Verfügbarkeit II                                              |                   |     |     |         |      |      |                      |                   |     | Verfügbarkeit III                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|-----|-----|---------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|---------|------|------|----------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                  | im Ausrückbezirk Verfügbare der Einheit (inkl. Einpendler und eingesetzte interne Pendler) |      |      |                      |                   |     |     |         |      |      | im ZB 1 rechnerisch Verfügbare (inkl. Schichtdienst anteilig) |                   |     |     |         |      |      |                      |                   |     | im ZB 1 theoretisch Verfügbare (inkl. Schichtdienst anteilig und weitere interne Pendler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                  | FM (SB)                                                                                    | AGT* | Ma   | FS LKW<br>[3,5-7,5t] | FS LKW<br>[>7,5t] | GF  | ZF  | FM (SB) | AGT* | Ma   | FS LKW<br>[3,5-7,5t]                                          | FS LKW<br>[>7,5t] | GF  | ZF  | FM (SB) | AGT* | Ma   | FS LKW<br>[3,5-7,5t] | FS LKW<br>[>7,5t] | GF  | ZF                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hückeswagen | 49               | 11,0                                                                                       | 2,0  | 8,0  | 7,0                  | 6,0               | 4,0 | 1,0 | 13,3    | 3,3  | 8,7  | 7,7                                                           | 6,7               | 4,7 | 1,3 | 16,3    | 3,3  | 8,7  | 7,7                  | 6,7               | 4,7 | 1,3                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herweg      | 29               | 16,0                                                                                       | 5,0  | 7,0  | 8,0                  | 8,0               | 1,0 | 0,0 | 16,0    | 5,0  | 7,0  | 8,0                                                           | 8,0               | 1,0 | 0,0 | 16,0    | 5,0  | 7,0  | 8,0                  | 8,0               | 1,0 | 0,0                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straßweg    | 24               | 6,0                                                                                        | 2,0  | 3,0  | 3,0                  | 3,0               | 2,0 | 0,0 | 7,7     | 3,3  | 4,3  | 4,3                                                           | 4,3               | 2,7 | 0,0 | 11,7    | 4,3  | 6,3  | 7,3                  | 6,3               | 3,7 | 1,0                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Holte       | 24               | 4,0                                                                                        | 3,0  | 1,0  | 2,0                  | 2,0               | 0,0 | 0,0 | 4,3     | 3,3  | 1,0  | 2,0                                                           | 2,0               | 0,0 | 0,0 | 5,3     | 3,3  | 2,0  | 3,0                  | 2,0               | 0,0 | 0,0                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe       | 126              | 37,0                                                                                       | 12,0 | 19,0 | 20,0                 | 19,0              | 7,0 | 1,0 | 41,3    | 15,0 | 21,0 | 22,0                                                          | 21,0              | 8,3 | 1,3 | 49,3    | 16,0 | 24,0 | 26,0                 | 23,0              | 9,3 | 2,3                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.5 DETAILDARSTELLUNGEN ZU DEN STANDORTEN DER FEUERWEHR

## 13.5.1 HÜCKESWAGEN

| Standort                                         |                                                 |               |                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Einheit                                          | Hückeswagen                                     |               |                                                  |
| Adresse                                          | Bachstraße 9, Hückeswagen                       |               |                                                  |
| Baujahr                                          | 1962, 1985 (Kleingaragen), 1994 (Schulungsraum) |               |                                                  |
| Anfahrt und Laufwege im Einsatz                  |                                                 |               |                                                  |
| Alarmparkplätze                                  | Anzahl                                          | ca. 10 bis 15 |                                                  |
|                                                  | hinreichend                                     | ⊕             | Parken frei auf dem Hof.                         |
| Alarmein-/ausfahrt kreuzungsfrei                 |                                                 | ✗             |                                                  |
| Laufwege kreuzungs-/hindernisfrei                |                                                 | ✗             |                                                  |
| Ausleuchtung hinreichend                         |                                                 | ✓             |                                                  |
| Umkleiden und sanitäre Anlagen                   |                                                 |               |                                                  |
| Umkleiden                                        | in separatem Raum                               | ✗             |                                                  |
|                                                  | Geschlechtertrennung                            | ✓             |                                                  |
|                                                  | Kapazität hinreichend                           | ✗             |                                                  |
| Toiletten                                        |                                                 | ⊕             | 1 x für männlich,1 x für weiblich                |
| Duschen                                          |                                                 | ⊕             | Nur 1 Dusche für alle.                           |
| schwarz/weiß-Trennung                            |                                                 | ⊕             | Schwarzbereich in einer Garage im Innenhof       |
| Fahrzeugstellplätze                              |                                                 |               |                                                  |
| Anzahl Stellplätze                               |                                                 | 8             | HLF 20, LF 20, RW, DLAK 23/12, ELW 1, MTF, RTB 1 |
| Anzahl Fahrzeuge                                 |                                                 | 8             |                                                  |
| Abstände hinreichend                             |                                                 | ✗             | Nebengebäude: Unfallgefahren Fahrzeughalle.      |
| Tore hinreichend groß                            |                                                 | ⊕             | Nebengebäude: Torgroößen nicht hinreichend.      |
| Abgasabsauganlage vorhanden                      |                                                 | ⊕             | Abgassauganlage erfüllt nicht Anforderungen.     |
| Drucklufterhaltung vorhanden                     |                                                 | ✓             |                                                  |
| keine Unfallgefahren vorhanden                   |                                                 | ✗             |                                                  |
| Werkstätten, Funktionsräume und Lagerkapazitäten |                                                 |               |                                                  |
| Brandfrüherkennung                               |                                                 | ✗             |                                                  |
| Schulungsraum                                    |                                                 | ✓             | Schulungsraum im Nebengebäude.                   |
| Büro                                             |                                                 | ✓             | 1 x LdF, 1 x LzF                                 |
| Teeküche                                         |                                                 | ✓             | Teeküche im Nebengebäude                         |
| Werkstatt                                        |                                                 | ✓             | Werkbank vorhanden                               |
| Einsatzzentrale                                  |                                                 | ⊕             | Kapazität nicht hinreichend                      |
| Lagermöglichkeiten                               |                                                 | ✗             | Kapazität nicht hinreichend                      |
| Notstromversorgung                               |                                                 | ✗             |                                                  |
| EDV und Kommunikationsmittel                     | Funkstation                                     | ✓             |                                                  |
|                                                  | Fahrzeugfunk                                    | ✓             |                                                  |
|                                                  | Telefon                                         | ✓             |                                                  |
|                                                  | Fax                                             | ✓             |                                                  |
|                                                  | Internet                                        | ✓             |                                                  |
|                                                  | Beamer / Bildschirm                             | ✓             |                                                  |
|                                                  | Bemerkung                                       |               |                                                  |
| Baulicher Zustand                                |                                                 | ✗             | (teilw.) sanierungsbedürftig                     |
| Bemerkungen                                      |                                                 |               |                                                  |





## 13.5.2 HERWEG

| Standort                                         |                            |                                |                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Einheit                                          | Herweg                     |                                |                                                 |
| Adresse                                          | Neuenherweg 1, Hückeswagen |                                |                                                 |
| Baujahr                                          | ca. 50er Jahre             |                                |                                                 |
| Anfahrt und Laufwege im Einsatz                  |                            |                                |                                                 |
| Alarmparkplätze                                  | Anzahl                     | ca. 10                         |                                                 |
|                                                  | hinreichend                | ☉                              | Parken frei auf dem Hof.                        |
| Alarmein-/ausfahrt kreuzungsfrei                 |                            | ✗                              |                                                 |
| Laufwege kreuzungs-/hindernisfrei                |                            | ✗                              |                                                 |
| Ausleuchtung hinreichend                         |                            | ✓                              |                                                 |
| Umkleiden und sanitäre Anlagen                   |                            |                                |                                                 |
| Umkleiden                                        | in separatem Raum          | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Geschlechtertrennung       | ✗                              |                                                 |
|                                                  | Kapazität hinreichend      | ✗                              |                                                 |
| Toiletten                                        |                            | ☉                              | 1 x für männlich, 1 x für weiblich              |
| Duschen                                          |                            | ☉                              | Nur 1 Dusche für alle.                          |
| schwarz/weiß-Trennung                            |                            | ☉                              | Trennung organisatorisch / an der Einsatzstelle |
| Fahrzeugstellplätze                              |                            |                                |                                                 |
| Anzahl Stellplätze                               | 3                          | LF10, MTF, MTF Kinderfeuerwehr |                                                 |
| Anzahl Fahrzeuge                                 | 3                          |                                |                                                 |
| Abstände hinreichend                             |                            | ✓                              |                                                 |
| Tore hinreichend groß                            |                            | ✗                              |                                                 |
| Abgasabsauganlage vorhanden                      |                            | ✗                              |                                                 |
| Druckluftherhaltung vorhanden                    |                            | ✓                              |                                                 |
| keine Unfallgefahren vorhanden                   |                            | ✗                              |                                                 |
| Werkstätten, Funktionsräume und Lagerkapazitäten |                            |                                |                                                 |
| Brandfrüherkennung                               |                            | ✗                              |                                                 |
| Schulungsraum                                    |                            | ✓                              |                                                 |
| Büro                                             |                            | ⊖                              | kein Bedarf gegeben                             |
| Teeküche                                         |                            | ✓                              |                                                 |
| Werkstatt                                        |                            | ✗                              |                                                 |
| Einsatzzentrale                                  |                            | ⊖                              | kein Bedarf gegeben                             |
| Lagermöglichkeiten                               |                            | ✓                              |                                                 |
| Notstromversorgung                               |                            | ✗                              |                                                 |
| EDV und Kommunikationsmittel                     | Funkstation                | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Fahrzeugfunk               | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Telefon                    | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Fax                        | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Internet                   | ✓                              |                                                 |
|                                                  | Beamer / Bildschirm        | ✓                              |                                                 |
| Bemerkung                                        |                            |                                |                                                 |
| Baulicher Zustand                                |                            | ✗                              | (teilw.) sanierungsbedürftig                    |
| Bemerkungen                                      |                            |                                |                                                 |





## 13.5.3 HOLTE

| Standort                                         |                            |        |                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Einheit                                          | Holte                      |        |                                                 |
| Adresse                                          | Neuenholte 6, Hückeswagen  |        |                                                 |
| Baujahr                                          | Anbau einer Garage in 2011 |        |                                                 |
| Anfahrt und Laufwege im Einsatz                  |                            |        |                                                 |
| Alarmparkplätze                                  | Anzahl                     | ca. 10 |                                                 |
|                                                  | hinreichend                | ☉      | Parken frei auf dem Hof.                        |
| Alarmein-/ausfahrt kreuzungsfrei                 |                            | ✗      |                                                 |
| Laufwege kreuzungs-/hindernisfrei                |                            | ✗      |                                                 |
| Ausleuchtung hinreichend                         |                            | ✓      |                                                 |
| Umkleiden und sanitäre Anlagen                   |                            |        |                                                 |
| Umkleiden                                        | in separatem Raum          | ✓      |                                                 |
|                                                  | Geschlechtertrennung       | ✗      |                                                 |
|                                                  | Kapazität hinreichend      | ✗      |                                                 |
| Toiletten                                        |                            | ☉      | 1 x für männlich, 1 x für weiblich              |
| Duschen                                          |                            | ✗      |                                                 |
| schwarz/weiß-Trennung                            |                            | ☉      | Trennung organisatorisch / an der Einsatzstelle |
| Fahrzeugstellplätze                              |                            |        |                                                 |
| Anzahl Stellplätze                               | 2                          |        | TSF-W, MTF                                      |
| Anzahl Fahrzeuge                                 | 2                          |        |                                                 |
| Abstände hinreichend                             |                            | ☉      |                                                 |
| Tore hinreichend groß                            |                            | ☉      |                                                 |
| Abgasabsauganlage vorhanden                      |                            | ✗      |                                                 |
| Druckluftherhaltung vorhanden                    |                            | ☉      |                                                 |
| keine Unfallgefahren vorhanden                   |                            | ✗      |                                                 |
| Werkstätten, Funktionsräume und Lagerkapazitäten |                            |        |                                                 |
| Brandfrüherkennung                               |                            | ✗      |                                                 |
| Schulungsraum                                    |                            | ✓      |                                                 |
| Büro                                             |                            | ⊖      | kein Bedarf gegeben                             |
| Teeküche                                         |                            | ✓      |                                                 |
| Werkstatt                                        |                            | ✓      | Kleinreparaturen möglich                        |
| Einsatzzentrale                                  |                            | ⊖      | kein Bedarf gegeben                             |
| Lagermöglichkeiten                               |                            | ✗      | Lagerung in der Fahrzeughalle.                  |
| Notstromversorgung                               |                            | ✗      |                                                 |
| EDV und Kommunikationsmittel                     | Funkstation                | ✓      |                                                 |
|                                                  | Fahrzeugfunk               | ✓      |                                                 |
|                                                  | Telefon                    | ✓      |                                                 |
|                                                  | Fax                        | ✓      |                                                 |
|                                                  | Internet                   | ✓      |                                                 |
|                                                  | Beamer / Bildschirm        | ✗      |                                                 |
|                                                  | Bemerkung                  |        |                                                 |
| Baulicher Zustand                                |                            | ✗      | (teilw.) sanierungsbedürftig                    |
| Bemerkungen                                      |                            |        |                                                 |



**13.5.4 STRAßWEG**

| Standort                                         |                          |                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Einheit                                          | Strassweg                |                                                   |
| Adresse                                          | Straßweg 25, Hückeswagen |                                                   |
| Baujahr                                          | Umbau 1989               |                                                   |
| Anfahrt und Laufwege im Einsatz                  |                          |                                                   |
| Alarmparkplätze                                  | Anzahl                   | ca. 10 bis 15                                     |
|                                                  | hinreichend              | ✓                                                 |
| Alarmein-/ausfahrt kreuzungsfrei                 |                          | ✗                                                 |
| Laufwege kreuzungs-/hindernisfrei                |                          | ✗ Treppen im Alarmweg                             |
| Ausleuchtung hinreichend                         |                          | ✓                                                 |
| Umkleiden und sanitäre Anlagen                   |                          |                                                   |
| Umkleiden                                        | in separatem Raum        | ✓                                                 |
|                                                  | Geschlechtertrennung     | ✗                                                 |
|                                                  | Kapazität hinreichend    | ✗                                                 |
| Toiletten                                        |                          | ⊙ Zugang Toiletten nur von außen möglich.         |
| Duschen                                          |                          | ✗                                                 |
| schwarz/weiß-Trennung                            |                          | ⊙ Trennung organisatorisch / an der Einsatzstelle |
| Fahrzeugstellplätze                              |                          |                                                   |
| Anzahl Stellplätze                               | 2                        | LF 10, MTF                                        |
| Anzahl Fahrzeuge                                 | 2                        |                                                   |
| Abstände hinreichend                             |                          | ⊙                                                 |
| Tore hinreichend groß                            |                          | ✗                                                 |
| Abgasabsauganlage vorhanden                      |                          | ✓ Entspricht nicht dem aktuellen Stand.           |
| Druckluftherhaltung vorhanden                    |                          | ✓                                                 |
| keine Unfallgefahren vorhanden                   |                          | ✗                                                 |
| Werkstätten, Funktionsräume und Lagerkapazitäten |                          |                                                   |
| Brandfrüherkennung                               |                          | ✗                                                 |
| Schulungsraum                                    |                          | ✓ Schulungsraum im angrenzenden DGH               |
| Büro                                             |                          | ✓ Büroecke im Schulungsraum                       |
| Teeküche                                         |                          | ✓ Gemeinsame Nutzung im DGH                       |
| Werkstatt                                        |                          | ✗ Arbeitssicherheit nicht gegeben                 |
| Einsatzzentrale                                  |                          | ⊖ kein Bedarf gegeben                             |
| Lagermöglichkeiten                               |                          | ✗ Im Keller und in der Fahrzeughalle.             |
| Notstromversorgung                               |                          | ✗                                                 |
| EDV und Kommunikationsmittel                     | Funkstation              | ✓                                                 |
|                                                  | Fahrzeugfunk             | ✓                                                 |
|                                                  | Telefon                  | ✓                                                 |
|                                                  | Fax                      | ✓                                                 |
|                                                  | Internet                 | ✓                                                 |
|                                                  | Beamer / Bildschirm      | ✓                                                 |
| Bemerkung                                        |                          |                                                   |
| Baulicher Zustand                                |                          | ✗ (teilw.) sanierungsbedürftig                    |
| Bemerkungen                                      |                          |                                                   |





## 14 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAO               | Alarm- und Ausrückeordnung                                                                                              |
| ABC               | Atomare, biologische und chemische Gefahren, alternativ CBRN-Gefahren                                                   |
| AGBF              | Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren                                                                    |
| AGT               | Atemschutzgeräteträger                                                                                                  |
| ATF               | Analytische Task Force                                                                                                  |
| AZVO Feu          | Arbeitszeitverordnung Feuerwehr                                                                                         |
| BAB               | Bundesautobahn                                                                                                          |
| BauGB             | Baugesetzbuch                                                                                                           |
| BHKG              | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung<br>und den Katastrophenschutz Nordrhein-Westfalen                        |
| BImSchV           | Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz                                                                            |
| BMA               | Brandmeldeanlage                                                                                                        |
| BOS               | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben                                                                     |
| BSBP              | Brandschutzbedarfsplan                                                                                                  |
| BSZ               | Bereitschaftszeit                                                                                                       |
| CBRN              | Stoffe, von denen chemische, biologische, radiologische oder nukleare Gefahren ausgehen                                 |
| DB                | Deutsche Bahn                                                                                                           |
| DGH               | Dorfgemeinschaftshaus                                                                                                   |
| DGUV              | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                 |
| DIN               | Deutsches Institut für Normung e. V.                                                                                    |
| Eintreffzeit(en)  | Zeit von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen<br>an der Einsatzstelle (vgl. auch Definition in Kapitel 3)   |
| ELP               | Einsatzleitplatz                                                                                                        |
| ETZ               | Eintreffzeit                                                                                                            |
| Fe                | Feiertag(e)                                                                                                             |
| FF                | Freiwillige Feuerwehr                                                                                                   |
| FM (Sb)           | Feuerwehrmann (Sammelbegriff, dienstgrad- und geschlechtsneutral)                                                       |
| FMS               | Funkmeldesystem                                                                                                         |
| FSHG              | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung                                                                       |
| FüAss             | Führungsassistent                                                                                                       |
| Funktion(en) / Fu | Eine Funktion bedeutet, dass eine qualifizierte<br>Einsatzkraft im Einsatz benötigt wird.                               |
| FwDV              | Feuerwehrdienstvorschrift(en)                                                                                           |
| Fzg               | Fahrzeug                                                                                                                |
| G 26.3            | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung)                                                              |
| GAMS              | Feuerwehr-Merkregel: Gefahr erkennen, Absperren, Menschenrettung, Spezialkräfte anfordern                               |
| GIS               | Geoinformationssystem                                                                                                   |
| GSG               | Gefährliche Stoffe und Güter                                                                                            |
| HFS               | Hytrans Fire System (Wasserfördersystem)                                                                                |
| Isochrone(n)      | Punkte oder Bereiche, die von einem Ausgangspunkt<br>(z. B. Feuerwehrstandort) aus in derselben Zeit zu erreichen sind. |
| IuK               | Informations- und Kommunikationsgruppe                                                                                  |
| KatS              | Katastrophenschutz                                                                                                      |
| KRITIS            | Kritische Infrastrukturen                                                                                               |
| L+                | Firma Lülff+ Sicherheitsberatung GmbH                                                                                   |
| LSt               | Leitstelle                                                                                                              |
| LWV               | Löschwasserversorgung                                                                                                   |





|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ma-DLK .....                 | Drehleiter-Maschinist                                                                                                        |
| MANV .....                   | Massenanfall von Verletzten (Einsatzlage)                                                                                    |
| MZF .....                    | Mehrzweckfahrzeug                                                                                                            |
| NN .....                     | Normal-Null                                                                                                                  |
| NRW .....                    | Nordrhein-Westfalen                                                                                                          |
| OBK .....                    | Oberbergischer Kreis                                                                                                         |
| ÖPNV .....                   | Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                              |
| PK .....                     | Planungsklasse                                                                                                               |
| PSA .....                    | Persönliche Schutzausrüstung                                                                                                 |
| Rb .....                     | Rufbereitschaft                                                                                                              |
| RD .....                     | Rettungsdienst                                                                                                               |
| SAE .....                    | Stab für außergewöhnliche Ereignisse                                                                                         |
| TEL .....                    | Technische Einsatzleitung                                                                                                    |
| TH / THL .....               | Technische Hilfe(leistung)                                                                                                   |
| TRGS .....                   | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                                           |
| USV .....                    | unterbrechungsfreie Stromversorgung                                                                                          |
| UVV .....                    | Unfallverhütungsvorschrift                                                                                                   |
| VdF .....                    | Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen                                                                               |
| VF .....                     | Verbandsführer                                                                                                               |
| ZB 1 .....                   | Zeitbereich Montag bis Freitag tagsüber                                                                                      |
| ZB 2 .....                   | Zeitbereich Montag bis Freitag nachts + Samstag + Sonntag + Feiertage                                                        |
| zeitkritischer Einsatz ..... | Einsatz, der keinen Zeitverzug duldet.<br>Beispiel: Wohnungsbrand. Beispiel für nicht-zeitkritischen Einsatz: Katze auf Baum |
| ZF .....                     | Zugführer                                                                                                                    |

### Fahrzeuge

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB .....            | Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeug                                                                                       |
| ABC-ErkKW .....     | ABC-Erkundungs-Kraftwagen (Fahrzeug zum Messen, Spüren und Melden<br>radioaktiver und chemischer Kontaminationen und Quellen) |
| CBRN ErkW .....     | CBRN-Erkundungswagen (s. ABC-ErkKW)                                                                                           |
| Dekon-V .....       | Dekontamination „Verletzte“                                                                                                   |
| DLK / DLA (K) ..... | Drehleiter mit (Rettungs-) Korb                                                                                               |
| ELW .....           | Einsatzleitwagen                                                                                                              |
| FwA .....           | Feuerwehranhänger                                                                                                             |
| GW .....            | Gerätewagen (ggf. mit Zusatzbeschreibung)                                                                                     |
| HLF .....           | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug                                                                                            |
| HuRF .....          | Hubrettungsfahrzeug (in der Regel DLK)                                                                                        |
| KdoW .....          | Kommandowagen                                                                                                                 |
| LF .....            | Löschgruppenfahrzeug                                                                                                          |
| MTF / MTW .....     | Mannschaftstransportfahrzeug / Mannschaftstransportwagen                                                                      |
| MZB .....           | Mehrzweckboot                                                                                                                 |
| RTB .....           | Rettungsboot                                                                                                                  |
| RTW .....           | Rettungstransportwagen                                                                                                        |
| RW .....            | Rüstwagen                                                                                                                     |
| SoFzg .....         | Sonderfahrzeug                                                                                                                |
| SW .....            | Schlauchwagen                                                                                                                 |
| TLF .....           | Tanklöschfahrzeug                                                                                                             |
| WLF .....           | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter                                                                                       |